

Create a safe and comfortable environment

创造安全·舒适的环境



综合目录

气体检测报警装置

About New COSMOS --

关于新宇宙



日本新宇宙电机株式会社

地址：大阪市淀川区三津屋中 2-5-4
官网：<https://www.new-cosmos.co.jp>



日本新宇宙电机株式会社成立于 1960 年 6 月，作为气体报警器行业的领军者。

新宇宙致力于各类报警器产品的开发，产品广泛用于石油、化工、环境、汽车、
燃气、船舶、建筑建材、生化医药等行业。



源于日本·向世界提供可靠的技术和质量

Delivering Reliable Technologies and Quality from Japan to the World



世界先进的气体传感器工厂—— 从基础研发到生产制造

新宇宙的优势

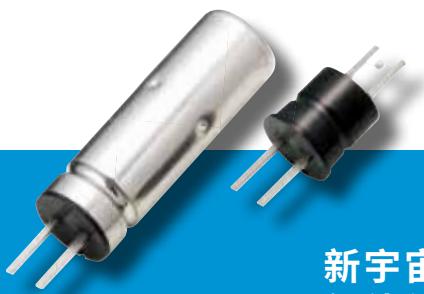

新宇宙传感器中心：
气体传感器总部



新宇宙传感器中心（兵库县三木市）

无尘室一景




气体传感器是气体报警器和气体检测器的核心部件，
新宇宙传感器中心是全球先进的现代化气体传感器研发和制造设施，
配备有大约 200 名工人从事传感器的基础研发和生产制造，
确保迅速地对应，满足气体传感器多样化的需求。
使用自动化生产线在保证产品高质量的同时，保证稳定的供应。



世界先进的气体传感器制造能力

新宇宙传感器中心是集先进开发能力和现代化生产能力为一体的全球
化气体传感器的专业制造基地。近年来，MEMS* 技术已在气体传感器
中得到应用。显著地减少了尺寸和功耗，使电池式供电的家用气体
报警器得以成功开发。我们独特的热线型半导体式传感器(CH 传感器)
可为对象气体提供高灵敏度和优异的通用性。通过进行及时的气体
检测，我们的产品可以显著地改善家庭和工厂生产的安全。我们的
目标是通过传感器技术的无限可能性，为世界创造新的价值。

*MEMS: Micro-Electro-Mechanical Systems

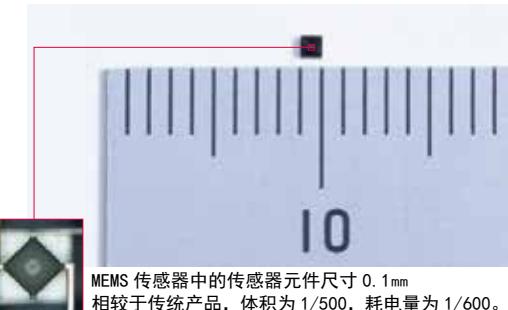

MEMS 传感器中的传感器元件尺寸 0.1mm
相较于传统产品，体积为 1/500，耗电量为 1/600。

About us --

关于我们

新考思莫施电子（上海）有限公司，是日本新宇宙电机株式会社在中国设立的唯一独资子公司

新考思莫施电子（上海）有限公司成立于2007年。以杜绝中国全境的气体事故为己任，专注于气体检测器的研发生产、销售，并同时建立了完善的售后服务体系。在燃气安全这个特殊领域，确保为客户提供持续性的高品质售后服务。



新考思莫施电子（上海）有限公司



新考思莫施智能装备（辽宁）有限公司

创造安全·舒适的环境

Create a safe and comfortable environment

沿承新宇宙品牌“创造安全·舒适的环境”的宗旨，坚持品质至上原则，先后取得了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证。

我们的产品不仅致力于守护居家安全，同时用于保障工业生产安全。主要服务于燃气、石油化工行业、电力能源等行业领域。凭借先进的技术和服务，严谨的质检体系，在国家对安保环境问题愈加重视的大环境下，公司发展迅速，业绩年年递增。规模不断扩大，先后在大连、广州、北京、成都等地成立了分公司，辽宁成立生产基地。



经营理念

COSMOS 是亲手缔造未来的集体



我们的使命

COSMOS 提供安全和安心



行动口号

杜绝中国全境的气体事故



关于我们



同时，在SDGs可持续性发展的大环境中，我们正在进军新兴领域，在环保、氢能源、车载燃料电池等领域也卓有建树。我们始终时刻把握机遇，不断迎接新的挑战。

公司成立至今先后荣获“上海市高新技术企业”、“科技创新先进单位”、“上海市专精特新中小企业”、“上海市松江区专精特新中小企业”、“G60科创走廊一类扶持企业”等荣誉。并且积极承担社会义务，成为多个行业协会的委员单位的外聘专家，服务社会于多个领域。

作为安保行业企业，公司员工拥有积极正确的价值观和使命感，公司文化积极向上充满正能量，工作氛围愉快和谐。

为了保证生命财产安全，为了保持美丽的环境而工作，诚聘英才加盟！

中国·上海 | Shanghai·China

新考思莫施电子（上海）有限公司

地址：上海市松江工业区东兴路 385 号
4号厂房

官网：<https://www.new-cosmos.com.cn>

· 分公司

大连 | 广州 | 北京 | 成都

· 事务所

上海

· 生产基地

辽宁

目录

CONTENTS

前言	1	
多点检测用型	3	
报警组件·指示计组件	V3系列	3
自立式	V-830	7
壁挂式（仪表板嵌入式）	UV-810·UVB-810	8
气体报警控制器	CAL-1报警单元/CVM-1指示单元	9
可燃性气体报警控制器	CV-810	10
物联网·设备云	IOT	13
气体检测报警器	NV系列	15
单点检测专用型	17	
单点式气体报警器	NV-120系列	17
一体型氧气检测报警器	KS-70	19
环境用机器	20	
壁挂式（仪表板嵌入式）臭气监视器二氧化碳用	UV-819	20
换气扇控制器	ARU-05C/03C	21
氟利昂气体报警器	CHR-100	22
半导体工厂用系统	23	
半导体工厂用气体检测器	PS-7/PS-7-M	23
移动式半导体材料气体检测器	PGD-120	24
检测部一览表	25	
扩散式	KD-12系列	26
吸引式	PD-12系列	26
扩散式	KD-12S系列	27
炉内直插型	KD-12HT	28
选用品	29	
可燃性气体报警器	31	
便携式气体报警器	XP-3000 II系列	31
可测量0-100%LEL的可燃性气体浓度	XP-3310II	32
超高灵敏度，适合检测 $\mu\text{mol/mol}$ 浓度单位的气体	XP-3360II-W	32
可检测100vol%的高浓度气体	XP-3340II	33
超高灵敏度，适合检测 $\mu\text{mol/mol}$ 浓度单位的气体	XP-3360II	33
快速检测气体泄漏点	XP-702III	34
便携式可燃性气体检测器	XA-380s	35
手推式高性能气体检测器	XP-707 II	35
氧气浓度计	36	
数字氧气浓度计	XO-326 II sA·B·C	36
氧气浓度计	XP-3380 II	36
复合型/单体型气体检测器	37	
氧气/一氧化碳/硫化氢浓度计	XX-2200系列	37
氧气/硫化氢/可燃性气体/一氧化碳用	XA-4400 II系列	39
1台设备解决低浓度到爆炸危险浓度的检测	XP-3368 II /XP-3318 II	41
氧气/硫化氢浓度计	XOS-326	41

1台设备解决低浓度到爆炸危险浓度的检测	XP-3368 II -W.....	42
氧气/硫化氢/可燃性气体/一氧化碳用	XP-302M.....	43
其他气体检测器		44
燃烧管理用氧气浓度计.....	XP-3380II-E	44
代替氟利昂气体检测器.....	XP-704III	44
毒性气体检测器[特殊材料气体]		45
半导体材料气体检测器.....	XPS-7 II	45
半导体材料气体用气体泄漏探测器.....	XP-703DIII	45
商业用气体报警器		46
可燃气体探测器	GT-SKD22/GY-SKD22	46
用于城市工商业燃气的可燃气体探测器与可燃气体报警控制器	47
可燃气体报警控制器	SCV-20	47
可燃气体探测器	GT-SKD20/GY-SKD20	48
可燃气体报警控制器	SCV-20S	48
VOC分析装置·检测器		49
便携式VOC检测器	XP-3120-V	49
个人防护用VOC检测器	XV-389.....	50
气味检测器		51
便携式气味检测器	XP-329IIIR.....	51
迷你气味检测器	XP-329m	52
攸宝-家用可燃气体探测器		53
适用于使用天然气的厨房	JTM-CA-3C/JTM-CB-3C	53
适用于使用天然气的厨房	JTM-CA-3Ci.....	56
铁粉浓度计		57
便携式润滑脂铁粉浓度计	SDM-72	57
便携式润滑油铁粉浓度计	SDM-73	57
传感器		58
新宇宙 (COSMOS) 品牌传感器	58
DATA		59
便携式气体检测器一览表	59
爆炸性气体的分类与防爆结构	60
可燃性气体、毒性气体和蒸汽的危险性	61
公司部份资质证书		62
定期点检的重要性		63
设置标准·维修保养		65

Our products --

我们的产品

守护居家安全

自1964年,新宇宙研发出家庭用气体报警器以来,通过遍布全球的事务所、子公司,以及代理商。我们获得了一份又一份的信任,新宇宙电机的产品遍布世界各地。

近年来,我们着手于开发预警中暑及空气湿润度功能产品、搭载无线功能产品,同时我们与智能时代同步,开发物联网、智能家居等智能系列产品。



家用可燃气体探测器

保障工业生产的安全

新宇宙致力于提供安防和保障工业的安全作业,通过测量工作场所气体浓度,从而防止爆炸、缺氧事故,以及中毒事故发生。我们的目标是通过小型化、轻量化、彩色LCD显示屏、语音报警和无线功能,从而开发一系列报警器和报警系统,满足行业的各种需求。



工业用固定式产品



工业用便携式产品

气体报警器和检测器广泛应用于生活中

Gas alarms and detectors are used in a variety of ways in society

助力能源绿色转型

在双碳目标的引领下，新宇宙也正在通过卓越的传感器技术，促进实现绿色低碳转型。

为助力氢燃料电池汽车的商用化与未来普及，我们研发出了搭载独创催化技术、兼具高灵敏度和高耐久性的车载氢气传感器CSD系列。



车载氢气传感器



气味检测器



空气质量监测器

创造舒适的环境

借助我们的专利产品——“超高灵敏度的传感器”，开发能够检测气味和室内空气质量的产品。新宇宙不仅能够保障安全，还能够提供环境管理、质量控制和空调节能等解决方案，为生活创造一个更舒适的环境。



Gas sensors never stop working to keep you safe
气体传感器持续致力于维护您的安全

系统构成

气体检测报警装置 V3 系列：由报警组件、指示计组件及各种气体检测部，灵活构成的紧凑系统。

报警组件·指示计组件

■ V3 系列



报警组件
VAS



指示计组件
V3

指示计组件

V3 type □

检测原理	
Hi	热线型半导体式
Hv	接触燃烧式
Ci	定电位电解式
Cv	隔膜伽伐尼电池式
ZN	半导体式
Ti	气体热传导式
Tv	模拟输入式
M	

※ 图示照片为单机箱的规格

机箱

■ 仪表板切割仪表用（单体机箱）

V3 系列指示组件与报警部组件的各个单体分别与机箱进行了一体化处理这样可以将其装入已经设置的测量仪表盘中。



带刻度面板指示单元

■ 自立式

可将内置单机箱的指示计组件、报警组件安装在仪表板上的小型化的自立式系统。



■ 壁挂式

将 V 系列与 V2 系列的指示计组件与报警组件装至壁挂式机箱的系统。



指示计组件形式					
检测部					
	型号	检测方式	检测原理	主要对象气体	
■ 可燃性气体(高浓度)用 V3 typeHi ※VH	KD-2A·KD-3A·KD-10·KD-14A PD-14A·PE-2CC·PE-2DC	扩散式·真空发生器式 泵吸式	 热线型半导体式	可燃性气体 (LPG· 甲烷等)	
V3 typeHv ※V2H	KD-5A·KD-5B PD-5F·PD-5N·PS-4HP	扩散式·真空发生器式 泵吸式			
■ 可燃性气体(防止爆炸)用 V3 typeCi ※VC	KD-2A·KD-3A·KD-14B PD-14B·PE-2CC·PE-2DC	扩散式·真空发生器式 泵吸式	 接触燃烧式	可燃性气体 (LPG· 甲烷等)	
V3 typeCv ※V2C	KD-5A·KD-5B PD-5F·PD-5N	扩散式·真空发生器式 泵吸式			
■ 毒性气体用 V3 typeD ※VD ※V2D	KCM-3A·KD-5D·KS-2D PS-2DE PS-2DP/E·PS-2CD·PS-2CKIII PS-2DKP·PS-2DPS·PS-4DP	扩散式 真空发生器式 泵吸式	 定电位电解式	各种毒性 半导体材料气体	
V3 typeO ※VO ※V2O	KS-20·KD-50 PS-20E PS-40P·PS-20P/E	扩散式 真空发生器式 泵吸式			
■ 惰性气体/高浓度气体用 V3 typeTi ※VT	KD-2A·KD-3A PE-2CC·PE-2DC	扩散式·真空发生器式 泵吸式	 气体热传导式	H ₂ 、氮气 氩气 CO ₂ 、CH ₄	
V3 typeTv ※V2T	KD-5A·KD-5B PD-5F·PD-5N	扩散式·真空发生器式 泵吸式			
■ 模拟输出用 V3 typeM ※V2M	KD-12系列·KS-7系列·KD-12S系列 PS-2I PS-7系列·IRC系列 PD-12系列	扩散式 泵吸式	DC4~20mA输入用		
■ JIA认证品 ※V3HG	KD-5B	扩散式			
■ 油·有机溶剂用 ※VG	OR-2A	扩散式	 有机体溶胶式	油、有机溶剂	

※原有指示计

报警组件•指示计组件

概 述

- ♦ 报警组件在接收到 V3 系列的指示计组件的信号（无接点输出）后，将会做报警显示（发出蜂鸣及报警亮灯），报警组件具有向外部输出控制接点的功能。
- ♦ 指示计组件在向气体检测部供电的同时，对来自检测部的信号进行处理。气体浓度在液晶显示屏上用条形图水平刻度面板上显示。达到设定的气体浓度时，将会自动发出警报，同时，指示计组件也具有向报警组件、外部输出（接点输出或者模拟输出）发送信号的功能。

V3 系列



报警组件
VAS




指示计组件
V3

特 点



1 段报警时

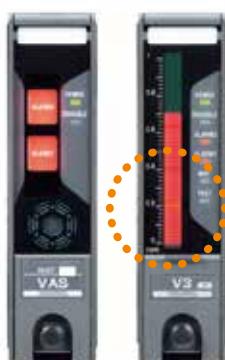

2 段报警时

- ♦ 3 色 LED 显示，报警状态更加通俗易懂。
- ♦ 维护时可以中断外部输出的调试模式。可以单独进行维修。
- ♦ 可以和原有我公司的报警盘进行置换。
比如：当原有产品产生故障时可以方便地进行置换。
- ♦ 电路板带有外壳，操作起来变得安全。
- ♦ 按钮部分配有盖板，避免发生误操作。

报警组件和按钮部分可以选择带有外套的型号（选购品）



加入声光报警系统，通过指示计组件的数字刻度面板进行报警。
1 段报警时显示【橙色】，2 段报警时显示【红色】，报警状态一目了然。

V3 系列 规格

■ 报警组件

型 号	VAS
报 警 段 数	2 段报警
可连接指示计	V3 系列 ※1
电 源 灯	绿色 POWER 灯点亮
报 警 显 示	报 警 灯 报警时：红色 ALARM 灯点亮（正常状态：不亮）
	故 障 灯 故障时：黄色 TROUBLE 灯点亮（正常状态：不亮）
	蜂 鸣 器 报警时：断断续续报警声
	故障时：连续报警声（音量：70dB(A)/m 以上）
外 部 输出	报 警 接 点 1 段・2 段各 1c 无电压 (AC100V、1A 阻性负载)
	故 障 接 点 1a 无电压 (AC100V・1A 阻性负载、DC24V・1A 阻性负载)
	蜂 鸣 器 接 点 1a 无电压 (AC100V・1A 阻性负载、DC24V・1A 阻性负载)
使 用 电 源	DC24V±10%
消 耗 电 力	约 3.5W (电源 24V、报警时)
其 他 功 能	完全锁死型（需要指定）※2
	带有操作按钮套（需要指定）
使 用 温 湿 度 范 围	-10°C～+40°C、10～90%RH
外 形 尺 寸	W36×H144×D70mm (突出部分除外)
重 量 (包含外壳)	约 600g (标准)
	约 520g (简易)

※1. 可以连接 V 和 V2 系列。

※2. 完全锁死型，蜂鸣停止和复位是分开操作的。


■ 指示组件

型 号	V3																					
类 型	Hv	Hi	Cv	Ci	D	O	ZN	Tv	Ti	M												
检 测 原 理	热线型半导体式			接触燃烧式			定电位电解式	伽伐尼电池式	半导体式	气体热传导式												
检测对象气体	可燃性气体 (液化气、甲烷等)			可燃性气体 (液化气、甲烷等)			各种半导体 材料气体 各种毒性气体	氧气	氮气	氢气、氮气、氩气、 二氧化碳、甲烷												
检 测 范 围	根据检测部而定																					
气 体 浓 度 显 示	3 色 LED 刻度面板 (50 分刻度)																					
报 警 设 定 值	检测范围内可以任意设定																					
报 警 精 度	可燃性气体：报警设定值的 ±25% 以内																					
	毒性气体：报警设定值的 ±30% 以内																					
	氧气：报警设定值 ±1.0vol% 以内																					
报 警 延 迟	可燃性气体：报警设定值 1.6 倍的气体浓度下延迟 30 秒以内																					
	毒性气体：报警设定值 1.6 倍的气体浓度下延迟 60 秒以内																					
	氧气：10vol% 下延迟 5 秒以内 (缺氧)																					
报 警 显 示	电 源 灯	通常：绿色 POWER 灯点亮、通电初期：绿色 POWER 灯闪烁 30 秒																				
	报 警 灯	1 段报警：红色 ALARM1 灯闪烁、2 段报警：红色 ALARM2 灯闪烁																				
	故 障 灯	黄色 TROUBLE 灯闪烁																				
外 部 输出	接 点 输出	1c 无电压 (AC100V・1A 阻性负载) 故障接点为 1a																				
	模 拟 输出	DC4～20mA																				
使 用 电 源	DC24V±10% (根据检测部会使用 24V±6V)																					
消 耗 电 力	约 4.0W (吸引式检测部连接时消耗的电量除外)																					
其 他 功 能	线性处理、维护模式、强制归零、【可选】峰值保持功能、报警延迟、流量低下报警功能 (根据安装的检查部可以设定)																					
使 用 温 湿 度 范 围	-10°C～+40°C、10～90%RH (温湿度无剧烈变化，无结露现象)																					
外 形 尺 寸	W36×H144×D70mm (突出部分除外)																					
重 量 (包含外壳)	约 600g (标准)	约 5.0W (检测部连接时消耗的电量除外)																				
	约 540g (简易)																					

外形尺寸图


外壳组装

■ 外形尺寸图

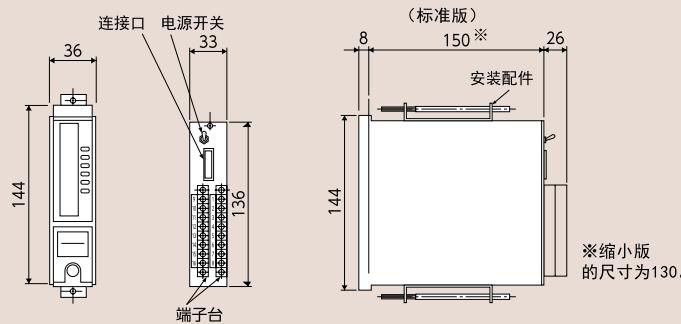


面板切割尺寸(使用两侧遮光板の場合)

多处(点)紧密式安装的场合

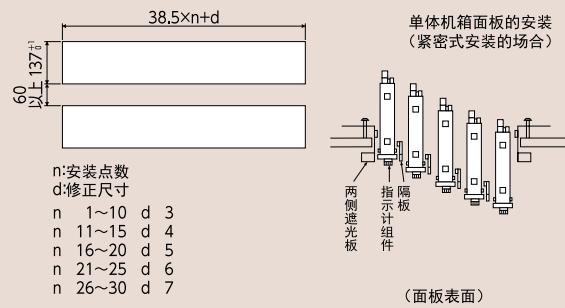


报警盘组装(面板嵌入式)

■ 外形尺寸图

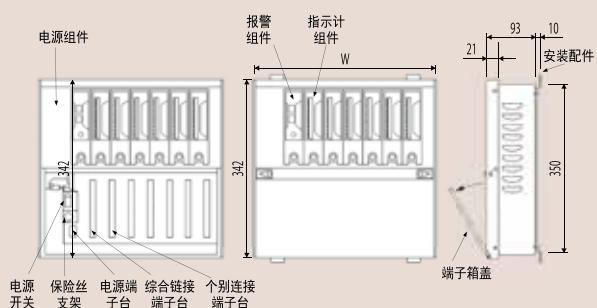

嵌入式面板切割尺寸



	尺寸 点数	W	A	B
UV-810	3点式	236	230	332
	6点式	350	344	332
	9点式	526	520	332
	12点式	640	634	332
	15点式	814	808	332
	UVB-810	3点式	414	408
	6点式	642	636	332

自立式

V-830

概述

V-830型气体检测报警器是一种在面板上安装带有单体机箱的指示计组件、报警器组件的自立式气体监视系统。适合于多点监视。



壁挂式（仪表板嵌入式）

UV-810•UVB-810



▲UV-810 (6点式)



▲打开盖板



▲UVB-810 (3点式)

概 述

- UV-810 型气体检测报警器为壁挂式（仪表板嵌入式）。
- 是由 V3 系列的指示计组件、报警组件与各种气体检测部组成的紧凑型系统。
- 本产品可以检测可燃性气体、毒性气体、半导体材料气体、氧气（缺氧时）等。当达到设定的空气浓度以上时（缺氧时为以下），本产品将发出报警信号，从而气体爆炸事故、中毒事故、以及缺氧等灾害上做到防患于未然。
- 内置保安电源组件。

特 点



- 紧凑型设计
- UVB-810 为标准的 3、6 点式配置。UV-810 型为 9、12、15 点式的配置
- 输入电源的种类丰富
- 可以搭载齐纳式防爆栅
- 可以设计为两段报警系统
- 可以通过 V3 系列组件进行组合搭配，对各种气体进行检测并报警

规 格

型 号	UV-810	UVB-810
连接指示点数	最大15点（有3、6、9、12、15点式产品）※1	3·6点式
外 部 输出	总报警端子 · 1段报警接点 1a无电压（标准）(AC100V、1A, DC24V, 1A阻性负载) · 2段报警接点 1a无电压（标准）(AC100V、1A, DC24V, 1A阻性负载) ※2段报警接点和1段报警接点可以更换为1b接点（需要指定）	· 报警接点 1a无电压（标准）(AC100V、1A, DC24V, 1A阻性负载) · 故障接点 1a无电压（标准）(AC100V、1A, DC24V, 1A阻性负载)
	独立报警端子 · 1段报警接点 1a无电压（标准）(AC250V、2A, DC24V, 2A阻性负载) · 2段报警接点 1a无电压（标准）(AC250V、2A, DC24V, 2A阻性负载)	
	独立模拟信号输出端子 · 气体浓度模拟信号 (4~20mA) （故障报警时0.9mA以下）模拟信号的负荷电阻：300欧姆以下（含布线电阻）	
外 部 输入	外部警报复位接点、外部报警停止端子（非接点）	
使 用 温 湿 度 范 围	-10°C~+40°C、10~90%RH（无结露现象）	0~40°C、10~90%RH
使 用 电 源	AC100V~240V±10%【50 / 60Hz】※泵电源AC供电时，电源为AC100V DC24V±10%（需要指定）	AC100V~240V±10%【50 / 60Hz】
消 耗 电 力	· AC接入（100V~240V） 使用交流电：耗电 (VA) = (V3*n+VAS+VAE) × 1.25 (SW电力损失) · DC接入（24V±10%） 使用直流电：耗电 (W) = V3*n+VAS+VAE ※n=V3接入点数 V3耗电包含检测部的耗电	消耗电力 (VA) = (V3*连接点数+VAS+18) × 1.25 (SW电力损失) ※V3耗电包含检测部的耗电
保 安 电 源	—	· 使用蓄电池 小型阀控式铅酸电池12×2 · 续航时间：30分钟以上 · 充电时间：24小时以上
保 护 等 级	IP2X	
重 量	约5.5kg (3点式) ~13.5kg (15点式) ※包含报警组件和指示计组件	约8kg (3点式) ~16kg (15点式) ※包含报警组件和指示计组件
附 件	保险丝	保险丝*2

※ 接入通信组件时为 n-1 个点

■端子排列图

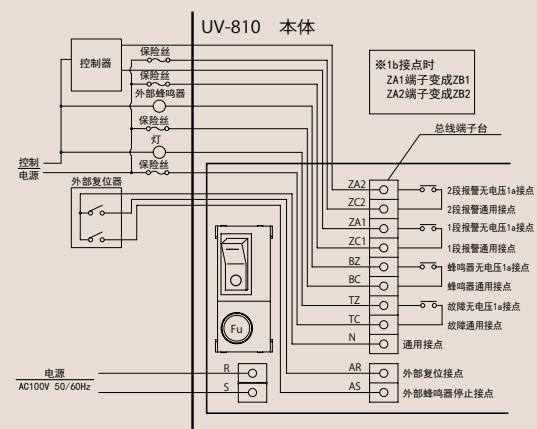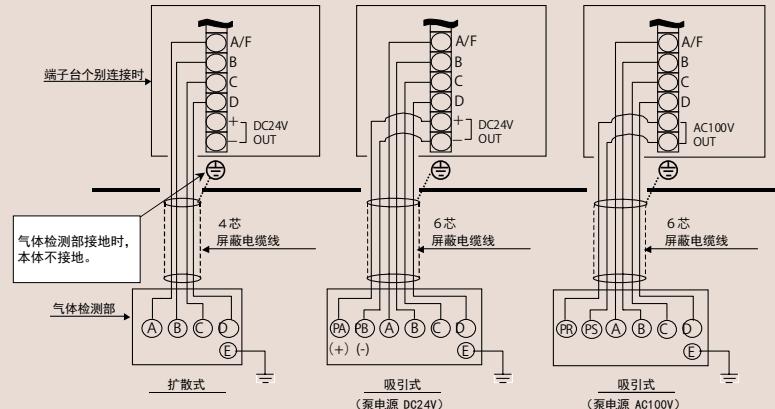

气体检测报警器

气体报警控制器

各部分的名称



特 点

- 具有报警和故障的记录和历史查询功能
- 模块化设计，可方便灵活的组成气体检测报警系统；
1个报警单元最多同时搭载 16 个指示计单元
- 背景 LCD 液晶屏、时钟显示、中文菜单，操作方便、快捷
- 2 级密码操作保护，内部故障自动诊断
- 具有 2 组报警和 1 组故障的外部输出控制节点

CAL-1 报警单元

• 现地产品

规 格

型 号	CAL-1
工 作 方 式	多线制
显 示 器 件	显示器显示报警及故障信息；LED 指示灯指示工作状态
背 景 灯	监视状态时，背光灯亮 / 灭可设
报 警 响 应 时 间	10 秒内
报 警 联 动 开 关	低报联动开关，高报联动开关各 1 组；开关常态开放或闭合可选
故 障 响 应 时 间	1 分钟内
故 障 联 动 开 关	故障联动开关 1 组；开关常态开放或闭合可选
报 警 记 录	报警事件可记录 999 条
故 障 记 录	故障事件可记录 200 条
密 码 级 别 操 作	一部分操作需要输入密码
时 钟	显示年月日时分秒
电 压 查 询	主电备电电压可查
图 形 显 示 装 置 配 套	可配接 TX5EI 消防控制室图形显示装置（可选）
自 检	自检指示灯、显示器、蜂鸣器等
使 用 电 源	DC24V±10%
消 耗 电 力	小于 2W
使 用 温 度 范 围	0°C~40°C (GB16808-2008 试验条件)
使 用 湿 度 范 围	95%RH 以下（无结露现象）
外 形 尺 寸	约 W72×H144×D102mm (不包括接线端子台突出部分)
重 量	约 680g (不包含固定夹具和螺杆)

气体检测报警器

气体报警控制器

各部分的名称



特 点

- 可搭载 1 ~ 5mA 和 4 ~ 20mA 线性信号输出的探测器
- 数字显示气体浓度，具有报警极值记录功能
- 动作控制接点的常开，常闭状态可选
- 4 ~ 20mA 模拟信号电流输出
- 每个指示计可单元独立工作，单独设定报警点
- 2 级密码操作保护，内部故障自动诊断

CVM-1 指示单元

• 现地产品

规 格

型 号	CVM-1
工 作 方 式	多线制
显 示 器 件	显示器显示气体浓度及其他信息；LED 指示灯指示工作状态
背 景 灯	监视状态时，背光灯亮 / 灭可设
计 量 区 分 度	量程的 1%
计 量 单 位	多单位可选
计 量 精 度	±2% 以内
报 警 设 置	一个或两个报警点设置可选 低于报警点报警（“下报”）或高于报警点报警（“上报”）可选
报 警 响 应 时 间	10 秒内
报 警 联 动 开 关	低报联动开关，高报联动开关各 1 组；开关常态开放或闭合可选
故 障 响 应 时 间	1 分钟内
故 障 联 动 开 关	故障联动开关 1 组；开关常态开放或闭合可选
模 拟 电 流 输出	对应气体浓度的 4 ~ 20mA 模拟电流输出；可用于电流表等监控
配 接 气 体 探 测 器 类 型	线性 1 ~ 5mA 类型气体探测器（可配接吸引式气体探测器） 线性 4 ~ 20mA 类型气体探测器（可配接吸引式气体探测器）
可 监 测 气 体 的 种 类	可燃性气体、氧气、毒性及特殊气体等
使 用 电 源	DC24V±10% (共用报警单元电源)
消 耗 电 力	小于 2W
使 用 温 度 范 围	0°C~40°C (GB16808-2008 试验条件)
使 用 湿 度 范 围	95%RH 以下（无结露现象）
外 形 尺 寸	约 W36×H144×D102mm (不包括接线端子台突出部分)
重 量	约 450g (不包含固定夹具和螺杆)

可燃性气体报警控制器

CV-810



概 述

- 壁挂式结构，将报警单元、指示计单元与各种气体探测器组合为一个气体报警控制系统。为各种工业场合提供可靠稳定的气体监测。
- 本产品可以检测可燃性气体、毒性气体、半导体材料气体、氧气（缺氧时）等当达到设定的空气浓度以上时（缺氧时为以下），本产品将发出报警信号，从而气体爆炸事故、中毒事故、以及缺氧等灾害上做到防患于未然。
- 内置保安电源组件

特 点

- 机箱标准配置为 2、4、6、8、10、12、14、16 式，可在机箱上搭载声光报警灯
- 可以设计成 2 级报警系统，可连接指定的图形设备仪
- 通过探测器的搭配组合，可对各种气体进行检测并发出报警
- 通过可燃性气体报警控制器消防安全认证 GB 16808-2008

规 格




• 现地产品

GB16808-2008

型 号	CV-810	
气 体 浓 度 显 示	背光液晶显示屏 (LCD) 数字显示	
报 警 设 定 值	根据所连接探测器而定	
报 警 精 度	根据所连接探测器而定	
报 警 显 示	指示计组件	报警组件
	气体泄漏警报 报警灯（红色）闪烁 ※ (设有一段和二段 2 个报警灯)	如果出现一处以上的报警，红色报警灯将会点亮，蜂鸣器也会发出断断续续的声音，显示报警数量，地址，发生时间等信息
接 点 输 出	故障警报 故障灯（黄灯）闪烁	如果出现一处以上的故障，黄色报警灯将会点亮，蜂鸣器也会发出断断续续的声音，显示故障数量，地址，发生时间等信息
	※ 指示计组件与报警组件的报警显示的标准设置为自我保持型（也可以设成自动复位式）	
接 点 输 出	指示计组件（个别报警）低报联动开关，高报联动开关各 1 组，故障联动开关 1 组， 常态开放或闭合可选。（负载特性 3A）	
	报警组件（统一报警）低报联动开关，高报联动开关各 1 组，故障联动开关 1 组， 常态开放或闭合可选。（负载特性 3A）	
外 部 输 出	4 ~ 20mA 模拟信号输出	
使 用 温 度 范 围	0°C ~ 40°C (GB16808-2008 试验条件)	
使 用 电 源	AC220 ~ 240 或 DC24V±10%	
消 耗 电 力	扩散式：25+5×n (VA) 吸引式：25+10×n (VA) (n 为点数)	
其 它	开始通电后，绿灯闪烁 60 秒（初始设定时间）	

外形尺寸图 (CV-810)

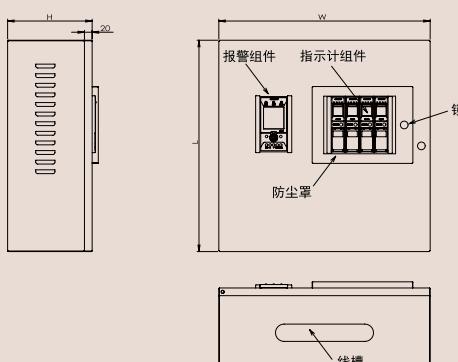

设计	指示单元数	报警盘尺寸
单排	2	H450 × W530 × D250
单排	4	H500 × W630 × D250
单排	6	H500 × W680 × D250
双排	8	H700 × W680 × D250
双排	10	H700 × W680 × D250
双排	12	H700 × W680 × D250
双排	14	H750 × W780 × D250
双排	16	H750 × W780 × D250

注记：


- 控制盘上可安装声光报警灯。
- 安装方式：挂壁式，埋入式或支架安装都可。
- 输入电压：交流 220V 或 直流 24V。
- 尺寸含挂钩及凸起部分，安装区域请预留一定空间。

可燃性气体控制器

氢气加气站用气体检测报警器 CV-810

规格

型号	CV-810	
执行标准	GB16808-2008	
气体浓度显示	背光液晶显示屏（LCD）数字显示	
报警设定值	根据所连接探测器而定	
报警精度	根据所连接探测器而定	
报警显示	指示计组件	报警组件
	气体泄漏警报	报警灯（红色）闪烁 ※（设有一段和二段2个报警灯）如果出现一处以上的报警，红色报警灯将会点亮，蜂鸣器也会发出断断续续的声音，显示报警数量，地址，发生时间等信息
	故障警报	故障灯（黄灯）闪烁 如果出现一处以上的故障，黄色报警灯将会点亮，蜂鸣器也会发出断断续续的声音，显示故障数量，地址，发生时间等信息
※ 指示计组件与报警组件的报警显示的标准设置为自我保持型（也可以设成自动复位式）		
接点输出	指示计组件（个别报警）低报联动开关，高报联动开关各1组，故障联动开关1组，常态开放或闭合可选。（负载特性3A）	
	报警组件（统一报警）低报联动开关，高报联动开关各1组，故障联动开关1组，常态开放或闭合可选。（负载特性3A）	
	4~20mA模拟信号输出	
外部输出	0°C~40°C (GB16808-2008试验条件)	
使用温度范围	AC220~240或DC24V±10%	
消耗电力	扩散式：25+5×n (VA) 吸引式：25+10×n (VA) (n为点数)	
其它	开始通电后，绿灯闪烁60秒（初始设定时间）	

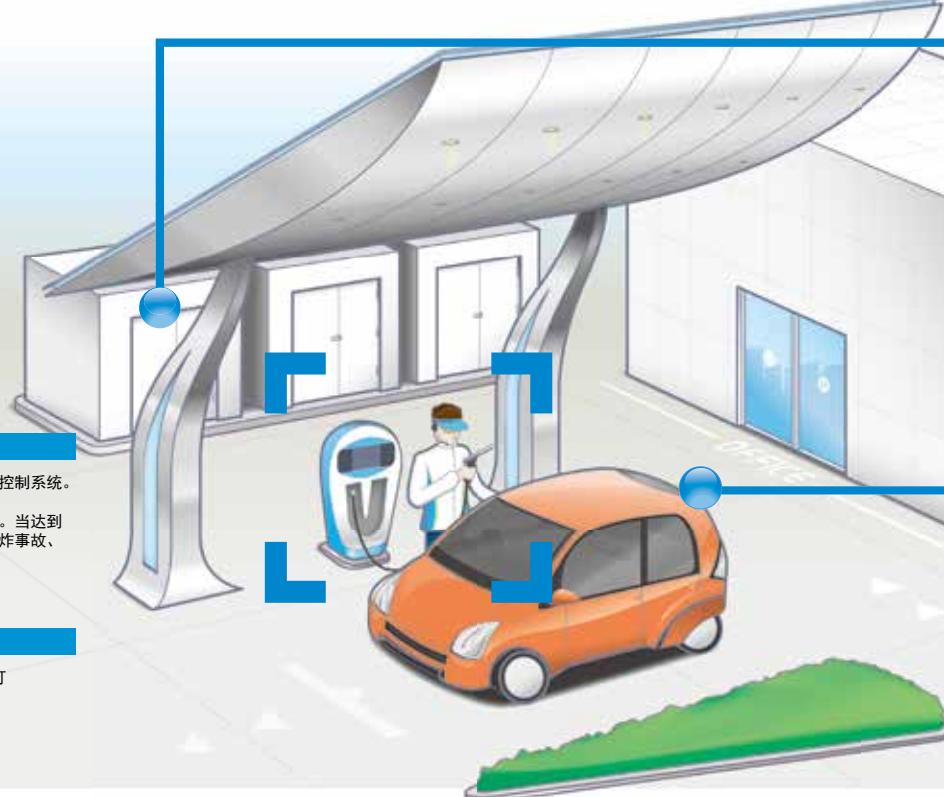

概述


- 壁挂式结构，将报警单元、指示计单元与各种气体探测器组合为一个气体报警控制系统。为各种工业场合提供可靠稳定的气体监测。
- 本产品可以检测可燃性气体、毒性气体、半导体材料气体、氧气（缺氧时）等。当达到设定的空气浓度以上时（缺氧时为以下）本产品将发出报警信号，从而气体爆炸事故、中毒事故、以及缺氧等灾害上做到防患于未然。
- 内置保安电源组件

特点

- 机箱标准配置为2、4、6、8、10、12、14、16式，可在机箱上搭载声光报警灯
- 可以设计成2级报警系统，可连接指定的图形设备仪
- 通过探测器的搭配组合，可对各种气体进行检测并发出报警
- 通过可燃性气体报警控制器消防安全认证 GB 16808-2008

选择新宇宙氢气传感器的理由

氢气加气站的气体一般在1000ppm (0.1%) 以下，要检测的氢气浓度很低，因此要提高传感器的敏感度，周围环境中的气体也有可能影响到检测器的检测，在检测环境中只选择氢元素气体是必要的。我社的【氢元素选择性热线半导体式传感器（CH-H传感器）】，其它气体因分子比其它的分子大，只有分子小的氢元素能够通过传感器表面带有【分子过滤】机能的二氧化硅膜覆盖在表面，来实现氢元素的高选择性。

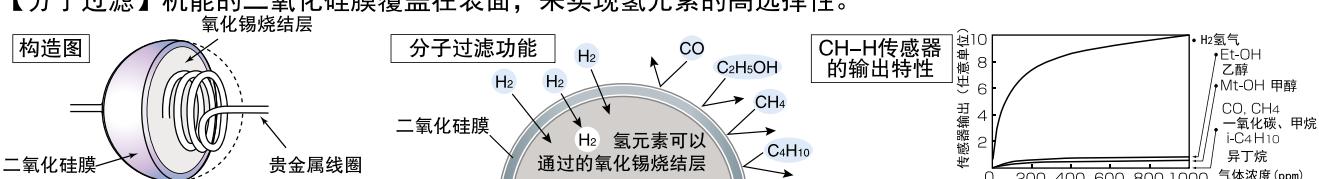

扩散式气体检测器 KD-12S

热线型半导体式 接触燃烧式 气体热传导式

- 壳体可搭载隔爆式声光报警灯
- 带浓度显示功能，在现场可读取浓度
- 使用磁棒操作，维护简单
- 单元式传感器，方便替换
- 隔爆型外壳设计 Ex d II C T6 Gb
- 防水·防尘构造，保护等级IP66
- 轻量化设计采用免螺丝式端子台，接线简单基板电子部件和焊接实现无铅化




吸引式气体检测器 PD-12

热线型半导体式 接触燃烧式 气体热传导式

- 带有浓度，警报显示功能。
- 磁石棒操作，维护维修简单方便。
- 采用插拔式长传感器，更换方便。
- 有流量低下检测功能
- 隔爆型外壳设计 Ex d II B+H2T4 Gb
- 防水·防尘构造，保护等级IP66




与我社的原产品相比，变薄了很多，可以安放到天花板上，传感器离天花板更近了。※这样可以更早的检测出氢气。

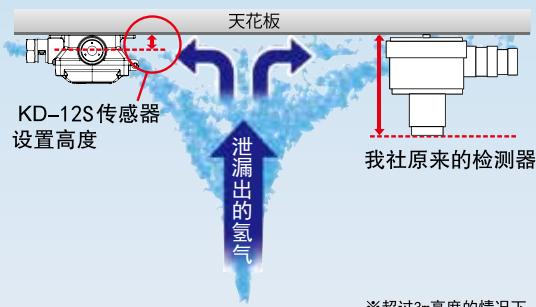


CHECK!

连接轴的连接部分安装气体检测器的示意图 1000μmol/mol (0.1%) 以下检测是必要的。

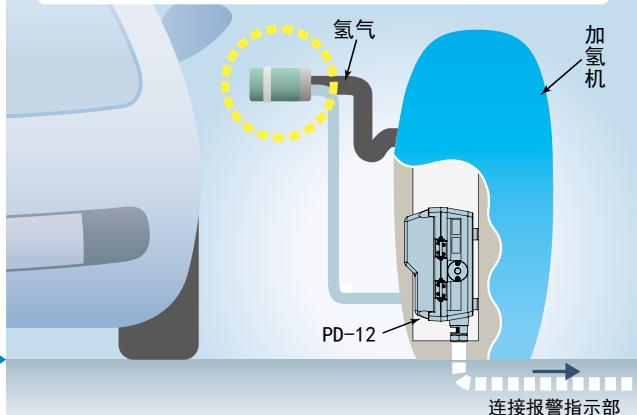

※ 气体检测器 KD-12S、PD-12 规格请参照 P33-34

安装场所

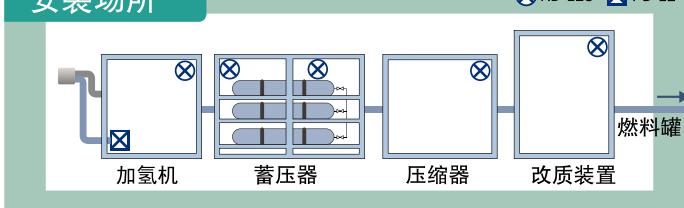

根据日本《一般高压气体保安法》相关规定
氢气加气站安装的气体检测器，要遵守以下几个规定

气体泄漏检测器设备及设置场所

1.机能

1. 报警设定值，根据安装场所的周围环境的温度，可燃性气体设定的爆炸下限的1/4以下的值，氧气为25%，毒气设定为容许浓度以下。但是，根据3.1 (6) 安装的报警设备，在0.1%以下进行。

CHECK!


2.安装场所

- (6)对于特殊压缩氢气站，有自己的一套特殊安装标准
- 安装有压缩机的钢板制钢管内和不可燃构造室内安装1个以上。再者，当该不可燃的内壁的附作物超过10m，应在追加安装1个。
- 取水机内安装1台
- 充气管，车辆固定容器，连接轴等连接部分附近安装1个以上的检出端，检知报警设备各1个以上。
- 蓄压器的配管集合部上方安装1个以上。
- 改质器等氢气发生器装置的附近的氢气易滞留的场所安装1个以上。

CHECK!

让报警器充满生命力,让现场安全时刻伴您

INTERNET OF THINGS



日本新宇宙先端气体传感技术与物联技术相结合,
在COSMOS设备云端为用户提供:

数据显示


报警提示

状态查询

协同管理

数据下载的应用

应用领域:石油化工、智能工业、安全燃气、智慧城市、气象环保

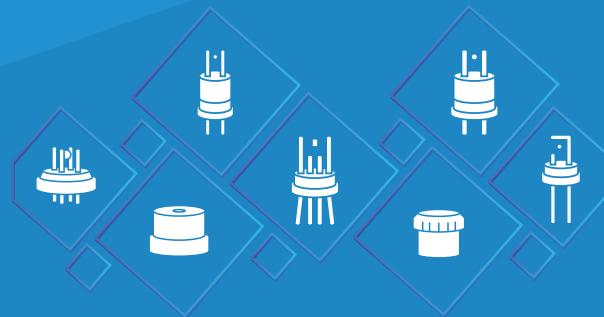


电脑端界面



· 设备状态



· 流量管理

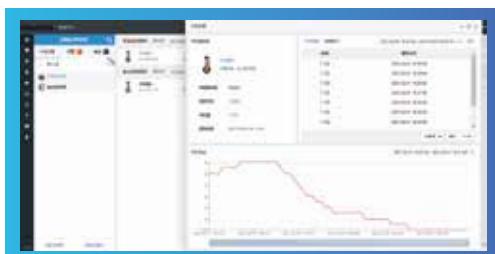


· 历史数据



· 实时数据

移动端界面

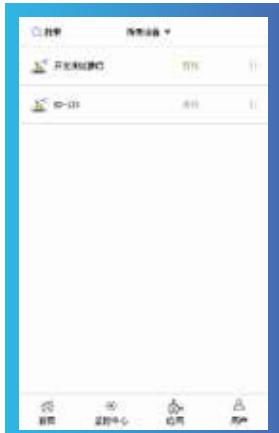


· 状态显示



· 实时数据



· 报警提示

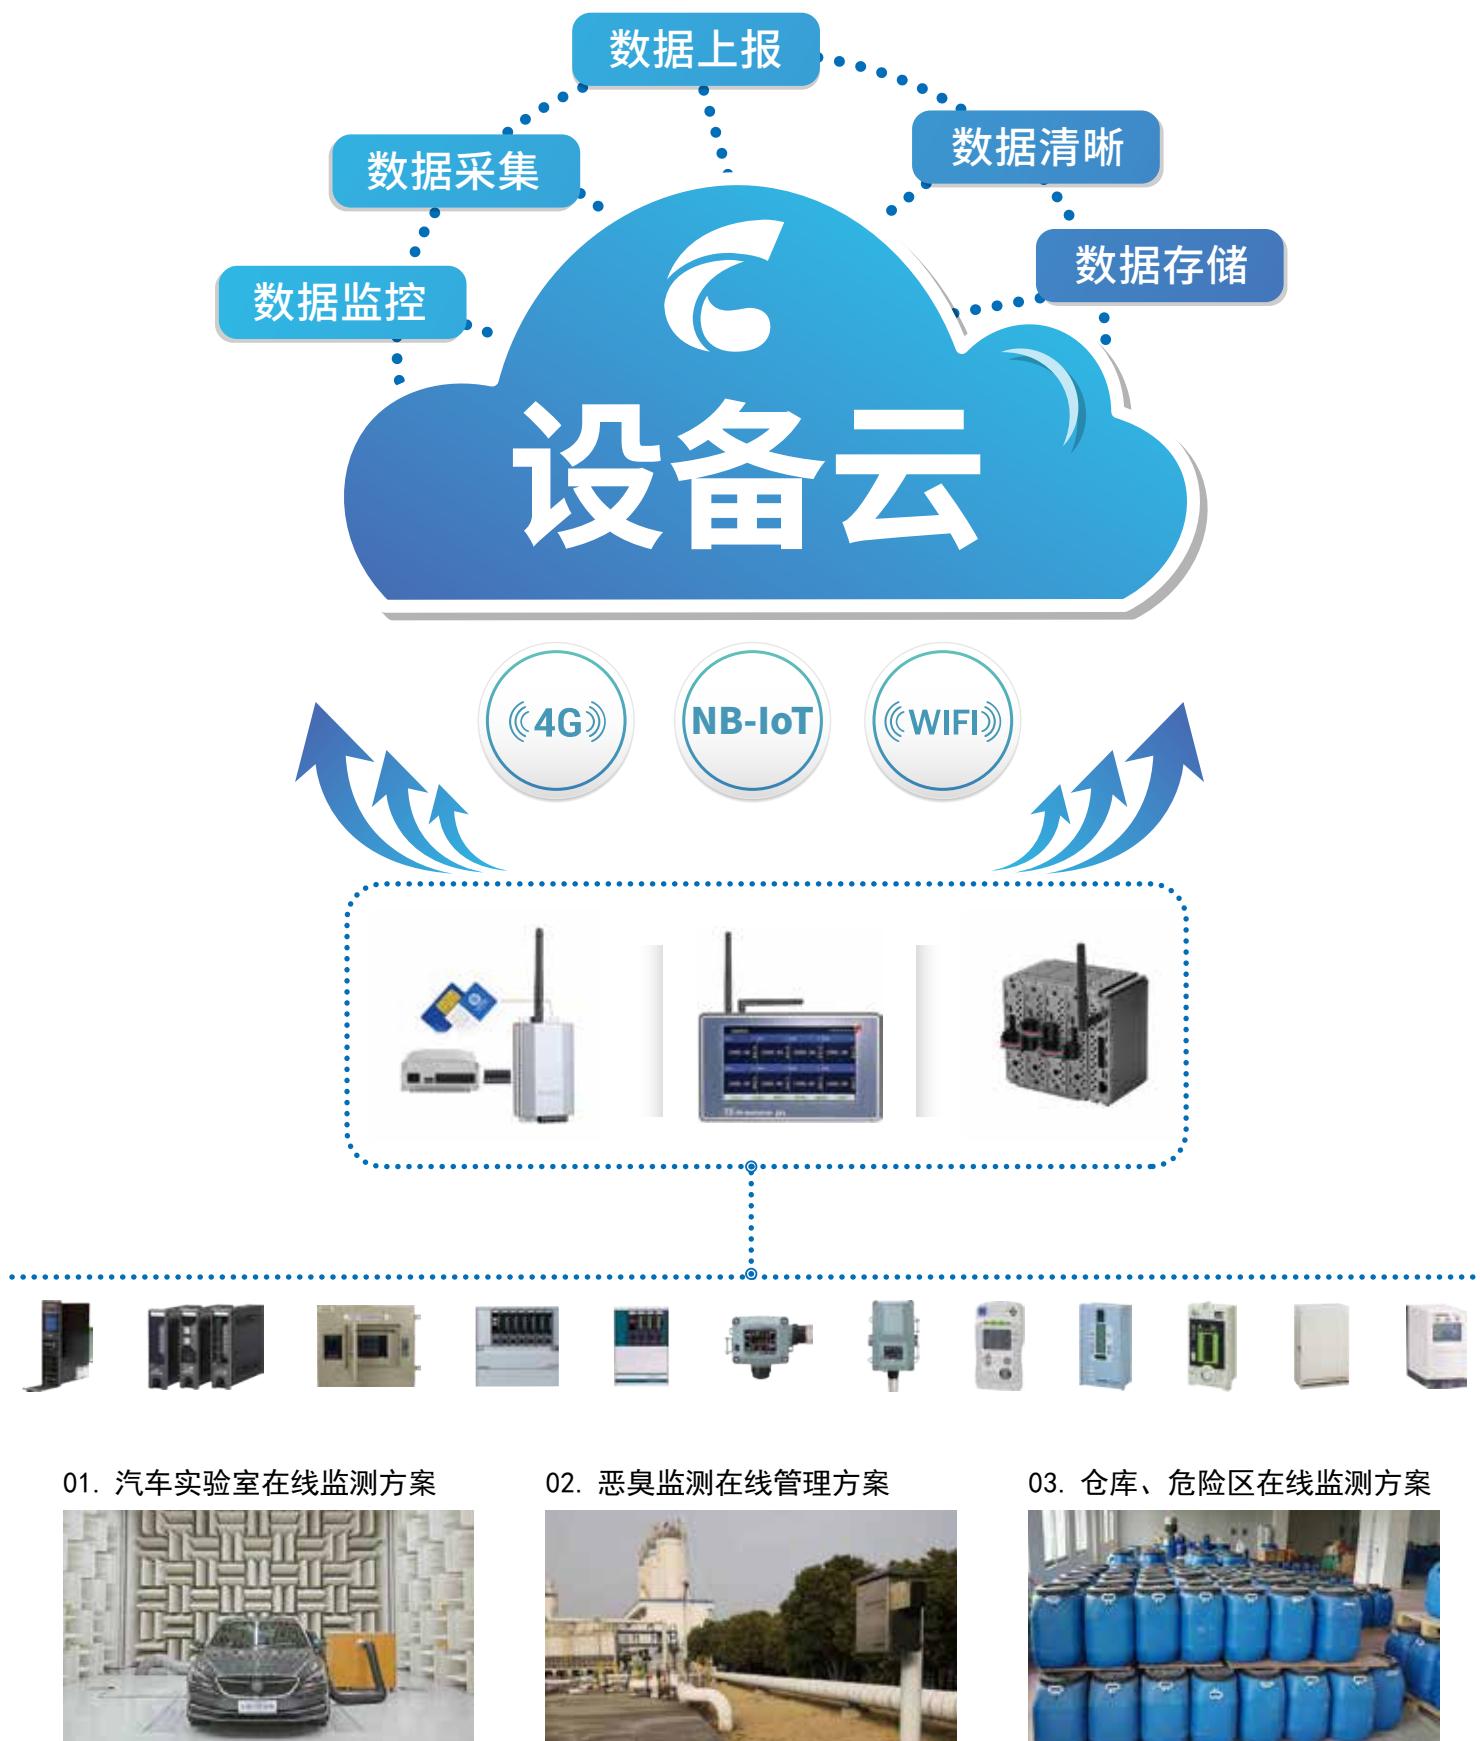

01. 汽车实验室在线监测方案



将实验区域的气体浓度通过“设备云”终端实时上传到监控中心，进行监管与数据分析。增加监管的安全性。

02. 恶臭监测在线管理方案



可以将现场的检测信息通过云服务进行实时监测，方便客户根据监测数据对恶臭区域进行有效的监管，根据监测数据进行分阶段改善。

03. 仓库、危险区在线监测方案



通过“设备云”实时反馈现场溶剂存放仓库、危险区域的气体浓度。设备的报警状态、故障状态、设备恢复通知。可以通过手机端报警提示。

气体检测报警器

NV 系列

特 点

- ◆ 当供电线路等出现异常（发生停电现象）时也能对气体泄漏进行监控。
※ 在停电后 30 分钟内可以进行连续监控，在此之后的两天时间内可以进行间歇监控。另外间歇的时间根据产品点数的不同而不同（NV-520）在停电后的 30 分钟内可以进行连续监控。（NV-400、400F、410、010）
- ◆ 在因灾害出现混乱时，使用本产品也可以很容易地检测到气体泄漏的场所
(通过语音报告泄漏场所)。按指示报警部的不同，语音内容也会有所差异。
- ◆ 在相当于震级 7 级的耐震测试中，本产品也能够正常使用。考虑到大的震灾的耐震设计。由于电子回路部进行了模制绝缘封闭处理，使得本产品不容易受到破坏，绝缘性也由此得以大幅度提高。另外，对本产品的机箱结构也进行了改良，提高了机箱的强度。
- ◆ 报警发生时的气体浓度一目了然。NV-410 型、0 ~ 10 的无单位刻度设计。
- ◆ 对应蓄电池的寿命可以进行一键式的测定。（蓄电池寿命诊断功能）※
- ◆ 报警设定值的变更显得非常简单。（▲▼方式）
- ◆ NV-520 与 NV-010 型的归零调整与量程调整都极为简单。（一键式修正功能）。
- ◆ 使用电压范围较宽，为 85 ~ 264V、即使在 200V 的电源条件下也可以直接使用。
- ◆ NV-520 与 NV-010 均附带零位抑制功能。
※ 使用内置保安电源时

指示计组件、报警组件



▲ 指示计组件



▲ 报警组件

系 统 构 成

指示报警部



液化气 (LPG) 气体检测报警器
NV-520

检测部

■ 扩散式



KD-5B-N

■ 吸引式



PE-2DC

附件·选购品

■ 另售选购品



KW-22
防雨罩



KW-15
防雨罩



EB-5
外部蜂鸣器

■ 另售选购品



PW-51
防雨罩



EB-5
外部蜂鸣器

■ 扩散式



KD-7

■ 另售选购品



KW-71
KD-7用防雨罩



EB-5
外部蜂鸣器

液化气（LPG）检测报警器 NV-520 规格



型 号	NV-520	
检 测 原 理 * 1	接触燃烧式	
检 测 对 象 气 体 * 1	液化气（LPG）	
电 源 电 压 * 2	一个组件两处（点）监控方式	
消 耗 电 力 * 3 * 4	AC 规格：2 点式 12-15.6VA、4 点式 22.4~29.2VA、 8 点式 44.8~58.3VA、12 点式 67.3~87.5V (附带保安电源的规格 +4.0~6.0VA) DC 规格：2 点式 9.6~12.5W、4 点式 17.9~23.3W、 8 点式 35.8~46.6W、12 点式 53.8~70.1W	
外 部 输 出	集中输出： · 信号输出 · 1 段报警接点 · 2 段报警接点 · 蜂鸣接点	有电压输出 DC 0-6-12V 1a 无电压 AC250V 2A、 DC30V 2A (阻性负载) 1a 无电压 AC250V 2A、 DC30V 2A (阻性负载) 1a 无电压 AC250V 2A、 DC30V 2A (阻性负载)
	个别输出： · 信号输出 · 1 段报警接点 · 2 段报警接点 · 通用电源输出	有电压输出 DC 0-6-12V 1a 无电压 AC250V 2A、 DC30V 2A (阻性负载) 1a 无电压 AC250V 2A、 DC30V 2A (抵抗负载) DC24V 最大 0.3A*5
报 警 显 示 、 报 警 音	1 段报警：[ALARM]LED 红灯闪烁 + 液晶显示（橙色）+ 蜂鸣声（断续断续的声音）+ 语音报警「气体泄漏」 2 段报警：[ALARM]LED 红灯快速闪烁 + 液晶显示（红色）+ 蜂鸣声（快速断续的声音）+ 语音报警「气体泄漏」	
故 障 显 示 、 故 障 音	[FAULT]LED 黄灯闪烁 + 显示错误信息 + 蜂鸣声（快速断续的声音）+ 语音报警 * 6	
报 警 设 定 值 * 2	AL2: 50% F.S. AL1: 25% F.S. 或 AL1, AL2: 25% F.S.	
报 警 延 迟	根据连接的检测部规格而定	
外 形 尺 寸 (凸出部分除外)	2 点式无保安电源：W221mm×D71.5mm×H338mm 2 点式有保安电源：W299mm×D71.5mm×H338mm 4 点式：W299mm×D71.5mm×H338mm 6 点式、8 点式：W496mm×D71.5mm×H338mm 10 点式、12 点式：W644mm×D71.5mm×H338mm	
保 安 电 源 规 格 * 2 * 4 * 7 * 8	停电后，将持续监测 120 分钟左右，之后进行间歇性监测（每 15 分钟运行 10 秒） 间歇性监测持续时间：长达两天	

*1 连接的检测部须为本公司产品。

*2 订货时请指定。

*3 连接最大数量的检测部时将转为消耗电力。消耗电力根据检测部的规格及机器的状态（正常时、报警时）变化。

*4 保安电源规格仅限 AC 规格。

*5 请在规定用途内使用。规格及工作状态不同，输出电压不同。（DC 规格时：依靠电源电压 AC 规格时：依靠电池电压）

*6 根据故障情况不同，语音内容也会有所不同。

*7 间歇性监测的报警精度不适用于此。因此，与连续监测时相比，可能出现其他气体浓度报警的情况。

*8 根据连接的检测部、连接状态、连接数量不同，可能导致连续监测时间变短。此情况下，可能不进行间歇性保安。

氨气冷冻设备用 NV-010 规格



型 号	NV-010	
检 测 原 理	热线型半导体式	
检 测 对 象 气 体	泄漏在大气中的氨气	
检 测 点 数 / 组 件	一个组件两处（点）监控方式	
检 测 显 示 范 围	0 ~ 400μmol/mol	
气 体 浓 度 显 示 仪	液晶显示屏（LCD）条形图电平测量器（53 点 2 列）	
报 警 设 定 值 显 示	附带报警设定直读刻度	
背 景 光	有背景光	
报 警 时 峰 值 保 持 功 能	报警时峰值保持功能可以通过按下复位按钮进行解除	
报 警 设 定 值 / 设 定 值 变 更	50/100μmol/mol / △▽键操作方式	
报 警 精 度	报警设定值的 ±30% 以下（同一条件下）	
报 警 延 迟	在达到报警设定值的 1.6 倍浓度的条件下将在 60 秒以内报警	
报 警 个 别 报 警 灯 显 示 自 我 保 持 方 式	报警时：红灯闪烁，蜂鸣器停止后点亮完全锁定（浓度水平降低之后，通过按下复位按钮可以让灯停止闪烁）	
报 警 音 标 准 动 作	报警时：断断续续的声音，按下蜂鸣器停止开关后报警即停止	
报 警 音 语 音 报 警	报警时：断断续续的声音 + 语音报警信息	
外 部 报 警 输出	个 别 报 警 接 点	无电压 1a 接点（接点容量 AC100V 2A）
	个 别 有 电 压 输出	DC0-6-12V (20mA 以下)
	统 一 报 警 控 点	无电压 1c 接点（接点容量 AC100V 2A）
	集 中 监 控 仪 表 板 输 出	DC0-6-12V (20mA 以下)
	外 部 蜂 鸣 器 接 点	无电压 1a 接点（接点容量 AC100V 2A）
	外 部 蜂 鸣 器 有 电 压 输 出	有电压断续续的信号（DC12V 10mA 以下）
报 警 延 迟	操作拨动开关可以进行选择 (10 秒固定)	
标 准 电 源	AC85 ~ 264V	
消 耗 力	使用 KD-5 时	扩散式 (15+3.5n) VA
	使 用 PE-2DC 时	吸引式 (15+7.5n) VA
	消 耗 电 力	(15+3.5n) VA
保 安 电 源	使 用 蓄 电 池	密闭型铅蓄电池
	防 止 过 放 电 功 能	附带防止过放电功能
	蓄 电 池 寿 命 判 定	附带蓄电池寿命判定功能
	蓄 电 池 电 压 显 示	2 位数字显示液晶屏 LED
	涂 装 颜 色	芒赛尔色 2.5PB 7.0/1.0

单点式气体报警器

NV-120 系列



特 点

- ◆ 优秀的可视性及操作性，小型·高性能的报警指示部
- ◆ 颜色或图标的画面显示一目了然，即使从远处也具有报警可视性
- ◆ 能够确认多达 30 件的历史记录。可以对现场进行趋势管理，有助于提高安保
- ◆ 操作旋钮和醒目的按键，以及一目了然的菜单栏，轻松操作
- ◆ 为适应多样化的使用环境，预置日语·英语·汉语·韩语可供选择
并且能够同时选择 2 种语言使用
- ◆ 搭配保安电源（选购品），停电时也可以安心使用
能够在停电后的 2 小时内持续监测，最大可持续至 7 天

指示报警部规格

型 号	NV-120Cv	NV-120Ci	NV-120Hv	NV-120Hi	NV-120Mx	NV-120Dx	NV-120Sx		
检 测 原 理	接触燃烧式		热线型半导体		— (4~20mA 输入)	定电位电解式	隔膜伽伐尼式电池式		
检 测 对 象 气 体	可燃性气体			根据检测部的规格		毒性气体 / 半导体材料气体	氧气		
检 测 范 围	根据气体检测部的规格而定								
电 源 电 压	AC 规格：AC100 ~ 240V±10% 或 DC 规格：DC24V (DC18 ~ 26.4V) ※1								
消 耗 电 力 ※2	规格	AC 规格		DC 规格					
	无保安电源	2.0VA	3.4VA	2.0W	—	3.4W	—		
外 部 输 出	· 电源输出：DC24V±10% 最大 0.3A · 信号输出：4~20mA 模拟输出或 1~5V 输出 ※1 故障时为 0.6mA 以下 (4~20mA 规格) 或 0.25V 以下 (1~5V 规格) · 1 段报警接点输出：1a 或 1b※1 无电压 AC250V 2A、DC30V 2A · 2 段报警接点输出：1a 或 1b※1 无电压 AC250V 2A、DC30V 2A · 故障接点输出：1a 或 1b※1 无电压 AC250V 2A、DC30V 2A · 蜂鸣接点：1a 无电压 AC250V 2A、DC30V 2A								
	显示	彩色液晶（条形图显示）							
	状态显示	电源 LED：绿、报警 LED：红 (1 段报警：闪烁、2 段报警：闪烁)、故障 LED：黄							
	报警显示	· 1 段报警：报警 LED 红灯闪烁 + 液晶显示 + 蜂鸣音 (长间隔断续音) + 语音报警信息「气体泄漏警报」 · 2 段报警：报警 LED 红灯闪烁 + 液晶显示 + 蜂鸣音 (短间隔断续音) + 语音报警信息「气体泄漏警报」							
	故障显示	故障 LED 黄灯点亮 + 液晶显示 + 蜂鸣音 (短间隔断续音) + 语音报警信息 ※3							
报 警 模 式 ※1	自我保持或自动复位式								
报 警 设 定 值	根据规格而定								
报 警 精 度	根据检测部的规格								
报 警 延 迟	根据检测部的规格								
符 合 标 准	欧洲 EMC 指令 (2014/30/EU) ※4、欧洲 RoHS 指令 (2011/65/EU) ※5								
机 身 颜 色	机身树脂颜色：DIC546 1/2 保安电源组件金属板部分涂装颜色：芒赛尔色 10Y8.5/1								
重 量	无保安电源：约 750g、有保安电源：约 2.2kg								
外 形 尺 寸	无保安电源：W113mm × D77mm × H219mm 有保安电源：W113mm × D115mm × H234mm								
使 用 温 度 范 围	无保安电源：-10 ~ +50°C、有保安电源：0 ~ 40°C ※ 温度无剧烈变化								
使 用 湿 度 范 围	0 ~ 90%RH ※ 无结露现象								
安 装 方 法 ※1	壁挂式或仪表板嵌入式								
保 护 等 级	安装完毕状态下 IP2X								
保 安 电 源 规 格 ※1※6	无间歇性监测模式 : 停电后，连续监测气体泄漏达 120 分钟以上 有间歇性监测模式 ※7※8 : 停电后，120 分钟期间为连续监测，之后，进行间歇性监测 (每 15 分钟运行 10 秒) (间歇性监测持续时间：长达 7 天 (扩散式)、长达 2 天 (吸引式))								

※1. 订货前指定。

※2. 连接检测器所消耗的电源除外。

※3. 根据故障内容不同，语音信息也会有所不同。

※4. 仅限 NV-120Mx 的 DC 规格。

※5. 所有机型均未涉及欧洲 RoHS 指令中规定的特定有害物质。

※6. 保安电源规格仅限 AC 规格。

※7. 仅限 NV-120Ci、NV-120Cv 的 AC 规格。

※8. 间歇性监测时的报警精度不适用于此。因此，与连续监测时相比，可能会根据不同的气体浓度发出警报。



搭载液晶条形图，大屏化显示



正常状态

画面背景色：绿
对象气体：除氧气以外

1段报警时

画面背景色：橙
[ALARM]LED：闪烁

2段报警时

画面背景色：红
[ALARM]LED：闪烁（快速）

故障时

画面显示：故障码与
气体浓度交替显示*
[FAULT]LED：点亮
※故障内容仅通过故障码进行表示


系统构成案例

检测原理	NV-120 系列型号	气体检测部	
		扩散式	吸引式
接触燃烧式 (可燃性气体LEL检测)	Cv	KD-5A-N / KD-5B-N 防爆等	
	Ci	KD-2A / KD-3A 防爆 KD-14B 防爆等	PE-2DC 防爆 PD-14B 防爆等
热线型半导体式 (可燃性气体高灵敏度检测)	Hv	KD-5A-N / KD-5B-N 防爆等	
	Hi	KD-2A / KD-3A 防爆 KD-14A 防爆等	PE-2DC 防爆 PD-14A 防爆等
电流型号输入 (4-20mA输入)	Mx	KD-12系列 KS-70/D 防爆等	PD-12系列 PS-7系列 PS-2I IRC-630* ¹ 防爆等
定电位电解式 (毒性气体检测)	Dx	KS-2D 防爆等	PS-2DP PS-2DE 防爆等 PS-4DP 等
隔膜伽伐尼电池式 (氧气浓度检测)	Sx	KS-2O 防爆等	PS-2OP PS-2OE 防爆等 PS-4OP 等


*1. 需要单独电源。 *2. 防爆需要与齐纳安全栅组合使用。

* 上述为气体检测部中的部分案例。关于其他型号的气体检测部请与我司联系。

外形尺寸图

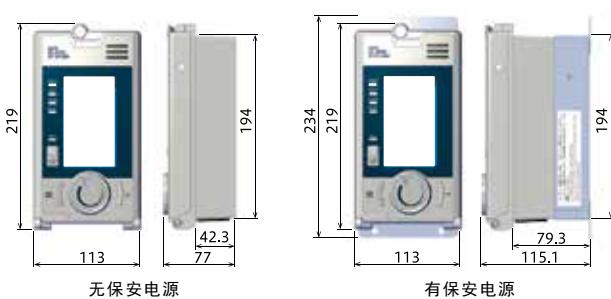

关于嵌入式

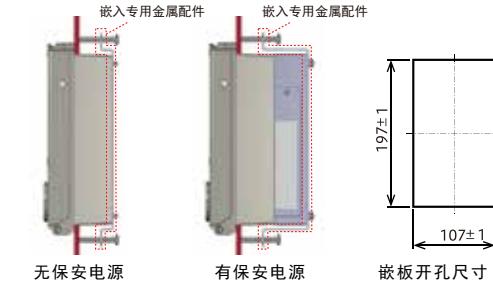

可以安装在1.6~6mm厚度的嵌板上。与NV-100系列通用，不需要额外施工。

单点检测专用型

一体型氧气检测报警器

KS-70



用途

- 半导体洁净室
- 各种实验室

在其他有缺氧可能的场所的连续监测，工程中的安全保证。

规格

型 号	KS-70
检 测 原 理	隔膜伽伐尼电池式
检 测 方 式	扩散式
检 测 对 象 气 体	氧气
检 测 范 围	0 ~ 25.0vol% 或 0 ~ 50.0vol%
气 体 浓 度 显 示	3位LCD数字显示，能分辨至0.1vol%（带背光灯）
报 警 设 定 值 ^{※1}	F.S. 25.0vol% 的情况下：1段 19.0vol%、2段 18.0vol% F.S. 50.0vol% 的情况下：1段 18.0vol%、2段 25.0vol%
指 示 精 度 ^{※2}	±0.7vol% 以内（指示浓度为25.0vol%以下的情况下） ±3.0vol% 以内（指示浓度为25.1vol%以上的情况下）
报 警 设 定 值 的 精 度	报警设定值与报警发生时的浓度指示值的偏差为0
报 警 延 迟	正常大气下通入10.0vol%的浓度气体时，指示值降低到18vol%需在5秒之内（20±2°C）
报 警 方 式	1段：橙色LED闪烁，状态显示灯橙色泛光灯亮灯 2段：红色LED闪烁，状态显示灯红色泛光灯亮灯 蜂鸣音及语音输出（1段：女性，2段：男性） (语音/蜂鸣音可选) 音量：(70dB以上/1m)
外 部 输 出	· 气体浓度模拟输出：DC4~20mA（与电源负极共用） (检测电流用电阻，包含配线电阻需在300Ω以下) · 气体报警接点（1段以及2段）： 1a无电压接点/自行保持（标准）或自动复位（使用复位开关解除） (额定负载：AC125V、0.5A；DC30V、2A阻性负载)
其 他 功 能	维护模式功能，报警音停止功能
使 用 温 度 湿 度 范 围 ^{※3}	-10°C ~ +40°C、30 ~ 85%RH
电 源 ^{※4}	DC24V±10%/AC100V±10%、50/60Hz±10%
消 耗 电 力	AC100V的情况下：监控时约2VA、报警时约6VA DC24V的情况下：监控时约1W、报警时约3W
外 形 尺 寸	W82×H150×D35mm（突出部分除外）
重 量	约0.3kg
选 购 品	分离型传感器单元（KS-70F）、电池单元

※1. 可任意设定报警值。

※2. 启动并经过暖机时间30分钟后，进行气体校正试验。


※3. 无剧烈的温度湿度变化，无结露。

※4. 使用电池单元时，以及自动备电时，模拟输出或报警接点不工作等部分规格与使用DC、AC时有所不同。


选购件

电池单元 (连接本体)	型 号：KS-7XB
	电 源：5号碱性干电池4节
	连 续 使用 时 间：约8800小时（20°C、无警报、背光灯关闭时）
分离型 传 感 器 单 元	尺 寸：W65×H73×D25mm
	型 号：KS-70F
	延 长 距 离：与KS-70连接的电缆长度应小于50m 适 用 电 缆：1芯屏蔽电缆（0.5~0.75mm ² ）；外径Φ6.5mm以下、长度50m以内 尺 寸：W40×H87×D26mm

电池单元（选购件）外形尺寸图

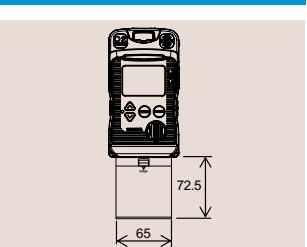

分离型传感器单元（选购件）外形尺寸图

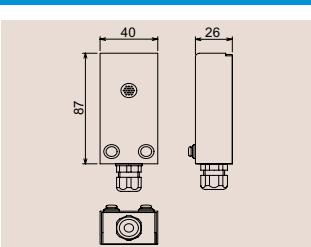

特 点

- 通过简单易懂的语音进行报警。

报警语音 ※

1段报警	氧气浓度低下（女声）
2段报警	氧气浓度低下，危险（男声）

※ 报警设定为上限报警时，1段报警：氧气浓度上升中（女声），

2段报警：氧气浓度上升中，危险（男声）。

- 报警时使用易懂的泛光灯。

- DC/AC/电池，3种供电方式可供选择。

- 自动备电可以在停电状态下连续使用两周以上（约350小时），并且期间也可以使用报警器。


- 小型且轻量，安装简单。

- 传感器的更换时间及故障也会以简单易懂的语音进行报警。

- 4节5号干电池可以使用约1年（选购品）。

- 可以存储10条报警记录。


KS-70 外形尺寸

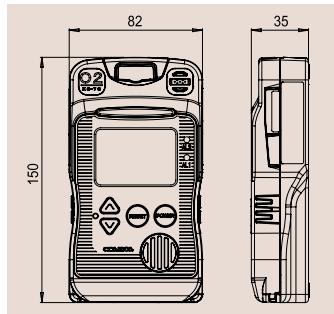

与指示计单元的连接示例



KS-70 端子顺序图

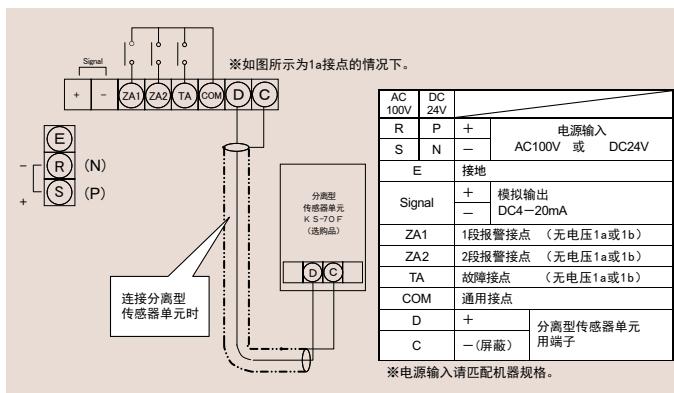

壁挂式（仪表板嵌入式）臭气监视器

UV-819



检测部



报警指示部（上图为三点式）

用途

- 各种工厂的厂区界限内的臭气监视
- 各种工厂的排气口的臭气管理
- 室内的环境监控
- 脱臭组件以及空气清洁器功能管理

规格

■ 报警指示部

型 号	UV-819 (3点式~12点式)	
检 测 对 象	各种香味、臭气成份	主要为硫化氢类气味
检 测 原 理	高灵敏度氯化锡系列 热线型烧结半导体式传感器	超高灵敏度氯化锌系列 基板型薄膜半导体式传感器
检 测 方 式	扩散式（非防爆结构）	
报 警 设 定 值	可任意设定	
报 警 指 示 组 件 (型号:V3F)	报警灯闪烁，通过按下复位按钮灭灯 自动复位式（又称自我保持式）	
报 警 显 示 (型号:VAS)	如果出现1点以上的报警，则红色指示灯点亮，蜂鸣器发出断断续续的声音 如果出现1点以上的故障，则黄色指示灯点亮，蜂鸣器发出连续的声音	
外 部 输 出	指 示 组 件 (型号:V3F)	个别报警端子 1. 报警接点 无电压1a（标准）(AC100V 1A、DC24V 1A 负载电阻) 2. 模拟输出 臭气水平模拟信号 4 ~ 20mA（标准）
	报 警 组 件 (型号:VAS)	统一报警端子 · 报警接点 · 蜂鸣器接点 · 故障接点 无电压1a（标准）(AC100V 1A、DC24V 1A 负载电阻)
外 部 输 入	外部报警复位端子、外部报警停止端子（非接点）	
电 源	AC100V ~ 240V±10% (50/60Hz)	
消 耗 电 力	(V3F※1× 连接点数 + VAS※2) × 1.25 (SW 电源损失) ※V3F 中包含检测部的消耗电力	
使 用 温 度 范 围	-10°C ~ +40°C (温湿度无剧烈变化) 10 ~ 90% RH (温湿度无剧烈变化，无结露现象)	
重 量	约 5.5kg (3点式) ~ 约 10.5kg (12点式) 包含报警组件和指示计组件	

※1. V3F 是报警指示部的指示计组件。

※2. VAS 是报警指示部的报警组件。


特 点

- 用本公司独有的高灵敏度金属氧化物半导体气味传感器，可以精准的检测到臭气
- 可以根据必要的检测点位数量，自由构筑监视系统
- 附带连续记录数据的外部输出端子
- 可实时显示监测到的气味强度


外形尺寸图

■ 外形尺寸图

报警盘安装时（仪表板嵌入式）

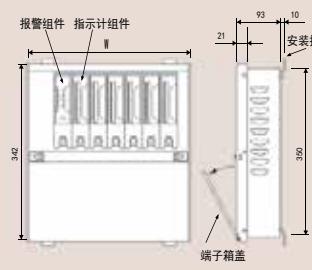

嵌入式仪表板尺寸



点数	尺寸	W	A	B
3点式	236	230	332	
6点式	350	344	332	
9点式	526	520	332	
12点式	640	634	332	

换气扇控制器

ARU-05C/03C



热线型半导体式传感器 红外线式传感器

通过合理联动新风系统的启动及运行实现大幅度的节能减排，为预防全球变暖做贡献

加入了对CO₂的直接检测
大范围检测空气污染程度

建筑物卫生法的管理对象
直接检测CO₂



24小时有人使用的场所等，则推荐使用ARU-05C

规 格

型 号	ARU-05C	ARU-03C
检 测 对 象 气 体	空气污染（人体代谢气体·气味成份·化学物质等）以及二氧化碳	二氧化碳
检 测 原 理	空气污染：热线型半导体式 CO ₂ ：非分散红外线式	非分散红外线式
接 点 输 出	无电压 a 接点（可切换至 b 点）	
接 点 规 格	100V 1.5A max / 100mV 100 μA min	
灵 敏 度 切 换	灵敏度切换按钮：低、标准、高（3个阶段切换）※1	
模 式 切 换	模式切换按钮：自动模式、手动模式 (强 / 弱或者开 / 关) ※2	
停 止 时	LED 灯全部熄灭	
显 示	开始动作显示 LED 灯全部同时闪烁（约 6 分钟）	
机 器 动 作 显 示	空气污染显示 LED 灯（绿色）亮灯	
空 气 污 染 显 示	空气污染显示 LED 灯（绿色、红色）亮灯（表示空气污染程度）	
换 气 扇 动 作 显 示	关 / 弱运转：换气扇运转，LED 灯（绿色）亮灯 开 / 强运转：换气扇运转，LED 灯（红色）亮灯	
电 源	单相交流电 100V±10% 50/60Hz	
消 耗 电 力	约 1.8W	约 1.6W
安 装 方 法	JIS 单口开关转接盒埋入式安装 ※3	
使 用 温 湿 度 范 围	0°C ~ 40°C、10 ~ 80%RH（无结露现象）	
外 形 尺 寸	W70×H120×D65mm	
重 量	约 230g	
保 修	1 年	

※1. 根据「低」：CO₂浓度 1400 μmol/mol ± 150 μmol/mol、「标准」：CO₂浓度 1000 μmol/mol ± 150 μmol/mol、「高」：CO₂浓度 800 μmol/mol ± 150 μmol/mol, CO₂传感器会对换气扇的运转状态进行切换。
※2. 关于换气扇的强 / 弱或开 / 关切换，根据换气扇的规格型号，也会有所不同。

※3. 该产品需要由专业人士进行安装。

氟利昂气体报警器

CHR-100




概 述

- 防止冷媒泄漏造成事故，为安保事业做出贡献。

特 点

- 安装在开关转接盒上，整齐地嵌入墙面
- 简单的日常维护
- 借助独特的传感器技术，代替氟利昂气体的辨别性、优秀·准确的检测性能
- 符合一般社团法人日本冷冻空调工业会制定的指导方针（JRA GL-13）

中央空调氟利昂泄漏示例图

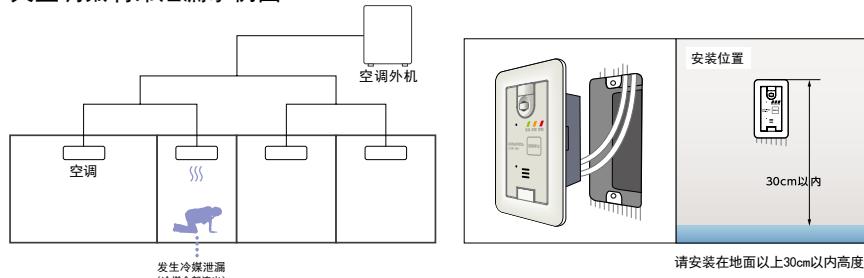

安装中央空调的房屋一定会有大型的空调外机，氟利昂泄漏的时候，可能会产生大量泄漏，甚至超过氟利昂的界限浓度。



JRA GL-13 对应型号新登场！

JRA GL-13 是由日本冷冻空调工业协会制定的标准「JRA GL-13智能中央空调氟利昂防泄漏安全确保标准」

规 格

型 号	CHR-100	
检 测 对 象 气 体	代替氟利昂气体 (R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)	
检 测 原 理	热线型半导体式	
检 测 方 式	扩散式	
报 警 浓 度	RCL/2 以下	
报 警 延 迟	30 秒以内 (1.6 倍 RCL/2 浓度的气体)	
报 警 方 式	气体泄漏报警	报警灯亮 (红色) 连续报警音 (音量关闭时, 没声音) 信号延迟报警型·自动恢复型
	故障报警	报警灯亮 (橙色) (传感器零点低下、传感器断线) 断续报警音 (音量关闭时, 没声音) 信号延迟报警型·自动恢复型
外 部 输出	气体报警兼 故障报警接点	1c 无电压接点 / 自动恢复 额定电压 AC250V 1A 或者 DC30V 1A 负载电阻 标准 无报警时: ZA-ZC 1a 开 / ZB-ZC 1b 关 气体报警时: ZA-ZC 1a 关 / ZB-ZC 1b 开 故障时: ZA-ZC 1a 关 / ZB-ZC 1b 开
	气体报警兼 故障报警接点	1a 无电压接点 / 自动恢复 额定电压 AC250V 1A 或者 DC30V 1A 负载电阻 标准 无报警时: 开 气体报警时: 关 故障时: 关
电 源	AC100V±10%、50/60Hz 共用	
消 耗 电 力	约 5W	
安 装 方 法	JIS 单口开关转接盒埋入式安装	
使 用 温 度 范 围 ^{※1}	温度: -10°C ~ +50°C 湿度: 10 ~ 85% RH (40°C ~ 50°C 的时候为 55% RH 以下)	
外 形 尺 寸	W70×H120×D46.5mm	
重 量	约 200g	
其 他 功 能	蜂鸣器关闭功能、测试功能	

※1. 无剧烈的温度湿度变化，无结露。


半导体工厂用系统

PS-7

模拟传送方式




DeviceNet 搭载式

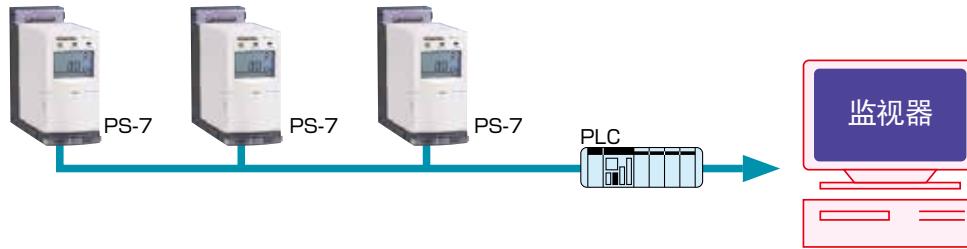

设备网络组件

在与上位系统的通信协议方面采用了设备网络(Device Net)。它可以非常简便地与PLC进行连接(与设备网络组件的组合)。

PoE 搭载式

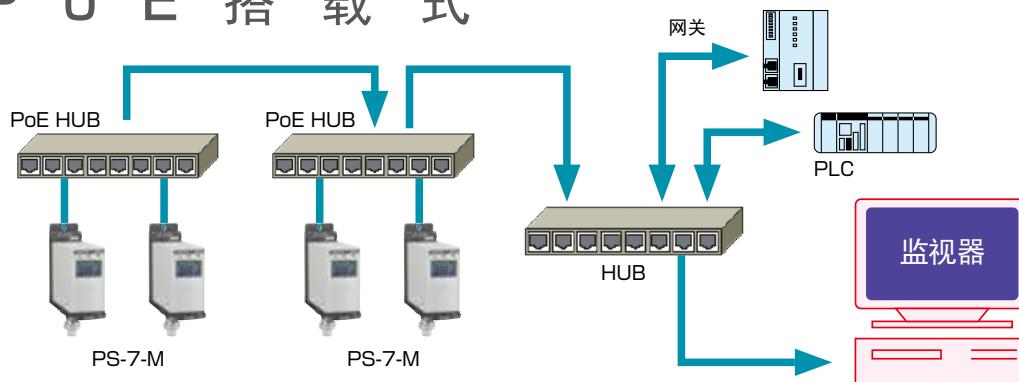

PS-7-M

为PoE对应的气体检测部。通信协议采用最为普及的开放网络Modbus/TCP。

通过LAN线向气体检测部供电。也可以减少接线工时。

特点

●实现了小型化、轻量化

和以前的COSMOS式气体检测部相比，实现了约1/2的小型化及轻量化。
不受安装场所限制的紧凑型设计。

●LCD显示，状态一目了然

LCD中显示气体浓度、报警状态、故障信息等。
机器的状态一目了然。

●传感器单元误插入防止功能

传感器单元检测气体与本体内的原先设定数据不同时，立即发出报警。

●取得了各种规格

CE规格和SEMI规格。

●多种维护模式的设定可能

根据维护保养中的实际情况，可以配合更改模拟输出内容。

●采样流量的自动控制、附带堵塞报警 (专利已注册)

免去日常点检时的流量检查。

■ 适用于CE规格和SEMI规格



PS-7是「COSMOS式」

现场免去气体校正作业，传感器进行回收再利用，以减轻运行成本的理念而开发的气体检测报警装置。

传感器单元的更换方法



① 将本体从底座单元上分离。



② 打开本体后面的盖子。



③ 拆去旧的传感器单元，
更换新的传感器单元。




④ 将本体装回底座单元，
按下测试键进行确认。

规 格

型 号	PS-7
检 测 原 理	定电位电解式、热线型半导体式、隔膜伽伐尼电池式
检 测 方 式	泵吸引式 (0.5L/min 吸引流量 自动控制)
采 样 配 管 ^{※1}	特氟龙外径 6 内径 4mm，配管距离在 20m 以内
气 体 浓 度 显 示	液晶数字四位显示 (附带单位) 20 分割条形图
报 警 接 点	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 气体报警 (1 段以及 2 段) <ul style="list-style-type: none"> · 报警：红色液晶指示灯闪烁 ：液晶画面 第 1 段：ALARM1 第 2 段：ALARM1、ALARM2 显示 ◆ 流量降低报警 <ul style="list-style-type: none"> · 堵塞指示显示：液晶画面 流量显示为低速运转 · 报警：黄色 LED 指示灯闪烁 ：液晶画面 FLOW 显示以及流量显示为停止运转状态 ◆ 传感器故障报警 / 传感器误插入报警 <ul style="list-style-type: none"> · 报警：黄色 LED 指示灯闪烁 ：液晶画面 SENS. 显示
外 部 输 出	<ul style="list-style-type: none"> · 气体浓度模拟输出 DC4 ~ 20mA (与电源的负极通用) · 气体报警接点 (1 段以及 2 段) 1a 无电压接点 / 自动复位 · 故障报警接点 (开路集电极 / 自动复位)
适 用 电 缆 线	控制用屏蔽电缆线 (φ8 ~ 11mm) × 2 3 芯或者 4 芯
使 用 温 度 湿 度 范 围	0°C ~ 40°C (但是，温度无剧烈变化)，30 ~ 85%RH (无结露现象)
电 源	DC24V ± 10%
消 耗 电 力	约 7W
外 形 尺 寸	W62×H124×D143mm (选购品和突出部分除外)
重 量	约 1.0kg
安 装 方 法	壁挂式

※1. 推荐使用特氟龙。但是如果s是吸附性较强的气体时，根据使用情况的不同也将有所差异，因此，请向本公司进行咨询。产品有可能改进而对上述规格进行修改，对此恕不预先通知用户。

外形尺寸图

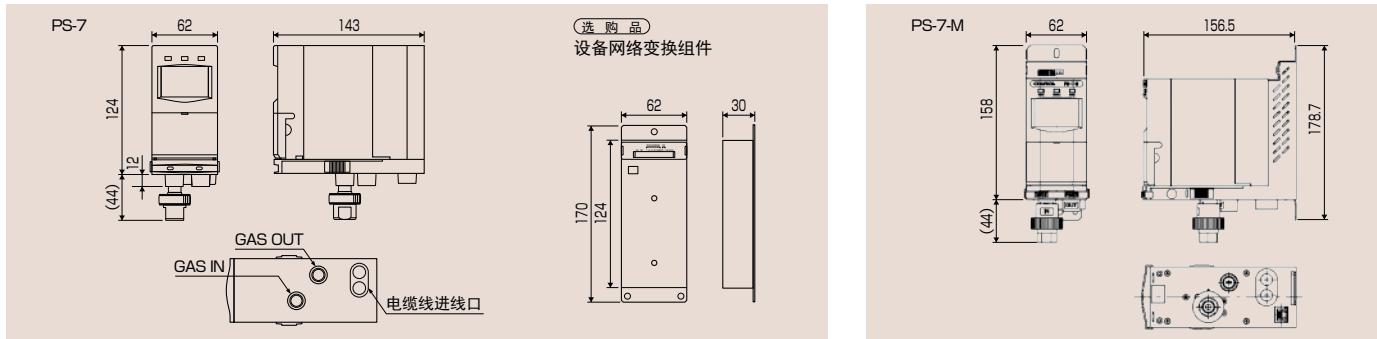

移动式半导体材料气体检测器

PGD-120



规 格

型 号	PGD-120								
检 测 原 理	定电位电解式、热线型半导体式、隔膜伽伐尼电池式								
检 测 对 象 气 体	半导体材料气体、氧气								
检 测 方 式	泵吸引式								
检 测 范 围	根据规格而定								
气 体 浓 度 显 示	液晶屏 4 位显示 (带单位) 20 分割条形图								
报 警 方 式	2 段报警方式								
报 警 显 示	蜂鸣器、报警灯 (蜂鸣器可选)								
外 部 输 出	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">气体浓度模拟输出</td> <td style="padding: 2px;">DC4 ~ 20mA</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1 段报警接点：电压 1c 接点</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2 段报警接点：电压 1c 接点</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">故障报警接点：电压 1c 接点</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	气体浓度模拟输出	DC4 ~ 20mA	1 段报警接点：电压 1c 接点		2 段报警接点：电压 1c 接点		故障报警接点：电压 1c 接点	
气体浓度模拟输出	DC4 ~ 20mA								
1 段报警接点：电压 1c 接点									
2 段报警接点：电压 1c 接点									
故障报警接点：电压 1c 接点									
电 源	AC100V ~ 220V								
外 形 尺 寸	W164×H210×D220mm								
重 量	约 5kg								
标 准 附 件	连接器、过滤片 (10 枚)、电源线								
选 购 品	充电器 (需在购买机器时注明)								

检测部一览表

[毒性气体 · 氧气用]

扩散式 / 毒性气体 · 氧气用

KS-2D-Ex•KS-2O-Ex



型 号	KS-2D-Ex	KS-2O-Ex
检 测 原 理	定电位电解式	隔膜伽伐尼电池式
检 测 对 象 气 体	毒性气体	氧气
显 示 范 围	根据规格而定	
传 感 器 供 给 电 源	由各指示计组件供给	
可 延 长 距 离	500m (使用 2mm ² 电缆线)	
检 测 方 式	扩散式	
防 爆 结 构	通过与齐纳式防爆栅的组合，实现了本质安全防爆结构 Ex ia II CT5X	
使 用 温 度 范 围	0°C ~ 40°C	
使 用 电 缆 线	2芯屏蔽电缆线	
外 形 尺 寸	W102×H200×D75mm (突出部分除外)	
重 量	约 1.5kg	

扩散式 / 毒性气体 · 氧气用

KS-2D-N•KS-2O-N



型 号	KS-2D-N	KS-2O-N
检 测 原 理	定电位电解式	隔膜伽伐尼电池式
检 测 对 象 气 体	毒性气体	氧气
显 示 范 围	根据规格而定	
传 感 器 供 给 电 源	由各指示计组件供给	
可 延 长 距 离	1km (使用 2mm ² 电缆线)	
检 测 方 式	扩散式	
防 爆 结 构	非防爆	
使 用 温 度 范 围	0°C ~ 40°C	
使 用 电 缆 线	2芯屏蔽电缆线	
外 形 尺 寸	W102×H200×D75mm (突出部分除外)	
重 量	约 1.5kg	

吸引式 / 毒性气体用

PS-2DE(W)-Ex/N•PS-2DP(W)-N



型 号	PS-2DE(W)-Ex	PS-2DE(W)-N	PS-2DP(W)-N
检 测 原 理	定电位电解式		
检 测 对 象 气 体	毒性气体		
显 示 范 围	根据规格而定		
传 感 器 供 给 电 源	由各指示计组件供给		
泵 电 源		AV100V±10% 或 DC24V±10%	
供 给 气 体	测量仪器气 0.3MPa ~ 0.7MPa		
可 延 长 距 离	500m (使用 2mm ² 电缆线)	1km (使用 2mm ² 电缆线)	
检 测 方 式	真空发生器式	泵吸引式	
防 爆 结 构	通过与齐纳式防 爆栅的组合，实 现了本质安全 防爆结构 Ex ia II CT5X	非防爆	
使 用 温 度 范 围	0°C ~ 40°C		
使 用 电 缆 线	2芯屏蔽电缆线	2芯+2芯屏蔽 电缆线	
外 形 尺 寸	W300×H350×D100mm (突出部分除外)		
重 量	约 5.6kg		

扩散式 / 毒性气体用

KCM-3A(W)-Ex/N



型 号	KCM-3A(W)-Ex	KCM-3A(W)-N
检 测 原 理	胶囊化电解式	
检 测 对 象 气 体	COCL ₂ 、HCN 等	
显 示 范 围	根据规格而定	
传 感 器 供 给 电 源	由各指示计组件供给	
可 延 长 距 离	500m (使用 2mm ² 电缆线)	1km (使用 2mm ² 电缆线)
检 测 方 式	扩散式	
防 爆 结 构	通过与齐纳式防 爆栅的组合，实 现了本质安全 防爆结构 Ex ia II CT5X	非防爆
使 用 温 度 范 围	0°C ~ 40°C	
使 用 电 缆 线	2芯屏蔽电缆线	
外 形 尺 寸	W152×H190×D120mm	
重 量	约 1.3kg	

[可燃性气体用]

吸引式 / 氧气用

PS-2OE(W)-Ex/N•PS-2OP(W)-N



型 号	PS-2OE(W)-Ex	PS-2OE(W)-N	PS-2OP(W)-N
检 测 原 理	隔膜伽伐尼电池式		
检 测 对 象 气 体	氧气		
显 示 范 围	根据规格而定		
传 感 器 供 给 电 源	由各指示计组件供给		
泵 电 源		AV100V±10% 或 DC24V±10%	
供 给 气 体	测量仪器气 0.3MPa ~ 0.7MPa		
可 延 长 距 离	500m (使用 2mm ² 电缆线)	1km (使用 2mm ² 电缆线)	
检 测 方 式	真空发生器式	泵吸引式	
防 爆 结 构	通过与齐纳式防 爆栅的组合，实 现了本质安全 防爆结构 Ex ia II CT5X	非防爆	
使 用 温 度 范 围	0°C ~ 40°C		
使 用 电 缆 线	2芯屏蔽电缆线	2芯+2芯屏蔽 电缆线	
外 形 尺 寸	W300×H350×D100mm (突出部分除外)		
重 量	约 5.6kg		

吸引式 / 可燃性气体用

PE-2CC•PE-2DC



型 号	PE-2CC	PE-2DC
检 测 原 理	热线型半导体式 · 接触燃烧式 或气体热传导式	
检 测 对 象 气 体	可燃性气体	
显 示 范 围	根据规格而定	
传 感 器 供 给 电 源	由各指示计组件供给	
泵 电 源	AV100V±10% DC24V±10%	
可 延 长 距 离	1km (使用 2mm ² 电缆线)	
检 测 方 式	泵吸引式	
防 爆 结 构	d2G4	
使 用 温 度 范 围	-10°C ~ +40°C ※1	
使 用 电 缆 线	6芯	
外 形 尺 寸	W122×H390×D96mm (不包含流量计、气体采集器)	
重 量	约 6.2kg	

※1. 超出以上温度范围的请与我司联系。

※2. 不包括配管部分。

模拟输出检测部

模拟输出
检测部

- 由于模拟输出从检测部直接输出，因此，可以与上位系统方便地进行连接。
- 采用插拔式传感器，使得维修保养工作变得更加方便。
- 加入了抗震规格产品，可以进行车载使用。
- KD-12、PD-12、KD-8、PD-8F (N) 可通过检测部显示浓度。
- PD-8F 附带流量降低检测功能。

扩散式

KD-12 系列

热线型半导体式
接触燃烧式
气体热传导式
红外线式
定电位电解式
隔膜伽伐尼电池式



CE (需要指定，仅限 KD-12A/B)

规 格

型 号	KD-12A	KD-12B	KD-12C	KD-12R	KD-12D	KD-12O
检 测 原 理	热线型半导体式	接触燃烧式	气体热传导式	非分散红外线式	定电位电解式	隔膜伽伐尼电池式
检 测 对 象 气 体	可燃性气体、毒性气体		氢气、氮气、二氧化碳等	甲烷、丙烷、二氧化碳	一氧化碳	硫化氢
检 测 方 式					扩散式	
检 测 范 围			根据规格而定		0 ~ 250ppm※1	0 ~ 30ppm
报 警 设 定 值			根据规格而定		满量程 100ppm 时 (推荐值 125ppm) 满量程为 150ppm、 250ppm 时 (推荐值 50ppm)	10ppm
报 警 精 度	可燃性气体：同等条件下报警设定值的 ±25% 毒 性气体：同等条件下报警设定值的 ±30%		同等条件下报警 设定值 ±25%		同等条件下报警 设定值 ±30%	同等条件下报警 设定值 ±1.0vol%
报 警 延 迟	可燃性气体：报警设定值浓度的 1.6 倍气体下，反应时间 30 秒以内 毒 性气体：报警设定值浓度的 1.6 倍气体下，反应时间 60 秒以内		1.6 倍气体下， 报警设定值浓度的 1.6 倍气体下， 反应时间 30 秒以内		报警设定浓度的 1.6 倍气体下， 反应时间 60 秒以内	通入 10vol% 浓度， 5 秒以内到达 18vol% 报警值 ※2
报 警 显 示	气体报警：红色 LED 灯闪烁 故障报警：黄色 LED 灯闪烁 (传感器断线、传感器零点低下、电源电压异常等)					
外 部 输 出	气体浓度模拟信号：DC4~20mA (电源负极共用) 气体报警接点 ※3 1a 无电压接点 / 自动复位 (额定电压：AC250V 0.5A 或 DC30V 0.5A 负载电阻)					
气 体 浓 度 显 示		LED 显示屏：4 位数字显示				
操 作 方 法		4 点磁性开关				
防 爆 结 构		Ex d IIC T6 Gb				
保 护 等 级		IP66				
适 用 电 缆 线		电缆线外径：Φ 10 ~ 13 5 芯信号屏蔽线 ※3: CVV-S 1.25mm ² 3 芯信号屏蔽线：CVV-S 2mm ² 或 1.25mm ²				
使 用 温 湿 度 范 围 ※4	温度：-10°C ~ +50°C 湿度：10 ~ 90%RH (0 ~ 50°C)		温度：-10°C ~ +40°C 湿度：30 ~ 85%RH		温度：0°C ~ 40°C 湿度：30 ~ 85%RH	
电 源		DC24V (±20%)				
消 耗 电 力	最大 3W	最大 2.2W		最大 1.2W		
外 形 尺 寸	W158×H116×D68mm (突出部分除外)			W158×H120×D68mm (突出部分除外)		
重 量	约 1.2kg			约 1.3kg		

※1. 订货前指定。※2. 环境温度在 20±2°C 状态下。※3. 端子台型除外。

※4. 无剧烈的温度湿度变化，无结露。

吸引式

PD-12 系列

热线型半导体式
接触燃烧式
气体热传导式



CE (需要指定)

规 格

型 号	PD-12		
检 测 原 理	热线型半导体式	接触燃烧式	气体热传导式
检 测 对 象 气 体		根据规格而定	
检 测 方 式		泵吸引式	
吸 引 流 量	0.5L/min 以上		
检 测 范 围		根据规格而定	
报 警 设 定 值		根据规格而定	
报 警 精 度	可燃性气体：同等条件下报警设定值的 ±25% 毒 性气体：同等条件下报警设定值的 ±30%		
报 警 延 迟	可燃性气体：报警设定值浓度的 1.6 倍气体下，反应时间 30 秒以内 毒 性气体：报警设定值浓度的 1.6 倍气体下，反应时间 60 秒以内		
报 警 显 示	气体报警：红色 LED 灯闪烁 故障报警：黄色 LED 灯闪烁 (传感器断线、传感器零点低下、流量低下、电源电压异常等)		
外 部 输 出	气体浓度模拟信号：DC4~20mA (电源负极共用) 气体报警和故障接点 ※1 1a 无电压接点 / 自动复位 (额定电压：AC250V 0.5A 或 DC30V 0.5A 负载电阻)		
气 体 浓 度 显 示	LED 显示屏：4 位数字显示		
操 作 方 法	4 点磁性开关		
防 爆 结 构	Ex d II B+H2T4 Gb		
保 护 等 级	IP66		
适 用 电 源 线	电缆线外径：Φ 11 ~ 15 6 芯信号屏蔽线：CVV-S 1.25mm ² 或 2.0mm ²		
使 用 温 湿 度 范 围 ※2	温度：-10°C ~ +50°C (设计规格)、GT-PD-12 为 -40°C ~ +70°C (GB15322-2019 试验条件) 湿度：10 ~ 90%RH (0°C ~ 50°C)		
电 源	DC24V (±20%)		
消 耗 电 力	最大 7.5W		
外 形 尺 寸	W133×H289×D132mm (突出部分除外)		
重 量	约 5.2kg		
选 购 品	流量低下检测功能 (达到 0.3L/min 以下开始报警)		

※1. 报警器接点为标准规格。作为故障接点使用时需要指定。

※2. 无剧烈的温度湿度变化，无结露。

• 现地产品

GB15322.1-2019

KD-12 与 PD-12 的特点

- 浓度、报警显示功能
- 流量低下检测功能 (仅 PD-12)
- 防水·防尘结构
- 采用单元式传感器，更换方便
- 使用磁棒即可简单方便地维护

检测部一览表

[可燃性气体 · 氧气 · 毒性气体 · 惰性气体用]

扩散式 / 可燃性气体 · 毒性气体用

KD-12S 系列

特 点

- 壳体可搭载隔爆式声光报警灯
- 带浓度显示功能，在现场可读取浓度
- 使用磁棒操作，维护简单
- 单元式传感器，方便替换
- 隔爆型外壳设计 Ex d II C T6 Gb
- 防水·防尘构造，保护等级 IP66
- 轻量化设计采用免螺丝式端子台，接线简单基板电子部件和焊接实现无铅化
- 防水·防尘构造，保护等级 IP66

各部分名称



• 现地产品


GB15322. 1-2019

规 格

型 号	KD-12S				
检 测 对 象 气 体	可燃性气体、毒性气体、惰性气体、氧气等（订货时请指定气体）				
检 测 原 理	热线型半导体式 接触燃烧式 气体热传导式 隔爆型热电偶 定电位电解式				
检 测 方 式	扩散式				
报 警 精 度	可燃性气体：同等条件下报警设定值的 ±25% 毒 性气体：同等条件下报警设定值的 ±30%				
报 警 延 迟	可燃性气体：报警设定值浓度的 1.6 倍气体下，反应时间 30 秒以内 毒 性气体：报警设定值浓度的 1.6 倍气体下，反应时间 60 秒以内				
报 警 显 示	气体报警（只限 1 段）： 红色 LED 灯闪烁 搭载声光报警灯发出声光报警 故障报警： 黄色 LED 灯闪烁（传感器断线、传感器零点低下、电源电压异常等）				
外 部 输 出	气体浓度模拟信号（可直接读取线性化后的浓度值）： DC4~20mA（电源负极共用） 故障报警时在 0.9mA 以下 模拟信号的负载电阻（包括配线电阻）设定在 300Ω 以下 气体报警接点（只限 1 段）：1a 无电压接点 / 自动复位 额定电压：AC250V 0.5A 或 DC30V 0.5A 负载电阻				
气 体 浓 度 显 示	LED 显示屏：4 位数字显示（可直接读取线性化后的浓度值）				
操 作 方 法	4 点磁性开关				
电 缆 线 连 接	免螺丝式端子台和接地端子				
防 爆 结 构	Ex d II C T6 Gb				
保 护 等 级	IP66				
适 用 电 缆 线	电缆线外径：Φ10 ~ 13 5芯（电源、模拟信号、气体报警接点）时：CVV-S 1.25mm ² 3芯（电源、模拟信号）时：CVV-S 2mm ²				
使 用 温 度 湿 度 范 围	温度：-10°C ~ +50°C (设计规格) [GB15322-125, 为 -40°C ~ +70°C (GB15322-2019 试验条件)]				
	温度：0°C ~ 40°C 湿度：10 ~ 90%RH				
使 用 温 度 湿 度 范 围	温度：-10°C ~ +40°C 湿度：30 ~ 85%RH				
电 源	DC24V±20%				
消 耗 电 力	最大 3W				
外 形 尺 寸	W158×H116×D68mm (突出部分除外)				
重 量	约 1.2kg (不包含防爆声光报警灯)				

※ 无剧烈的温度湿度变化，无结露。

气体检测报警系统示例

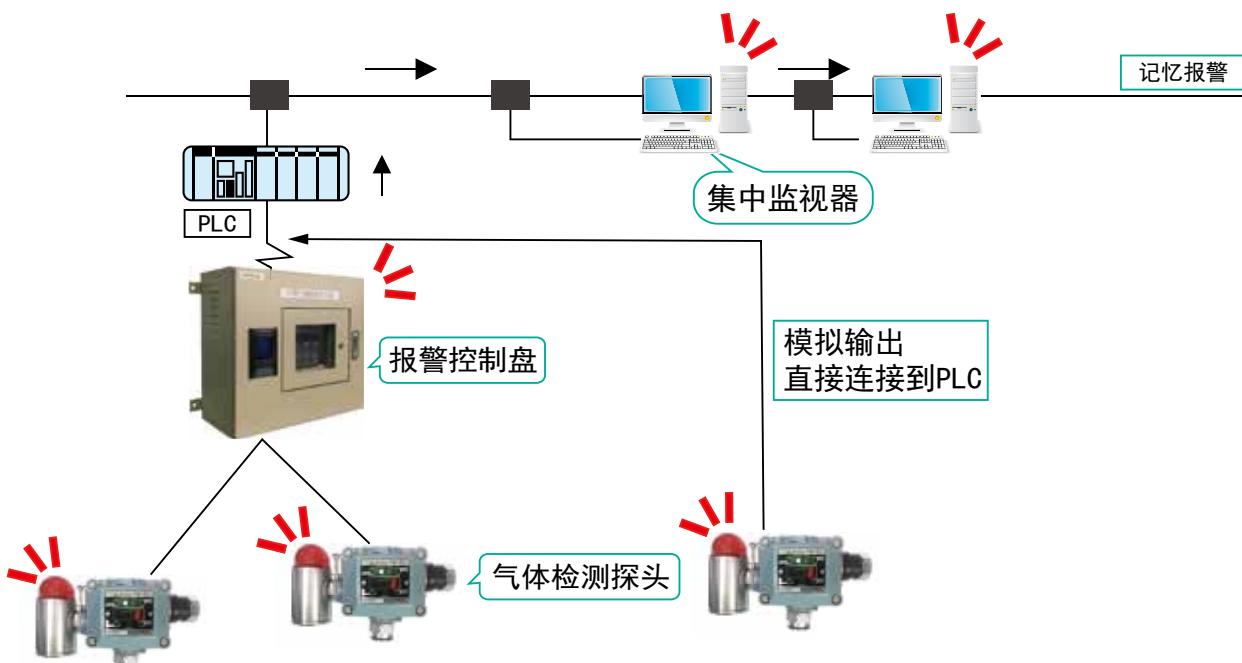

炉内直插型

KD-12HT

直接检测干燥炉内高沸点溶剂



接触燃烧式传感器

直型规格
KD-12HT-TL型规格
KD-12HT-L

法兰：50A

• 现地产品

仅限直型规格 KD-12HT-T

法兰：50A

特点


- ◆ 准确检测炉内的浓度
- ◆ 传感器可以在160°C环境下使用
- ◆ 一目了然的显示现场气体浓度与报警状态
- ◆ 只需一根磁棒即可在现场进行各种调整操作
- ◆ 显示部可左右旋转90度 (KD-12HT-T/L 共通)

规 格

型 号	KD-12HT-T	KD-12HT-L
检 测 原 理	接触燃烧式	
检 测 对 象 气 体	NMP (1-甲基-2-吡咯烷酮 (C_6H_9NO))	
检 测 方 式	扩散式	
检 测 范 围	0 ~ 100% LEL	
报 警 设 定 值	根据规格而定	
报 警 精 度	同一条件下报警设定值 $\pm 25\%$	
应 答 时 间	通入报警设定值 1.6 倍浓度气体，30 秒以内响应	
报 警 显 示	气体报警：红色 LED 灯闪烁 故障报警（传感器断线、传感器零点低下、电源电压异常、内部 EEPROM 通信异常）：黄 LED 灯闪烁	
外 部 输 出	气体浓度模拟信号：DC4~20mA (电源负极共用) 故障报警时在 0.9mA 以下 模拟信号的负载电阻（包括配线电阻）设定在 300Ω 以下 气体报警接点（只限 1 段）：1a 无电压接点 / 自动复位 额定电压：AC250V 0.5A 或 DC30V 0.5A 负载电阻	
气 体 浓 度 显 示	LED 显示屏：4 位数字显示	
操 作 方 法	4 点磁性开关	
防 爆 结 构	Ex d II C T3 Gb	
适 用 电 缆 线	电缆线外径：Φ10 ~ 13 5 芯（电源、气体浓度模拟信号、气体报警接点）时：CVV-S 1.25mm ² 3 芯（电源、气体浓度模拟信号）时：CVV-S 2mm ² 或 1.25mm ²	
使 用 温 湿 度 范 围 *	传感器部 温度：0°C ~ 160°C 本体部 温度：-10°C ~ +50°C 湿度：10 ~ 90%RH (0°C ~ 50°C)	
电 源	DC24V (DC18 ~ 30V)	
消 耗 电 力	稳定时：1.5W (最大 3.0W)	
外 形 尺 寸	W187xH530xD68mm (含炉内插入部 (下方) 突出部分除外) 炉内插入部分 Φ34×250mm 法兰尺寸 :50A	W187xH321xD443mm (含炉内插入部 (背面) 突出部分除外) 炉内插入部分 Φ34×250mm 法兰尺寸 :50A
重 量	约 4.65kg	约 4.9kg

※ 无剧烈的温度湿度变化，无结露。

外形尺寸图

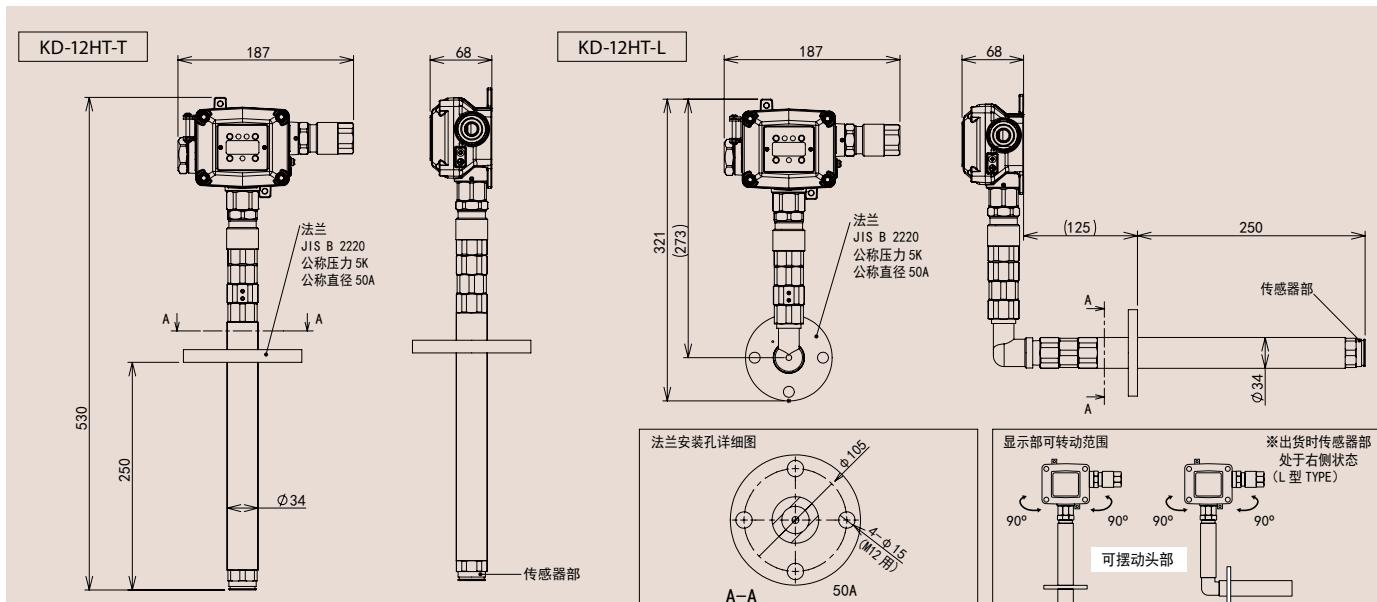

选购品

保安电源组件

VBH-24D



型号	停电时额定功率输出	外形尺寸 (mm)	重量
VBH-24D-40	40VA/30 分	W236×H342×D110	约 6.6kg
VBH-24D-80	80VA/30 分	W350×H342×D110	约 12kg
VBH-24D-160	160VA/30 分	W526×H342×D110	约 25kg

电源部

VPW



型号	规格 (扩散式)	外形尺寸 (mm)
VPW-40	6 点式	W90×H210×D110
VPW-80	12 点式	W120×H280×D110
VPW-160	24 点式	W200×H300×D120

齐纳安全栅

BT-200



本质安全防爆结构	Ex ia II C
使 用 额 定 电 压	DC 12V, 30mA
外 部 输出	DC 1 ~ 5.4mA (根据连接的传感器规格而定)

防雨罩等

示意图	FL安装 (地面安装)	靠墙安装 (2B短柱安装)	靠墙安装 (2B短柱安装)	靠墙安装 (2B短柱安装)
	KW-11	KW-12 (U)	PW-51 (U)	KW-31 (U)
适用检测部	KD-2A (S)、KD-3A (S)	KD-2A (S)、KD-3A (S)	PE-2CC、CZ、DC、DZ	KS-2D、KS-20
外形尺寸	W110×H197×D170mm	W110×H170×D197mm	W228×H434×D155mm	W140×H300×D120mm

示意图	FL安装 (地面安装)	靠墙安装 (2B短柱安装)	靠墙安装 (2B短柱安装)	KW-82 (U)
	KW-51	KW-52 (U)	KW-81 (U)	
适用检测部	KD-5A、5B	KD-5A、5B	KBL-8、KD-8	KBL-8C
外形尺寸	W110×H197×D170mm	W110×H170×D197mm	W260×H370×D220mm	W260×H486×D220mm

示意图	KW-41	KW-42	KW-22	KW-15
	KD-12	KD-12	KD-2A (S)、KD-3A (S)、KD-5	KD-5
外形尺寸	W169×H90×D169mm	W169×H169×90mm	Φ 64×H65mm	Φ 97×H93mm

※1 关于材质、SPCC或SUS请与我司联系。

※2 材质、SUS

采样用部品

■ 流量检测器

外 观 图			
型 号	FC-32A	FC-32B	FC-32C
量杯材质	丙烯材料	硼硅酸玻璃	硼硅酸玻璃
过滤器材质	双层过滤布	双层过滤布	SUS
外形尺寸	W68×H155mm	W68×H140mm	W68×H140mm

■ 采样器（气体采样组件）

外 观 图			
型 号	真空发生器式 SP-1	真空发生器式 P-4382	真空发生器式 SP-2M (空气混合)
安装方法	壁挂式・2B孔安装	壁挂式・2B孔安装	壁挂式・2B孔安装
外形尺寸	W280×H200×D200mm (突出部份除外)	W240×H200×D200mm (突出部份除外)	W360×H200×D200mm (突出部份除外)
采 样 流 程 图 解			

■ 自动排水・过滤器

外 观 图		
型 号	AD-40	AD-40G
用 途	将来自采样场所的水份去除，减轻对传感器部份的影响	用于检测对象气体为有机溶剂等的场合
外 形 尺寸	W90×H700×D105mm	W90×H700×D105mm
外 观 图		
型 号	AM-15-10	AM-150-10
用 途	去除采样气体中的灰尘和烟雾	去除采样气体中的灰尘和烟雾
外 形 尺寸	W90×H700×D105mm	W90×H700×D90mm

在各种用途・浓度范围内测量所有可燃性气体，丰富的产品阵容

XP-3310II・XP-3340II・XP-3360II 的主要特点

• 新增宽量程模式

• 耐冲击性大幅提高

• 彩色液晶显示

• 可切换读取 32 种气体

• 干电池 / 充电电池两种供电方式

• 最多可设置 5 种可燃气体

为检测对象（选购）

• 手机 APP 应用

自动吸引式

XP-3310II

可测量 0~100%LEL 的可燃性气体浓度



可燃性气体 接触燃烧式传感器

• 现地产品



用 途

- 工厂内的日常点检
- 气罐内作业前的安全确认
- 共同沟 / 隧道等工程的安全确认
- 气站的巡检等

特 点

- 常见的可燃性气体都可检测（请指定对象气体）
- 适合监视有爆炸危险的场所

规 格

型 号	XP-3310II
检 测 对 象 气 体	可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽
采 样 方 式	自动吸引式
检 测 原 理	接触燃烧式
检 测 范 围	0 ~ 100%LEL
指 示 精 度 ^{※1}	±5%FS
报 警 设 定 值	20%LEL
显 示 方 式	彩色液晶显示，彩色条形图及数字显示
报 警 方 式	气体报警时：蜂鸣器鸣叫、红色报警灯闪烁、液晶显示 故障报警时：蜂鸣器鸣叫、黄色报警灯闪烁、液晶显示
防 爆 结 构	本质安全防爆结构（可燃气体传感器采用耐压防爆构造） 【碱性干电池式样】 Ex ia da IIC T4 Ga 【镍氢充电电池式样】 Ex ia da IIC T3 Ga
使 用 温 湿 度 范 围	-20 ~ 50°C 95%RH 以下（无结露和剧烈的温湿度变化）
电 源	4 节 5 号碱性干电池或 4 节 5 号镍氢充电电池
连 续 使用 时 间 ^{※2}	约 15 小时
外 形 尺 寸	W91×H164×D44mm
重 量	约 460g（包含电池）
标 配 附 件	1m 气体导管或 1m 气体导管（检测溶剂用）、肩带、过滤器、过滤片、碱性干电池（或镍氢充电电池）、液晶保护膜
选 购 品 ^{※3}	皮套、鳄鱼夹、导管（1·2·3·5·10m）、数据收集软件、通气测试器、充电器、吸引管、液晶保护膜

※1. 同一测量条件下。

※2. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

※3. 使用 AC 适配器时，不再适用防爆结构。

自动吸引式

XP-3360II-W超高灵敏度，适合检测 $\mu\text{mol/mol}$ 浓度单位的气体

可燃性气体 接触燃烧式传感器

• 现地产品

用 途

- 工厂内的日常点检
- 气罐内作业前的安全确认
- 共同沟 / 隧道等工程的安全确认



特 点

- 针对 $\mu\text{mol/mol}$ 浓度级别的可燃性气体、有机溶剂进行高灵敏度检测
- 适用于测量毒性、可燃性溶剂的蒸汽（请指定对象气体）
- 适用于测量一般工厂内的可燃性气体
- 宽量程检测模式（XP-3360II-W），可用 1 台设备解决低浓度到爆炸危险浓度的检测

规 格

型 号	XP-3360II-W
检 测 对 象 气 体	可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽
采 样 方 式	自动吸引式
检 测 原 理	接触燃烧式
检 测 范 围	0.0~100.0%LEL (100.1~110.0%LEL) ^{※1} 可切换为 $\mu\text{mol/mol}$ 显示
指 示 精 度 ^{※1}	1000 $\mu\text{mol/mol}$ 以下： ±100 $\mu\text{mol/mol}$ 1001~10000 $\mu\text{mol/mol}$ ： ±500 $\mu\text{mol/mol}$ 上述以外： ±5%FS
报 警 设 定 值	20%LEL
显 示 方 式	彩色液晶显示，彩色条形图及数字显示
报 警 方 式	气体报警时：蜂鸣器鸣叫、红色报警灯闪烁、液晶显示 故障报警时：蜂鸣器鸣叫、黄色报警灯闪烁、液晶显示
防 爆 结 构	本质安全防爆结构（可燃气体传感器采用耐压防爆构造） 【碱性干电池式样】 Ex ia da IIC T4 Ga 【镍氢充电电池式样】 Ex ia da IIC T3 Ga
使 用 温 湿 度 范 围	-20 ~ 50°C 95%RH 以下（无结露和剧烈的温湿度变化）
电 源	4 节 5 号碱性干电池或 4 节 5 号镍氢充电电池
连 续 使用 时 间 ^{※2}	约 15 小时
外 形 尺 寸	W91×H164×D44mm
重 量	约 460g（包含电池）
标 配 附 件	1m 气体导管或 1m 气体导管（检测溶剂用）、肩带、过滤器、过滤片、碱性干电池（或镍氢充电电池）、液晶保护膜
选 购 品 ^{※3}	皮套、鳄鱼夹、导管（1·2·3·5·10m）、数据收集软件、通气测试器、充电器、吸引管、液晶保护膜

※1. 同一测量条件下。

※2. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

※3. 使用 AC 适配器时，不再适用防爆结构。

可燃性气体报警器

自动吸引式

XP-3340II

可检测 100vol% 的高浓度气体



• 现地产品



用途

- 气体置换作业的确认等

特点

- 可检测非可燃性气体的二氧化碳、氩气、氮气等（请指定对象气体）
- 适用于罐内等气体余量的检测

规格

型 号	XP-3340II
检 测 对 象 气 体	可燃性气体和惰性气体
采 样 方 式	自动吸引式
检 测 原 理	气体热传导式
检 测 范 围	0 ~ 100vol%
指 示 精 度 ^{※1}	±5%FS
报 警 设 定 值	50vol%
显 示 方 式	彩色液晶显示，彩色条形图及数字显示
报 警 方 式	气体报警时：蜂鸣器鸣叫、红色报警灯闪烁、液晶显示 故障报警时：蜂鸣器鸣叫、黄色报警灯闪烁、液晶显示
防 爆 结 构	本质安全防爆结构（可燃气体传感器采用耐压防爆构造） 【碱性干电池式样】 Ex ia da IIC T4 Ga 【镍氢充电电池式样】 Ex ia da IIC T3 Ga
使 用 温 湿 度 范 围	-20 ~ 50°C 95%RH 以下（无结露和剧烈的温湿度变化）
电 源	4节五号碱性干电池或4节5号镍氢充电电池
连 续 使用 时 间 ^{※2}	约100小时
外 形 尺 寸	W91×H164×D44mm
重 量	约460g（包含电池）
标 配 附 件	1m气体导管或1m气体导管（检测溶剂用）、肩带、过滤器、过滤片、碱性干电池（或镍氢充电电池）、液晶保护膜
选 购 品 ^{※3}	皮套、鳄鱼夹、导管（1·2·3·5·10m）、数据收集软件、通气测试器、充电器、吸引管、液晶保护膜

※1. 同一测量条件下。

※2. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

※3. 使用AC适配器时，不再适用防爆结构。

自动吸引式

XP-3360II

超高灵敏度，适合检测 $\mu\text{mol/mol}$ 浓度单位的气体



• 现地产品

用途

- 工厂内的日常点检
- 气罐内作业前的安全确认
- 共同沟 / 隧道等工程的安全确认



特点

- 针对ppm浓度级别的可燃性气体、有机溶剂进行高灵敏度检测
- 适用于测量毒性、可燃性溶剂的蒸汽（请指定对象气体）
- 适用于测量一般工厂内的可燃性气体

规格

型 号	XP-3360II
检 测 对 象 气 体	可燃性气体和可燃性溶剂的蒸汽
采 样 方 式	自动吸引式
检 测 原 理	接触燃烧式
检 测 范 围	5000 $\mu\text{mol/mol}$ 或 10000 $\mu\text{mol/mol}$
指 示 精 度 ^{※1}	10%FS 以下：±1%FS 上述以外：±5%FS
报 警 设 定 值	250 $\mu\text{mol/mol}$ 或 500 $\mu\text{mol/mol}$
显 示 方 式	彩色液晶显示，彩色条形图及数字显示
报 警 方 式	气体报警时：蜂鸣器鸣叫、红色报警灯闪烁、液晶显示 故障报警时：蜂鸣器鸣叫、黄色报警灯闪烁、液晶显示
防 爆 结 构	本质安全防爆结构（可燃气体传感器采用耐压防爆构造） 【碱性干电池式样】 Ex ia da IIC T4 Ga 【镍氢充电电池式样】 Ex ia da IIC T3 Ga
使 用 温 湿 度 范 围	-20 ~ 50°C 95%RH 以下（无结露和剧烈的温湿度变化）
电 源	4节五号碱性干电池或4节5号镍氢充电电池
连 续 使用 时 间 ^{※2}	约15小时
外 形 尺 寸	W91×H164×D44mm
重 量	约460g（包含电池）
标 配 附 件	1m气体导管或1m气体导管（检测溶剂用）、肩带、过滤器、过滤片、碱性干电池（或镍氢充电电池）、液晶保护膜
选 购 品 ^{※3}	皮套、鳄鱼夹、导管（1·2·3·5·10m）、数据收集软件、通气测试器、充电器、吸引管、液晶保护膜

※1. 同一测量条件下。

※2. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

※3. 使用AC适配器时，不再适用防爆结构。

在对城市燃气及 LPG 气体（液化气）的检测中发挥显著作用

自动吸引式

气体泄漏探测器 XP-702III



• 现地产品

仅限 XP-702III-A/XP-702III-B



特点

- 小型・轻量
- 简单易懂的 LCD 显示
- 与检测液相比灵敏度更高，适用于微量气体泄漏
- 可以检测 2 种气体 (XP-702III-A、XP-702III-F)

用途

- 气体泄漏检测
- 空调冷冻设备的维护

规格

型号	XP-702III-A	XP-702III-B	XP-702III-F
检测对象气体	2 种可燃性气体 切换式	1 种可燃性气体 (城市煤气、LPG 等)	代替氟利昂 可燃性气体 切换式
检测原理	热线型半导体式		
采样方式	自动吸引式		
检测可能泄漏量	城市燃气、LPG 等： $3.3 \times 10^{-7} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$ 代替氟利昂气体： [R407C] 12.4g/年 [R410A] 11.2g/年		
检测可能浓度	城市燃气、LPG 等：10ppm 代替氟利昂气体：30ppm		
应答时间	3 秒以内 (代替氟利昂气体除外)		
报警方式	发出断断续续的声音及报警灯闪烁		
电源	5 号碱性干电池 2 节		
连续使用时间	约 12 小时 (5 号碱性干电池) [在常温・常湿条件下]		
防爆结构	Ex ia II B T3 Ga (本质安全防爆结构)		
使用温湿度范围	-20°C ~ +50°C、30 ~ 85%RH 以下 (无结露现象)		
外形尺寸	W38×H130×D32mm (突出部分除外)		
重量	约 190g (包含电池、皮套)		
标配附件	皮套、引导管过滤片、过滤芯、方向可调式导气管、灰尘过滤片、手提挂绳、5 号碱性干电池 2 节等		
选购品	鹅颈管、生铜管、管道缝隙气体采集器、配管用气体采集器等		

※1. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

※2. 安装皮套时。

※3. 根据规格不同，可能会有变化。

※4. 共有 4 种气体采集器，详情请咨询。

【检测对象气体】


氟利昂	R22、R32、R404A、R407C、R600a (i-B)、410A、R134a 等
可燃性气体	甲烷、氢气、氨气、丙烷、苯、乙炔、E0、乙烯、丙烯、乙烷、丁二烯、二氯乙烷 等

※1. 请指定对象气体。



※2. 关于其他气体的种类，请另行咨询。

使用案例


室外燃气管道
燃气泄漏

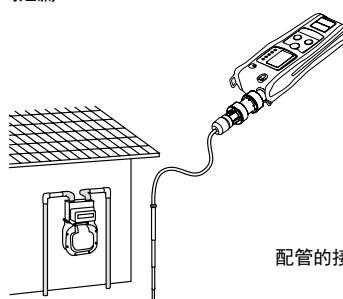


配管的接缝

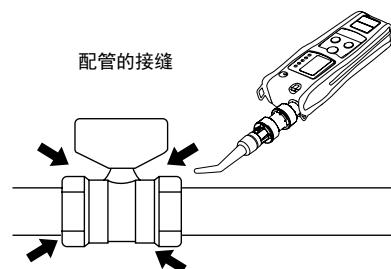

室内配管、燃气阀、
接头及橡胶管



空调



扩散式

便携式可燃性气体检测器 XA-380s



• 现地产品

(甲烷 / 异丁烷 / 氢气)



● 别在胸口口袋



● 防沫 · 防尘



● 相当于 IP54

生活防水

用途

- ◆ 燃气公司、个人防护
- ◆ 气体制造厂、发电厂
- ◆ 炼油厂、化学工厂
- ◆ 炼铁厂
- ◆ 接触到氢气的地方

手推式

手推式高性能气体检测器 XP-707II



■ 与大阪燃气(株)共同开发品

特点

- ◆ 1节干电池可以连续使用 34 小时以上
- ◆ 报警声、报警灯、振动报警
- ◆ 带报警记录功能
- ◆ 小型、轻量，仅 63g
- ◆ 本质安全防爆结构 Ex ia IIC T3 Ga

规格

型 号	XA-380s
检 测 对 象 气 体	甲烷、异丁烷、氢气（请指定对象气体）
采 样 方 式	扩散式
检 测 原 理	接触燃烧式
检 测 范 围 (服务量程)	0 ~ 100%LEL (101 ~ 110%LEL)
指 示 精 度 ^{※1}	±5%LEL 以内 (0 ~ 100%LEL)
显 示 分 辨 率	1%LEL
报 警 设 定 值	1段报警：10%LEL 2段报警：25%LEL
应 答 时 间	90% 应答 30 秒以内
报 警 方 式	蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁、液晶显示、振动（自动复位）
电 源	7号镍氢充电电池 1节
连 续 使用 时 间 ^{※2}	长时间模式 OFF 约 20 小时 长时间模式 ON 约 40 小时
使 用 温 度 范 围	-20°C ~ +50°C、30 ~ 85%RH (无结露现象)
保 护 等 级	IP54 相当 ^{※3}
主 要 功 能	自我诊断（传感器异常、零点调整不良）、自动 AIR 调整（调零）、显示电池余量、蜂鸣器音量设定、报警历史记录功能（最多 30 条）、峰值保持功能、LCD 背景灯、LCD 显示测试、报警测试
防 爆 结 构	Ex ia IIC T3 Ga
外 形 尺 寸	H40 × W86 × D20mm (突出部分除外)
重 量	约 63g (不包含电池)
标 配 附 件	安全扣转接器、带过滤器的传感器外套 充电电池组件 (7号充电电池 1节)
选 购 品	皮套 (C-22) 充电电池组件 (7号充电电池 1节)、专用充电器 (BC-8) AC 适配器 S (单个用)、AC 适配器 M (连接用) ^{※4}

※1. 指示精度：在同一条件下。不适用于服务量程。

※2. 25°C、无报警、背景灯 OFF 时。根据不同环境条件、使用条件、保存期限、有时会有不同。

※3. 该保护等级是指在新品状态下满足本公司以 JIS C 0920-2003 保护等级 IP54 为基准的实验测试。

但是，在气体检测时不能保证该保护等级。

IP54 相当是指，被试验品拥有在最大 2kPa 的负压状态下，进行粉尘试验后能正常启动并运无异常作的保护等级 (IP5X 相当)。

以及被试验品拥有通过软管喷嘴的水滴溅射实验后能正常启动并运无异常作的保护等级 (IPX4 相当)。

※4. 充电器 (BC-8) 最大可以连接 5 台。连接充电时请使用 AC 适配器 M (连接用)。

特点

- ◆ 小型折叠式
- ◆ 自动归零调整功能
- ◆ LED 显示
- ◆ 延长电池使用寿命

规格

型 号	XP-707 II
检 测 对 象 气 体	城市燃气（主要成份为甲烷）
检 测 原 理	甲烷选择性热线型半导体式
检 测 范 围	0 ~ 30、0 ~ 100、0 ~ 10000 $\mu\text{mol/mol}$ (S、L、H 3 个量程)
报 警 设 定 值	L/H 量程：20 $\mu\text{mol/mol}$ (开始断续音报警)、100 $\mu\text{mol/mol}$ (开始连续音报警) S 量程：0 ~ 30 $\mu\text{mol/mol}$ (可设定开始断续音报警浓度)
应 答 时 间	约 7 秒 (90% 应答)
报 警 显 示	(气体检测) 以气体浓度显示灯显示，如超过报警设定值、蜂鸣器报警 (从断续音到连续音)。 (传感器异常) 气体浓度显示灯左侧点亮，蜂鸣器 (断续音) 报警。 ※ 传感器、泵自动停止 (泵异常) 气体浓度显示灯右侧点亮，蜂鸣器 (断续音) 报警。 ※ 传感器、泵自动停止
使 用 温 度 范 围	0°C ~ 40°C
电 源	1号碱性干电池或者锰电池 4 节
连 续 使用 时 间 ^{※1}	碱性干电池：约 80 小时 锰电池：约 20 小时
使 用 方 式	手推式
外 形 尺 寸	W245 × H1125 × D435mm 折叠时 W245 × H790 × D280mm
重 量	约 4.9kg (包含电池)
标 配 附 件	一次性过滤片 10 枚、垫片 1 枚、1号碱性干电池 4 节

※1. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有所不同。

具有检测氧气的最佳功能和简便的操作性


扩散式

数字氧气浓度计 XO-326 II sA・B・C



使用案例 (下水道作业环境)

- 作业前的安全确认
- 作业中防止缺氧

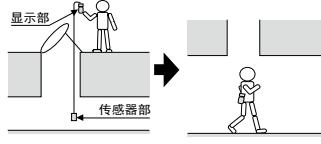

日本海事协会（NK）形式认定品 NO. 14T601 (需要指定)
JIS T 8201:2010 缺氧检测适用品

特点

- 能够连续使用约 15000 小时
- 直观可见的报警功能
- 传感器更换简单，您可以自行操作，降低成本
- 搭载自动气体调整功能
- LCD 显示画面一目了然

规格

型 号	XO-326 II sA	XO-326 II sB	XO-326 II sC
电 缆 线 长 度	5m(本体缠绕式)	1m(卷线式)	10m(本体缠绕式)
检 测 对 象 气 体	氧气		
检 测 原 理	隔膜伽伐尼电池式		
采 样 方 式	扩散式		
显 示 方 式	LCD 画面 三位数值显示		
检 测 范 围 (服务量程)	0 ~ 25.0vol% (25.1 ~ 40.0vol%)		
指 示 精 度 *1	±0.5vol%		
报 警 设 定 值	1段报警：19.5vol% 2段报警：18.0vol%		
报 警 方 式	1段报警：蜂鸣器连续鸣叫、LCD 闪烁、报警灯闪烁、本体振动 2段报警：蜂鸣器急促鸣叫、LCD 闪烁、报警灯闪烁、本体振动 不能调节时,电池没电、机体异常时：蜂鸣器响、LCD显示、报警器闪烁、本体振动。		
应 答 时 间 *2	90% 应答 20 秒以内		
使 用 温 度 范 围	-10°C ~ +40°C、30 ~ 85%RH 以下 (无结露现象)		
电 源	5号碱性干电池 2节 *3		
连 续 使用 时 间 *4	大约 15000 小时		
防 爆 结 构 *5	Ex ia IIC T3 Ga (本质安全防爆结构)		
外 形 尺 寸	W66×H170×D29mm	W66×H120×D29mm	W66×H200×D29mm
重 量	约 340g (包含皮套、干电池)	约 265g (包含皮套、干电池)	约 410g (包含皮套、干电池)
标 配 附 件	皮套、5号碱性干电池 2节、过滤片		
选 购 品	传感器延长电线 (5m 带便携袋)		

*1. 同一测量条件下。

*2. 周围温度在 20±2°C 之间。

*3. 使用指定的供应商电池 (LR6 松下产)，才能够适用此防爆规格。

*4. 25°C、无报警、背景灯 OFF 时。

根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

*5. 安装皮套时。

自动吸引式

氧气浓度计 XP-3380II



• 现地产品



特点

- 耐冲击性设计
- 防水、防尘构造相当于防护等级 IP67
- 能够通过专用 APP 发送信息的通知功能

规格

型 号	XP-3380II
检 测 对 象 气 体	氧气
采 样 方 式	自动吸引式
检 测 原 理	伽伐尼电池式
检 测 范 围	0 ~ 25vol%
指 示 精 度 *1	±0.3vol%
报 警 设 定 值	18vol%
显 示 方 式	彩色液晶显示, 彩色条形图及数字显示
报 警 方 式	气体报警时：蜂鸣器鸣叫、红色报警灯闪烁、液晶显示 故障报警时：蜂鸣器鸣叫、黄色报警灯闪烁、液晶显示
防 爆 结 构	本质安全防爆结构 (可燃气体传感器采用耐压防爆构造) 【碱性干电池式】 Ex ia IIC T4 Ga 【镍氢充电电池式】 Ex ia IIC T3 Ga
使 用 温 湿 度 范 围	-20 ~ 50°C 95%RH 以下 (无结露和剧烈的温湿度变化)
电 源	4节五号碱性干电池或 4节 5号镍氢充电电池
连 续 使用 时 间 *2	约 100 小时
外 形 尺 寸	W91×H164×D44mm
重 量	约 460g (包含电池)
标 配 附 件	1m 气体导管或 1m 气体导管 (检测溶剂用)、肩带、过滤器、过滤片、碱性干电池 (或镍氢充电电池)、液晶保护膜
选 购 品 *3	皮套、鳄鱼夹、导管 (1·2·3·5·10m)、数据收集软件、通气测试器、充电器、吸引管、液晶保护膜

*1. 同一测量条件下。

*2. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

*3. 使用 AC 适配器时，不再适用防爆结构。

扩散式

氧气 / 一氧化碳 / 硫化氢浓度计 XX-2200 系列



O₂



毒性气体



隔膜伽伐尼
电池式传感器



定电位电解式
传感器

• 现地产品

仅限 XO-2200/XC-2200/XS-2200



氧气 · 硫化氢浓度计
XOS-2200



氧气 · 一氧化碳浓度计
XOC-2200



氧气浓度计
XO-2200



一氧化碳浓度计
XC-2200



硫化氢浓度计
XS-2200

特点

- 1节7号碱性干电池就可以连续使用5000小时^{※1}
- 采用大屏幕、高清晰度的液晶显示屏，作业者通俗易懂
- 搭载累计浓度显示功能・峰值储存功能・峰值保持功能
- 厚22mm・重约75g，轻薄型
- 个人安全防护用

^{※1}无报警状态（显示H₂S浓度为5μmol/mol以下、O₂浓度为20.3vol%以上）、20℃时

累计浓度(T×C)显示功能^{※2}

按下[T×C]按钮，显示T：气体暴露时间(hr)×C：CO浓度(μmol/mol)计算出的累计浓度。累计浓度达到150μmol/mol·h以上时，开始报警。

^{※2}仅限CO

峰值储存功能

每当同时按下[电源/峰值按钮]和[空气调整按钮]的时候，画面中[PEAK]会开始闪烁，显示开机之后的峰值（最大值），以及经过的时间。松开按钮，返回默认气体浓度显示画面。

峰值保持功能

每按一次[电源/峰值按钮]，画面会显示[PEAK]，持续显示此时间段内的峰值（最大值）。



再次按下[电源/峰值按钮]，返回默认气体浓度显示画面。

选购品

佩戴在安全帽上



佩戴在胸口

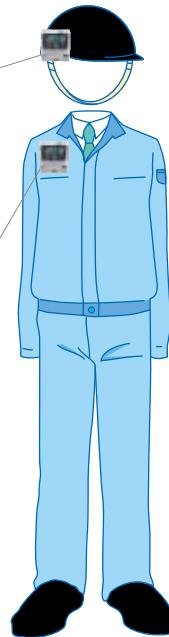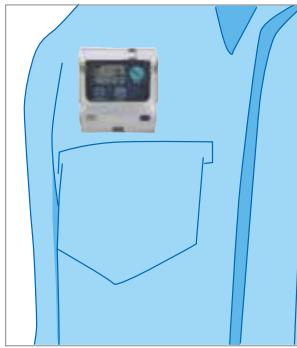

规格

型 号	XOS-2200		
	XOC-2200	XO-2200	XS-2200
检 测 对 象 气 体	一氧化碳	氧气	硫化氢
检 测 原 理	定电位电解式	隔膜伽伐尼电池式	定电位电解式
采 样 方 式	扩散式		
检 测 范 围 (服 务 量 程) ^{※1}	0~300 μmol/mol (301~2000 μmol/mol)	0~25.0vol% (25.1~50.0vol%)	0~30.0 μmol/mol (30.1~100.0 μmol/mol)
报 警 设 定 值	1段报警:50 μmol/mol 2段报警:150 μmol/mol 累计浓度 ^{※3} : 150 μmol/mol·h	1段报警:19.5vol% 2段报警:18.0vol%	1段报警:10 μmol/mol ^{※4} 2段报警:15 μmol/mol
应 答 时 间 ^{※1}	30秒以内	20秒以内	30秒以内
显 示 方 式	液晶数字(手动背景灯)		
报 警 方 式	蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁、振动(自动复位式)		
报 警 音 量	95dB以上/10cm		
附 属 功 能	电池余量显示、峰值保持功能、峰值储存功能、累计浓度显示功能 其他功能(累计浓度 ^{※3} 、传感器异常、电池余量、零点调整不良、气体校正功能、 气体浓度显示切换		

防 爆 结 构	Ex ib II B T3 Gb(本质安全防爆结构)
使 用 温 湿 度 范 围	-10°C~+40°C, 30~90%RH以下(无结露现象)
电 源	7号碱性干电池1节
连 续 使用 时 间 ^{※2}	约5000小时 *当浓度显示00~20 μmol/mol以下、02~20.3vol%以上、20°C时
外 形 尺 寸	W65×D22×H64mm(突出部分除外)
重 量	约75g(包含电池)
标 配 附 件	7号碱性干电池1节、安全扣转接器1个(附带安装螺丝)
选 购 品	皮套、耐热性皮套、带夹扣绳带、简易点检治具、气体校正组套 ^{※4} 、安全帽组套 ^{※5} 过滤片

^{※1}环境温度在20±2°C状态下，应答率为90%。

^{※2}根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

^{※3}累计浓度是气体暴露时间(hr)和气体浓度(μmol/mol)的累计。

本机器是以1分钟平均浓度的累计除以60得出的。但是，时间计算有±5%的误差。
还有为了方便起见以“μmol/mol”为单位。(如，在浓度为30 μmol/mol的一氧化碳中连续5小时暴露时，得出30 μmol/mol×300/60=150 μmol/mol·h。)

^{※4}关于校正方法，需和我司联系。

^{※5}根据安全帽的种类，可能会有无法佩戴的情况。

^{※6}能够设定为1 μmol/mol，但是15 μmol/mol以上是服务量程(需要指定)。

标准配件



安全扣转接器(1个)
(附带安装螺丝)(C-10)

选购品



皮套(C-11)



耐热性皮套(C-12)



简易点检治具(EG-105)



安全帽夹套(ST-24)

复合型气体检测器

氧气 / 硫化氢 / 可燃性气体 / 一氧化碳用 · 扩散式

复合型气体检测器 XA-4400II 系列



• 现地产品

GB15322. 3-2019



可燃性 H₂S CO O₂

- ◆ 4种、3种、2种气体规格，
请根据被测气体选择相应规格产品。

	可燃性气体	一氧化碳	硫化氢	氧气
4种气体	○	○	○	○
		○	○	○
	○		○	○
	○	○		○
	○	○	○	
3种气体			○	○
		○		○
		○	○	
		○	○	
			○	○
2种气体			○	○
	○			○
	○		○	
	○			○
	○	○		

特 点

- ◆ **传感器寿命 2 年** (可燃性气体传感器寿命更长)
2 年更换一次传感器，大幅度削减维护运营成本。
- ◆ **模块化设计，2 种电源方式供选择**
电源采用模块化设计，可使用干电池或反复充电的镍氢电池。
- ◆ **超长续航时间**
约 40 小时 (=8 小时 x5 日 / 周) 可连续使用。
长期工作模式 ON 时
- ◆ **大幅度提高耐冲击性**
与上一代产品相比，耐冲击性大幅度的提高。有效防止机器佩戴时不慎落下或撞击时带来的损失。
- ◆ **大音量报警声、灯光、振动方式报警**
以 3 方向的灯光和大音量报警声 (95dB 以上 /30cm) ，振动方式报警通知。
- ◆ **小型·轻量化达到 40%**
W70×H72×D26mm、重量仅 130g，小型轻量设计。
- ◆ **防尘、防水性强，防水·防尘构造（保护相当于等级 IP67）**
防止灰尘及水进入机器内部的设计构造。即使在雨天或靠近水源的地方使用，也不用担心会损坏机器。
不适用于检测水中的气体浓度。气体检测口一旦潮湿或浸水，可能会出现一时无法正常检测的情况，请注意。
- ◆ **本质安全防爆结构 Ex ia II C T3 Ga**
防爆基准相对严格的氢气、乙炔环境下也能使用的防爆结构。



作为吸引式 泵组件套装

安装泵组件套装后，即可作为自动吸引式气体检测器使用。

泵组件套装
PA-4000 II



泵组件




作业前的安全确认

机器主机配置 8m 气体导入管和泵组件套装后，可以作为作业前的安全检查使用

8m 气体导入管(选购品)
配套图



使用 8m 气体导入管套装时(选购品)



型号	PA-4000 II
内容	<ul style="list-style-type: none"> · 泵组件(型号: P-400) · 配件 · 5号碱性干电池 1节 · 采样连接器(配连接管) · 皮套(配吊带)
外形尺寸	W125×H110×D43mm(突出部份除外)
重量	约420g (XA-4400 II 本体、皮套、电池)
防爆结构	Ex ia II B T3 Ga(泵组件: P-400)
连续使用时间	约30小时(25°C、无报警时)
选购品	<ul style="list-style-type: none"> 1m 气体导入管套装 8m 气体导入管套装 ● 上述以外的规格请咨询我司。

规格

XA-4400 II			
检测对象气体	可燃性气体（异丁烷）	硫化氢	一氧化碳
检测原理	接触燃烧式	定电位电解式	定电位电解式
采样方式			
检测范围（服务量程）	0~100%LEL (101~110%LEL)	0~30.0 μmol/mol (30.1~150.0 μmol/mol)	0~300 μmol/mol (301~2000 μmol/mol)
显示精度	1%LEL	0~35 μmol/mol: 0.1 μmol/mol 35~150 μmol/mol: 0.5 μmol/mol	0~350 μmol/mol: 1 μmol/mol 350~2000 μmol/mol: 5 μmol/mol
报警设定值	1段报警: 10%LEL 2段报警: 30%LEL	1段报警: 10.0 μmol/mol 2段报警: 15.0 μmol/mol TWA: 10.0 μmol/mol STEL: 15.0 μmol/mol	1段报警: 50 μmol/mol 2段报警: 15 μmol/mol TWA: 25 μmol/mol STEL: 300 μmol/mol
使用温湿度范围	-20°C~+50°C、30~85%RH (无结露现象)		
电源	干电池: 7号碱性干电池1节; 充电电池: 镍氢充电电池1节		
显示方式	LCD显示		
报警方式	蜂鸣器鸣叫、红灯闪烁、振动、LCD显示(自动复位)		
连续使用时间	长时间工作模式ON时 约40小时; OFF时 约20小时 ※ 未安装可燃性气体传感器时, 约1200小时以上(25°C、无报警、背景灯OFF、数据记录功能OFF时)		
防爆结构	Ex ia II C T3 Ga (本质安全防爆结构)		
保护等级	IP67 相当		
主要功能	· 自我诊断(传感器异常) · 自动AIR调整 · 温度显示 · 余量显示 · 报警测试 · 峰值保持功能 · LCD背光灯 · 气体报警时蜂鸣器停止 · 蜂鸣器音量设定 · 蜂鸣器静音 · 长期工作模式 · 数据记录(需要数据收集套装)		
外形尺寸	W70×H72×D26mm (突出部分除外)		
重量	约130g (不包含电池)		
标准附件	鳄鱼夹、更换用过滤片2枚		
选购品	数据收集套装、皮套、吊带、臂带夹、臂带、泵组件套装、1m气体导入管套装、8m气体导入管套装		

※ 甲烷型号: BT-XA-4400 II, 检测范围: 3~100%LEL。

佩戴示范

确保安全作业

可购买选购品中的臂带或皮带夹式, 即可佩戴在手腕或腰上。
另外, 使用吊带式即可挂在脖子上使用。
小型轻量的优点, 不会妨碍任何作业活动。



用途

各种工厂、各种作业现场、储气罐、隧道等地下工程现场, 确保作业员的安全

- 隧道内作业 • 窒井内作业 • 地下工程 • 土木工程 • 电气 • 通信
- 储气罐内作业 • 下水道管理 • 警察 · 消防 • 化工厂 • 石油 • 船内作业

标准附件	充电器规格套装	1m 气体导入管套装	8m 气体导入管套装
 鳄鱼夹 (ST-20)	 · XA-4400 II 本体 · 充电器 (BC-9) · AC 适配器		 ※ 导入管套装零售

选购品

 皮套 (C-23)	 吊带 (ST-15) ※ 搭配皮套使用	 臂带夹 (ST-16)	 臂带 (ST-11) ※ 搭配臂带夹使用	 数据收集套装 (XA-4400 II L) 可将机器本体内存储的数据上传到电脑内。
------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------------------	---

复合型气体检测器

自动吸引式

复合型气体检测器 XP-3368II/XP-3318II



• 现地产品



特 点

- 耐冲击性设计
- 防水、防尘构造相当于防护等级 IP67
- 能够通过专用 APP 发送信息的通知功能

规 格

型 号	高灵敏度检测		爆炸危险浓度检测	
	XP-3368 II	XP-3318 II	XP-3368 II	XP-3318 II
检 测 对 象 气 体	可燃性气体和 可燃性溶剂的蒸汽	氧气	可燃性气体和 可燃性溶剂的蒸汽	氧气
检 测 原 理	接触燃烧式	伽伐尼电池式	接触燃烧式	伽伐尼电池式
检 测 范 围	0 ~ 5000 $\mu\text{mol/mol}$ 或 0 ~ 10000 $\mu\text{mol/mol}$	0 ~ 25vol%	0 ~ 100%LEL	0 ~ 25vol%
指 示 精 度 ^{※1}	10%FS 以下: $\pm 1\%FS$ 上述以外: $\pm 5\%FS$	$\pm 0.3\text{vol}\%$	$\pm 5\%FS$	$\pm 0.3\text{vol}\%$
显 示 精 度	1 $\mu\text{mol/mol}$	0.1vol%	0.1%LEL	0.1vol%
报 警 设 定 值	250 $\mu\text{mol/mol}$ 或 500 $\mu\text{mol/mol}$	18vol%	20%LEL	18vol%
连续使用时间 ^{※2}		约 15 小时		
采 样 方 式	自动吸引式			
报 警 方 式	蜂鸣器鸣叫、红色报警灯闪烁、液晶显示			
故 障 通 知 方 式	蜂鸣器鸣叫、黄色报警灯闪烁、液晶显示			
电 源	4 节 5 号碱性干电池或 4 节 5 号镍氢充电电池			
使 用 温 湿 度 范 围	-20 ~ 50°C 95%RH 以下 (无结露和剧烈的温湿度变化)			
使 用 压 力 范 围	大气压 (800 ~ 1100hPa)			
防 爆 结 构	本质安全防爆结构 (可燃气体传感器采用耐压防爆构造) 【碱性干电池式样】 Ex ia da II C T4 Ga 【镍氢充电电池式样】 Ex ia da II C T3 Ga			
保 护 等 级	IP67 相当			
主 要 功 能	自我诊断 (传感器异常)、零位调整、显示电池余量、照明功能、峰值保持、背景灯、气体报警时蜂鸣停止、时间显示、报警测试、蜂鸣器音量调整、蜂鸣器消音、数据记录			
外 形 尺 寸	W91×H164×D44 mm (突出部分除外)			
重 量	约 460g (包含电池)			
标 配 附 件	1m 气体导管或 1m 气体导管 (检测溶剂用)、肩带、过滤器、过滤片、碱性干电池 (或镍氢充电电池)、液晶保护膜			
选 购 品	皮套、鳄鱼夹、导管 (1·2·3·5·10m)、数据收集软件、通气测试器、充电器、吸引管、液晶保护膜			

关于产品的特点、选购品，请参考 P31 ~ 33 页的内容。

扩散式

氧气・硫化氢浓度计 XOS-326



特 点

- 可同时检测氧气和硫化氢
- 显示部与传感器部为分离型
- 直观的大型 LCD 显示，简单易用的一键操作

规 格

型 号	XOS-326	
检 测 对 象 气 体	氧气	硫化氢
检 测 原 理	隔膜伽伐尼电池式	定电位电解式
采 样 方 式	扩散式	
检 测 范 围 (服 务 量 程)	0 ~ 25.0vol% (25.1% ~ 99.9vol%)	0 ~ 30.0 $\mu\text{mol/mol}$ (30.5 ~ 50.0 $\mu\text{mol/mol}$)
显 示 精 度	0.1vol%	0.5 $\mu\text{mol/mol}$
指 示 精 度 ^{※1}	$\pm 0.5\text{vol}\%$ 以内	FS $\pm 5\%$ 以内
报 警 设 定 浓 度	1 段报警: 19.5vol% 2 段报警: 18.0vol%	1 段报警: 10.0 $\mu\text{mol/mol}$ 2 段报警: 15.0 $\mu\text{mol/mol}$
报 警 方 式	1 段报警: 蜂鸣器连续鸣叫、报警灯闪烁 2 段报警: 蜂鸣器急促鸣叫、报警灯闪烁	
应 答 时 间 ^{※2}	20 秒以内 (90% 应答率)	30 秒以内 (90% 应答率)
显 示 方 式	LCD 画面 三位数值显示 (通过按键切换气体种类)	
使 用 温 度 范 围	-10°C ~ +40°C	
电 源	5 号碱性干电池 2 节	
连 续 使用 时 间 ^{※3}	连续 50 小时 (无报警、20°C 时)	
外 形 尺 寸	本体: W65×H195×D29mm (突出部分除外) 传感器部: $\phi 44\times H75\text{mm}$ (突出部分除外) 传感器延长线: 5m	
重 量	约 450g (不包含电池)	
标 配 附 件	皮套、肩带、5 号碱性干电池 2 节、过滤片 2 枚	
选 购 品	耳机 (带皮套)	

※1. 同一测量条件下。

※2. 环境温度在 20±2°C 状态下。

※3. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

用 途

- 缺氧 / 防止中毒 (隧道 / 窑井 / 地下作业 / 通信设备等)
- 粪便・污水处理厂 / 废水处理设施等作业现场

自动吸引式

复合型气体检测器

XP-3368II-W



• 现地产品

1 新增宽量程检测模式

宽量程检测模式（XP-3368 II -W），可用1台设备解决低浓度到爆炸危险浓度的检测。



特 点

- ◆ 宽量程检测模式（XP-3368 II -W），可用1台设备解决低浓度到爆炸危险浓度的检测
- ◆ 耐冲击性设计
防水、防尘构造相当于防护等级 IP67
- ◆ 能够通过专用APP发送信息的通知功能

规 格

型号		高灵敏度检测・爆炸危险浓度检测 XP-3368 II -W
检测对象气体	可燃性气体和 可燃性溶剂的蒸汽	氧气
检测原理	接触燃烧式	伽伐尼电池式
检测范围	0.0 ~ 100.0%LEL ※可切换为 $\mu\text{mol}/\text{mol}$ 显示	0 ~ 25vol%
指示精度 *1	1000 $\mu\text{mol}/\text{mol}$ 以下: $\pm 100 \mu\text{mol}/\text{mol}$ 1001 ~ 10000 $\mu\text{mol}/\text{mol}$: $\pm 500 \mu\text{mol}/\text{mol}$ 上述以外: $\pm 5\%$ FS	$\pm 0.3\text{vol}\%$
显示精度	0.1%LEL 或 1 $\mu\text{mol}/\text{mol}$	0.1vol%
报警设定值	20%LEL	18vol%
连续使用时间 *2	约 15 小时	
采样方式	自动吸引式	
报警方式	蜂鸣器鸣叫、红色报警灯闪烁、液晶显示	
故障通知方式	蜂鸣器鸣叫、黄色报警灯闪烁、液晶显示	
电源	4 节 5 号碱性干电池或 4 节 5 号镍氢充电电池	
使用温湿度范围	-20 ~ 50°C 95%RH 以下 (无结露和剧烈的温湿度变化)	
使用压力范围	大气压 (800 ~ 1100hPa)	
防爆结构	本质安全防爆结构 (可燃气体传感器采用耐压防爆构造) 【碱性干电池式样】 Ex ia da IIC T4 Ga 【镍氢充电电池式样】 Ex ia da IIC T3 Ga	
保护等级	IP67 相当	
主要功能	自我诊断 (传感器异常)、零位调整、显示电池余量、照明功能、峰值保持、背景灯、气体报警时蜂鸣停止、时间显示、报警测试、蜂鸣器音量调整、蜂鸣器消音、数据记录	
外形尺寸	W91×H164×D44 mm (突出部分除外)	
重量	约 460g (包含电池)	
标配附件	1m 气体导管或 1m 气体导管 (检测溶剂用)、肩带、过滤器、过滤片、碱性干电池 (或镍氢充电电池)、液晶保护膜	
选购品	皮套、鳄鱼夹、导管 (1 · 2 · 3 · 5 · 10m)、数据收集软件、通气测试器、充电器、吸引管、液晶保护膜	

关于产品的特点、选购品，请参考 P31 ~ 33 页的内容。

复合型气体检测器

氧气 / 硫化氢 / 可燃性气体 / 一氧化碳用 · 自动吸引式

复合型气体检测器 XP-302M



· 现地产品



1米气体导管规格



铝箱规格（非防爆）

特点

- 可以同时检测并显示氧气·可燃性气体·硫化氢·一氧化碳，四种气体
- 通过更换传感器单元的方式，减轻维护的负担
- 显示屏同时显示四种气体，一目了然
- 可以记录数据

规格

型 号	XP-302M			
检 测 对 象 气 体	可燃性气体(甲烷或异丁烷)	氧 气	硫化氢	一氧化碳
检 测 原 理	接触燃烧式	伽伐尼电池式	定电位电解式	定电位电解式
采 样 方 式	自动吸引式			
检 测 范 围 (服 务 程 度)	0~100%LEL	0~25.0vol%(25.1~50vol%)	0~30.0 μmol/mol(30.1~150 μmol/mol)	0~150 μmol/mol(151~300 μmol/mol)
指 示 精 度 *	±5%LEL以内	±0.5vol%以内	±1.5 μmol/mol以内	100 μmol/mol以下 ±10 μmol/mol以内 101~150 μmol/mol ±15 μmol/mol以内
报 警 设 定 值	1段报警: 10%LEL 2段报警: 30%LEL	1段报警: 19.5vol% 2段报警: 18.0vol%	1段报警: 10 μmol/mol 2段报警: 15 μmol/mol	1段报警: 50 μmol/mol 2段报警: 100 μmol/mol
应答时间*	1m导入管 30秒以内	2m导入管 20秒以内	4m导入管 40秒以内	8m导入管 30秒以内
使 用 温 湿 度 范 围	-10°C~+40°C、30~90%RH以下(无结露现象)			
电 源	5号碱性干电池4节			
显 示 方 式	LCD显示(可以切换默认/图表/英文的显示)			
报 警 方 式	蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红灯闪烁			
连 续 使用 时 间 *	8小时以上(使用碱性干电池时、20°C、报警·背景灯·数据存储OFF时)			
防 爆 结 构	Ex d ib IIB T3 Gb(本质安全防爆结构) 可燃性气体传感器部为耐压防爆结构*			
主 要 功 能	·自动背景灯 ·流量低下检测(压力传感器) ·电池余量显示、温度与时间显示	·零点调整 ·数据存储 ·停止蜂鸣器	·峰值保持 ·停止蜂鸣器 ·报警测试	·音量调整 ·报警测试
外 形 尺 寸	W152×H152×D42mm(突出部分除外)			
重 量	约870g(包含电池)			
标 准 附 件 *	1: 防静电皮套规格: 1米气体导管(附带排水过滤器)、吸引管、防静电皮套 2: 防静电皮套规格: 8米气体导管、采样浮球、防静电皮套、收纳盒 3: 铝箱规格*5: 8米气体导管、采样浮球、外部报警器(8米电缆)、AC适配器、铝箱 4: 铝箱规格*5: 8米绞盘式气体导管、采样浮球、绞盘式外部报警器(8米电缆)、AC适配器、铝箱			
选 购 品 *	·数据记录收集装置(适用操作系统: Windows XP、7) ·浮标用20m气体导管、浮标用30m气体导管			

*1. 同一测量条件下。

*2. 90% 应答率。

*3. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

*4. 3种气体种类的机型也能够选择标准附件。(气体种类请参照规格代码)

*5. 铝箱规格非防爆类，非 NK型式认定品。

*6. 其他选购品请咨询我司。

规格代码

型 号
XP-302M — □ — □

規 格 代 码

请在 A ~ C 中选择一项




- A:4 种气体(可燃性气体、氧气、硫化氢、一氧化碳)
B:3 种气体(可燃性气体、氧气、硫化氢)
C:3 种气体(可燃性气体、氧气、一氧化碳)

* 可燃性气体: 甲烷或异丁烷

请在 1 ~ 4 中选择一项

- 1: 防静电皮套规格: 1米气体导管(附带排水过滤器)、吸引管、防静电皮套
2: 防静电皮套规格: 8米气体导管、采样浮球、防静电皮套、收纳盒
3: 铝箱规格: 8米气体导管、采样浮球、外部报警器(8米电缆)、AC适配器、铝箱
4: 铝箱规格: 8米绞盘式气体导管、采样浮球、绞盘式外部报警器(8米电缆)、AC适配器、铝箱

使用案例

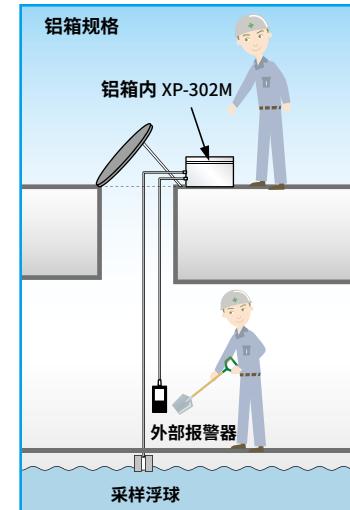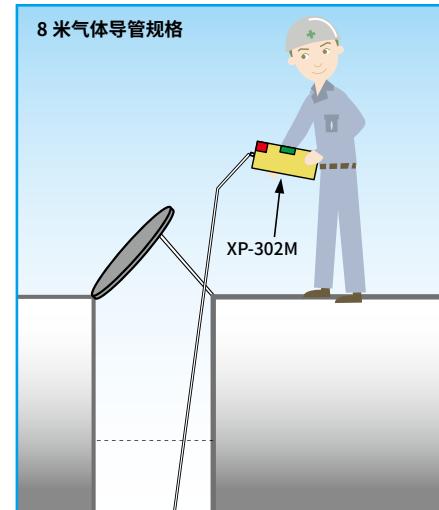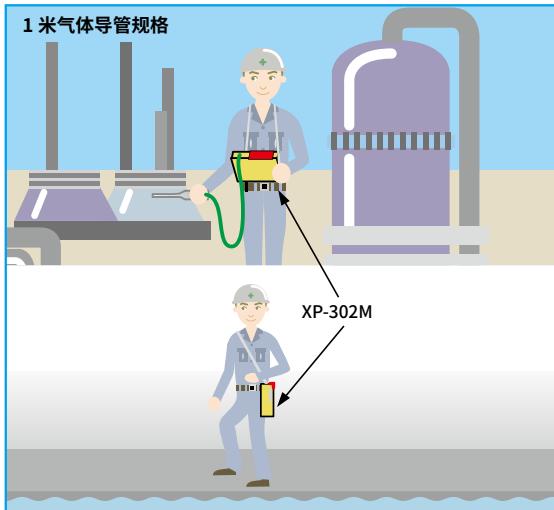

自动吸引式

燃烧管理用氧气浓度计 XP-3380II-E



• 进口产品



特 点

- ◆ 适用于检测燃烧废气中的氧气浓度
- 气体吸收冷温水机、冷冻机、气体发动机
- 普通锅炉
- 焚烧炉
- 灭火用气体等、燃料可变压缩比的气体发动机、锅炉
- ◆ 以数字式条形图与数字式数值显示测量浓度
- ◆ 带告知测量者危险浓度的报警功能和红灯闪烁功能
- ◆ 小型、轻量，仅 460g
- ◆ 单手持握，使用方便
- ◆ 记录功能（选购品）

规 格

型 号	XP-3380II-E
检 测 对 象 气 体	氧气
采 样 方 式	自动吸引式
检 测 原 理	伽伐尼电池式
检 测 范 围	0 ~ 25vol%
指 示 精 度 *1	±0.3vol%
报 警 设 定 值	18vol%
显 示 方 式	彩色液晶显示，彩色条形图及数字显示
报 警 方 式	气体报警时：蜂鸣器鸣叫、红色报警灯闪烁、液晶显示 故障报警时：蜂鸣器鸣叫、黄色报警灯闪烁、液晶显示
防 爆 结 构	本质安全防爆结构（可燃气体传感器采用耐压防爆构造） 【碱性干电池式样】Ex ia IIC T4 Ga (XP-3380II) 【镍氢充电电池式样】Ex ia IIC T3 Ga (XP-3380II)
使 用 温 湿 度 范 围	-20 ~ 50°C 95%RH 以下（无结露和剧烈的温湿度变化）
电 源	4节五号碱性干电池或4节5号镍氢充电电池
连 续 使用 时 间 *2	约 100 小时
外 形 尺 寸	W91×H164×D44mm
重 量	约 460g（包含电池）
标 配 附 件	肩带、冷却管、过滤片、碱性干电池（或镍氢充电电池）、液晶保护膜
选 购 品 *3	皮套、鳄鱼夹、导管（1·2·3·5·10m）、数据收集软件、通气测试器、充电器、吸引管、液晶保护膜

*1. 同一测量条件下。

*2. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

*3. 使用 AC 适配器时，不再适用防爆结构。

● 无蓝牙功能

自动吸引式

代替氟利昂气体检测器 XP-704III



特 点

- ◆ 小型·轻量
- ◆ 适用于检测大部分冷媒 *不包括R-12
- ◆ 可以检测非常微量的气体
- ◆ 2点报警灯，报警信息一目了然
- ◆ 搭载显示电池余量或报警音·操作音的 ON/OFF 等信息的LCD屏幕，简单易懂
- ◆ 能够设定灵敏度

用 途

- ◆ 应对氟利昂排放抑制法
最适合查明泄漏位置



能够放在胸口口袋中

规 格

型 号	XP-704III
检 测 对 象 气 体	R-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HF01234yf
检 测 原 理	热线型半导体式
采 样 方 式	自动吸引式
可 检 测 浓 度	5ppm (R-134a 为 30ppm) (灵敏度设定为 [5] 的情况下)
	R-22: 2.84[g]、R-32: 1.71[g]、R-404A: 3.30[g]、R-407C: 3.12[g]
可检测泄漏量 (1 年)	R-600a: 1.91[g]、R-410A: 2.82[g]、R-134a: 20.09[g]、R-290: 1.45[g] HF01234yf: 3.74[g]
应 答 时 间	10 秒以内
报 警 方 式	发出断续的声音及报警灯闪烁
电 源	5号碱性干电池 2 节
连 续 使用 时 间 *1	约 12 小时 (5号碱性干电池) [在常温·常湿条件下]
保 护 等 级 *2	IP22 相当
使 用 压 力 范 围	大气压 (800 ~ 1100hPa)
使 用 温 湿 度 范 围	0°C ~ 40°C、85%RH 以下（无结露现象）
外 形 尺 寸	W38×H130×D32mm (突出部分除外)
重 量	约 190g（包含电池、皮套）
标 配 附 件	皮套、引导管过滤片、替换用过滤芯、方向可调式导气管、灰尘过滤片、点检气体、手提挂绳、5号碱性干电池 2 节等
选 购 品	配管用气体采集器、管道缝隙气体采集器、采样管、热处理铜管、路面用气体采集器、伸缩管等

*1. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

*2. 安装皮套时。

*3. IP22 相当是指机器内部危险场所附近所对应的保护构造 (IP2X)、与垂直方向呈 15° 范围内掉落的水滴不会引起机器内部异常的防浸水构造 (IPX2)。

自动吸引式

半导体材料气体检测器 XPS-7II



有毒气体 定电位电解式传感器



※图片为XPS-7 II

用途

- ◆ 半导体工厂/石油化学工厂等
- ◆ 在使用半导体材料气体/毒性气体的现场进行泄漏检测

特点

- ◆ 只需要更换传感器单元就可以检测各种对象气体
- ◆ 用盒式传感器单元无需进行气体检测器校正
- ◆ 可以大幅度削减成本和维护时间



选购品



自动吸引式

半导体材料气体用气体泄漏探测器 XP-703DIII



有毒气体 热线型半导体式传感器

用途

- ◆ 半导体工厂/石油化学工厂等
- ◆ 在使用半导体材料气体/毒性气体的现场进行泄漏检测



能够放在胸口口袋中

特点

- ◆ 单手操作，紧凑的机身
- ◆ 一台机器即可对应各种半导体材料气体
- ◆ 可以检测非常微量的气体泄漏
- ◆ 搭载 2 点报警灯，报警一目了然
- ◆ 搭载 LCD 画面让电量、报警音、按键音的 ON/OFF 等讯息更直观、易懂

规格

型号	XP-703DIII				
检测对象气体	半导体材料气体（砷烷、磷化氢、乙硼烷、硅烷、氢气）				
检测原理	热线型半导体式				
采样方式	自动吸引式				
砷烷 AsH ₃	2.53×10 ⁻⁷	1.52×10 ⁻⁷	1.01×10 ⁻⁷	2.53×10 ⁻⁷	5.07×10 ⁻⁷
磷化氢 PH ₃	0.5	0.3	0.2	0.5	1.0
乙硼烷 B ₂ H ₆					
硅烷 SiH ₄					
氢气 H ₂					
可检测浓度 [ppm]					
反应时间	10秒以内（探测的气体为可检测浓度的 3 倍时，灵敏度设定为 [4]）				
报警方式	发出断续续续的声音及报警灯闪烁				
电源	5号碱性干电池 (LR6) 2节				
连续使用时间 *1	约 12 小时 (5号碱性干电池) [在常温·常湿条件下]				
保护等级 *2	IP22 相当				
使用压力范围	大气压 (800 ~ 1100 hPa)				
使用温湿度范围	0°C ~ 40°C、85%RH 以下 (无结露现象)				
外形尺寸	W38×H130×D32mm (突出部分除外)				
重量	约 190g (包含电池、皮套)				
标配附件	皮套、引导管过滤片、替换用过滤芯、导气管、点检气体、手提挂绳、5号碱性干电池 2 节等				

※1. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

※2. 安装皮套时。

※3. IP22 相当是指机器内部危险场所附近所对应的保护构造 (IPX2)、与垂直方向呈 15°范围内掉落的水滴不会引起机器内部异常的防浸水构造 (IPX2)。

用于城市工商业燃气的独立式可燃气体探测器

扩散式

GT-SKD22/GY-SKD22

可燃气体探测器

• 现地产品

GB15322. 1-2019



规 格

型 号	GT-SKD22 / GY-SKD22
检 测 原 理	接触燃烧式
采 样 方 式	扩散式
检 测 对 象 气 体	甲烷 / 液化石油气
显 示 量 程	3 ~ 100%LEL
指 示 精 度	±5%LEL
报 警 设 定 值	低限报警：20%LEL（设定范围：10 ~ 25%LEL）高限报警：50%LEL（默认值）
报 警 精 度 ^{※1}	±3%LEL
应 答 时 间 ^{※1}	60%LEL 气体浓度条件下 t90 为 30 秒以内
指 示 灯	电源 LED（绿）：常亮（通常监视状态时）
	故障 LED（黄）：熄灭（监视状态）、缓慢闪烁（故障状态）
	低限报警状态：缓慢闪烁（报警 LED（红））
	高限报警状态：快速闪烁（报警 LED（红））
防 爆 性 能	Exd II CT6 Gb (GB/T3836.1-2021, GB/T3836.2-2021)
接 点 输 出	1 接点 (NC1 NO1 COM1:AC220V 3A/DC24V 3A) 2 接点 (NC2 NO2 COM2:AC220V 3A/DC24V 3A)
初 始 热 机 时 间	60 秒
声 光 输 出	声光报警灯
保 护 等 级	IP66 (室外规格)
使 用 温 度 湿 度 范 围	-40 ~ 60°C、相对湿度：≤ 95% (40°C) 室外型
计 量 标 准	2022C326-31
使 用 电 源	AC100 ~ 240V 50Hz
消 耗 电 力	3W
外 形 尺 寸	H210×W225×D93 mm
重 量	约 2.2kg
安 装 方 法	壁挂式

※1. 参照GB15322. 1-2019试验。

特 点

- ◆ 信息储存记录功能
- ◆ 阀位反馈功能
- ◆ 声光报警灯
- ◆ 浓度显示功能 OLED 显示
- ◆ 物联网通讯（拓展功能）
- ◆ 220V 电源供电

可燃气体泄漏报警监控系统



1

登 陆 界 面

2

实时监控界面：显示位置、单位名称、传感器名称、安装地点、报警上传、气体浓度值、信号强度、最后上传时间、地理位置。

区域名称	所在公司单位	网关名称	传感器名称	安装地点	预警级别	模块状态	读数值	信号	最近上传时间	位置
松江区	COSMOS	独立式烟感1	1号		正常		0	21	2023-08-16 13:00:35	位置
松江区	COSMOS	独立式烟感2	2号		正常		0	29	2023-08-15 11:37:22	位置
松江区	COSMOS	独立式烟感3	探头1		正常		0	21	2023-08-15 11:37:02	位置
松江区	COSMOS	独立式烟感4	3号		正常		0	21	2023-08-15 11:36:55	位置
松江区	COSMOS	独立式烟感5	4号		正常		0	21	2023-08-15 09:54:20	位置
松江区	COSMOS	独立式烟感6	5号		正常		3	16	2022-11-29 16:42:21	位置

3

报 警 历 史 数据 查 询

区域名称	所在公司单位	网关名称	传感器名称	安装地点	预警级别	模块状态	读数值	报警开始时间	是否上传	是否上墙显示	状态	操作
松江区	COSMOS	独立式烟感1	探头1		预警	模块关闭	25	2023-08-14 18:53:12	未上传	否	已施工	删除
松江区	COSMOS	独立式烟感2	4号		预警	模块关闭	25	2023-08-14 18:34:58	未上传	否	已施工	删除
松江区	COSMOS	独立式烟感3	4号		预警	模块关闭	25	2023-08-14 18:34:37	未上传	否	已施工	删除
松江区	COSMOS	独立式烟感4	探头1		预警	模块关闭	100	2023-07-26 10:17:10	未上传	是	已施工	删除

4



报警分布查询：根据地图位置指示（平台登记地址）

5

智能大屏看板




6

事件手机短信提示：气体报警、故障、掉线会发送短信。

商业用气体报警器

用于城市工商业燃气的可燃气体探测器与可燃气体报警控制器

扩散式

总线制可燃气体泄漏报警系统



可燃气体报警控制器

SCV-20



• 现地产品


GB16808-2008

特 点

- 7寸液晶屏显示，可连接消防、上位监视系统
- 报警功能：低限 / 高限浓度报警、故障报警
- 总线制，可扩展至4回路，可接32点 / 回路
- 辅助功能：通讯状态指示、通过PC软件设置报警 / 故障、设置信息记录打印
- 分组设置气体探测器与外接设备的联动切断阀、排气扇

规 格	
型 号	SCV-20
配接气体探测器型号	GT-SKD20（甲烷）/GY-SKD20（液化石油气）
输入 电 源	AC220V±33V 50Hz±5Hz
输出 电 压	27V±5% （气体探测器专用） ※ 无法连接气体探测器以外的机器
消 耗 电 力	最大 100W（未连接时） 最大 550W（连接 128 台时）
显 示 方 式	液晶屏 显示内容：报警、故障、气体浓度等 LED 指示灯 数量：14 个 报警、故障、主电源、备用电源等
蜂 鸣 音	报警、故障音：65dB ≤ 声压 ≤ 115dB@1m 按键操作音：音量可调节
外 部 通 信 (选购品)	RS485 通信 1 (气体探测器、RS485 模块) · 最大连接台数：GB 规格 32 台、非 GB 规格 33~128 台 · 回路数量：4 · 通信协议：本公司协议 · 通信速度：9,600bps（默认值） · 可连接机器：GT-SKD20、GY-SKD20 本公司指定的 RS485 模块
	RS485 通信 2 (上位机) · 最大连接台数：1 台 · 回路数量：1 · 通信协议：独立协议 · 通信速度：9,600bps（默认值）
	RS485 通信 3 (消防图形显示装置) · 最大连接台数：1 台 · 回路数量：1 · 通信协议：本公司协议 · 通信速度：9,600bps（默认值） · 可连接机器：本公司指定的产品
	RS-232C 通信 · 最大连接台数：1 台 · 回路数量：1 · 可连接机器：本公司指定的打印机
外 部 输入	接点输出 · 1c 无电压接点、非励磁 · 最大额定值 DC24V 3A、AC240V 3A · 回路数：3 (NC/C/NO×3)
使 用 温 度 湿 度 范 围	温度：-10°C ~ +50°C、湿度：95%RH 以下 ※ 温度及湿度无急剧变化及不结露。 ※ 铅蓄电池的保存及充电时的温度范围：0 ~ 40°C。
适 用 电 缆 线	RS485 模块用配线：1.0 ~ 2.5 mm ² （指定的双绞屏蔽电缆） 电源、接点用配线：1.0 ~ 2.5 mm ²
外 形 尺 寸	H478×W433×D166 mm
重 量	约 24kg
安 装 方 法	壁挂式
电 池 规 格	铅蓄电池：2 组 停电后，可持续 90 分钟以上监视气体泄漏（连接 32 台气体探测器） ※ 仅 32 点为标配，其他点数为选配。

系 统 构 成

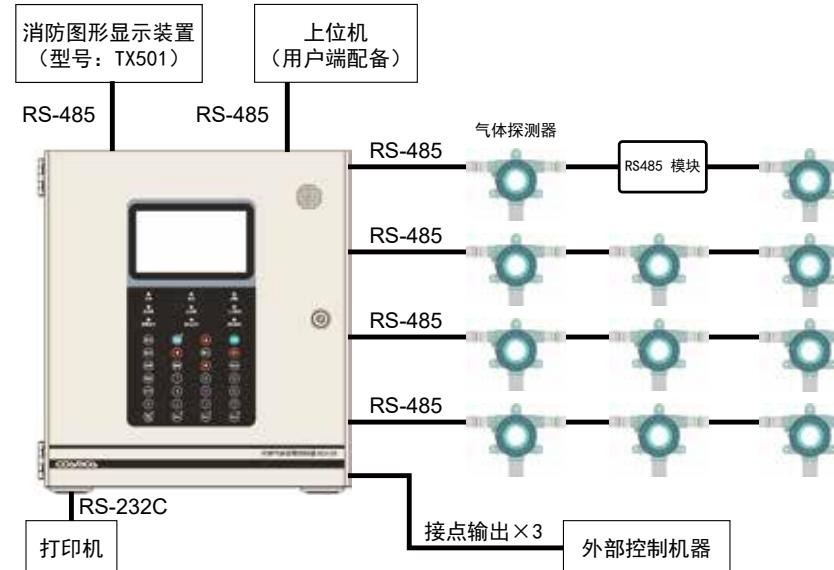

| Modbus RTU RS-485 通讯方式

应用场景：商业综合体/餐饮用户/学校/医院/酒店等

可燃气体探测器

GT-SKD20/GY-SKD20



• 现地产品

GB15322. 1-2019

特点

- 外部输出通讯 RS-485 (MODBUS RTU)
- 检测天然气 3-100%LEL
- 二级报警功能
- 防爆规格：Ex d II C T6 Gb
- 传感器快接插口，便于维护更换（传感器通断电指示灯）

规格

型 号	GT-SKD20/GY-SKD20
检 测 原 理	接触燃烧式
采 样 方 式	扩散式
检 测 对 象 气 体	甲烷 / 液化石油气
检 测 范 围	3 ~ 100%LEL
报 警 设 定 值	低限报警：25%LEL (设定范围 10~25%LEL)、高限报警：50%LEL (固定)
指 示 精 度 ^{※1}	±5%LEL
应 答 速 度 ^{※1}	T90: 30 秒以内
显 示 方 式	电源 LED (绿)：点亮 (通常时)、缓慢闪烁 (初始延迟状态)、快速闪烁 (传感器电源 OFF 状态) 故障 LED (黄)：缓慢闪烁 (维保模式状态)、缓慢闪烁 (故障状态) 报警 LED (红)：缓慢闪烁 (低限报警状态)、快速闪烁 (高限报警状态)
外 部 通 信	RS-485 (MODBUS RTU) 通信速度：9,600bps
防 爆 结 构	Ex d II C T6 Gb (中国防爆规格：GB3836. 1-2010、GB3836. 2-2010)
保 护 等 级	IP66 (室内专用)
使 用 温 度 湿 度 范 围	温度：-10°C ~ +55°C、湿度：10 ~ 90%RH ※ 温度及湿度无急剧变化及不结露。
适 用 电 缆 线 ^{※2}	产品外径：Φ 6.5 ~ 10.5 (标准) 或 Φ 10 ~ 14.5mm ² 电缆规格：1.0 ~ 2.5 mm ² 电缆入线口数：2 (标准) 或 1 ^{※3}
使 用 电 源	DC24V ± 20%
消 耗 电 力	最大 1.1W
外 形 尺 寸	H184 × W253 × D93 mm (防爆电缆夹紧密封接头 2 个时)
重 量	约 1.5kg (防爆电缆夹紧密封接头 2 个时)
安 装 方 法	壁挂式

※1. 参照GB15322. 1-2019试验。

※2. 请使用屏蔽双绞线缆。

※3. 订货前指定。

用于城市工商业燃气的可燃气体报警控制器

扩散式

SCV-20S

可燃气体报警控制器



• 现地产品

GB16808-2008

特点

- 4.3 英寸液晶屏显示，可连接消防、上位监控系统
- 报警功能：低限 / 高限浓度报警，故障报警
- 总线：1 回路，可连接 8 点探测器，2 点指定 RS485 模块
- 辅助功能：历史记录查询，手动 / 自动输出控制信号，常闭 / 脉冲信号输出，阀位反馈功能

规格

型 号	SCV-20S
配接气体探测器型号	GT-SKD20 (甲烷)、GY-SKD20 (液化石油气)
输入 电 源	AC220V±33V 50Hz±5Hz
输出 电 压 (气体探测器专用)	开关电源输出：29V±5% (可调) ※ 不得连接除气体探测器以外的机器
开 关 电 源 功 耗	最大 100W
显 示 方 式	液晶屏 4.3 寸 TFT 真彩色屏幕 (全中文菜单) LED 指示灯 报警、故障、主电源、备用电源等
蜂 鸣 音	报警、故障音：65dB ≤ 声压 ≤ 115dB@1m 按键操作音
外 部 通 信 (选购品)	RS485 通信 1 (气体探测器、RS485 模块) · 最大连接台数：8 台 · 回路数量：1 · 通信协议：本公司协议 · 通信速度：9,600bps (默认值) · 可连接机器：GT-SKD20, GY-SKD20 · 本公司指定的 RS485 模块最大可连接 2 台
外 部 通 信 (选购品)	RS485 通信 2 (上位机) · 最大连接台数：1 台 · 回路数量：1 · 通信协议：独立协议 · 通信速度：9,600bps (默认值)
外 部 通 信 (选购品)	RS485 通信 3 (消防图形显示装置) · 最大连接台数：1 台 · 回路数量：1 · 通信协议：本公司协议 · 通信速度：9,600bps (默认值) · 可连接机器：本公司指定的产品
外 部 输 入	接点输出 · 最大额定值 DC24V 3A, AC240V 3A · 回路数：2 (NC/C/NO×2)
使 用 温 度 湿 度 范 围	温度：-10 ~ 50°C、湿度：95%RH 以下 ※ 不得有急剧的温湿度变化、不得结露
适 用 电 缆 线	RS485 模块用配线：1.0 ~ 2.5 mm ² (指定的双绞屏蔽电缆) 电源、接点用配线：1.0 ~ 2.5 mm ²
外 形 尺 寸	H440 × W311 × D114mm
重 量	约 8kg
安 装 方 法	壁挂式
电 池 规 格	铅蓄电池：2 组 停电后，可持续工作约 2 小时

※关于RS485通信模块的适配型号，详情请咨询我司。

自动吸引式

便携式 VOC 检测器 XP-3120-V



热线型半导体式传感器



· 确认环境中 TVOC 浓度变化趋势

· 精准判断环境中 TVOC 的存在区域

特 点

- 在作业场所中简单地测定 VOC 浓度总值
- 小型、轻量，便于手持且操作简单
- 通过数码条线图及数值、将检测浓度以简明易懂的方式告知用户
- 本质安全防爆结构（Ex ibd II B T3）、传感器部为耐压防爆结构

用 途

- 作业现场的日常化学浓度倾向管理
- 判定作业现场化学物质的高浓度区域

规 格


型 号	XP-3120-V
检 测 对 象 气 体	挥发性有机化合物（VOC）校正气体：甲苯
采 样 方 式	自动吸引式
检 测 原 理	热线型半导体式
检 测 范 围	L 量程：0 ~ 100 $\mu\text{mol/mol}$ H 量程：0 ~ 1000 $\mu\text{mol/mol}$
指 示 精 度 ^{※1}	全量程的 ±10%
显 示 方 式	主液晶屏 液晶数字数值显示（带背景灯） 副液晶屏 时间显示
报 警 方 式	无（无报警）
防 爆 结 构	本质安全防爆结构（Ex ibd II B T3）、传感器部为耐压防爆结构
使 用 温 度 范 围	0°C ~ 40°C
电 源	5号碱性干电池 4节
连 续 使用 时 间 ^{※2}	使用碱性干电池时：约 25 小时 (无报警时、20°C、背景灯 OFF 时)
外 形 尺 寸	W82×H162×D36mm
重 量	约 450g（不包含电池）
标 配 附 件	皮套、5号碱性干电池 4节、气体导管（1m）、溶剂规格（SH-401）、除水过滤器、过滤片、金属吸管、吸管用橡胶套
选 购 品	记录数据收集装置（CD-ROM 软件 +USB 线）、充电 AC 适配器、活性炭过滤器 ^{※3}

※1. 同一测量条件下。

※2. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

※3. 使用 AC 适配器时，不再适用防爆结构。

对有机溶剂灵敏度（参考值）

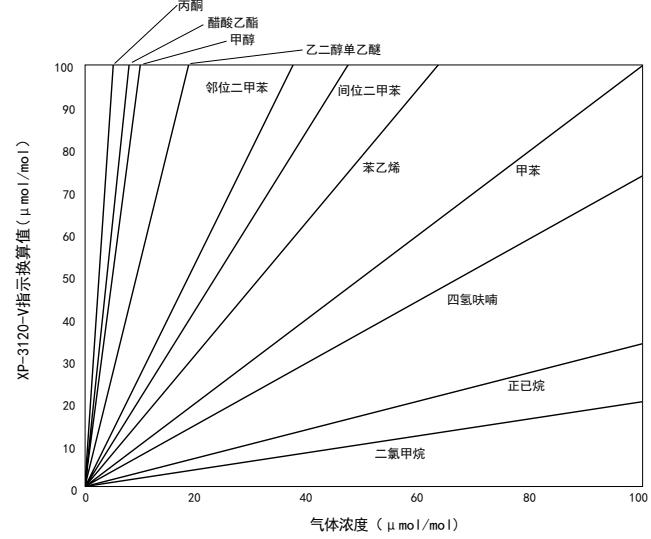

检测范围（参考值）

出现频率	物质名	管理浓度 ($\mu\text{mol/mol}$)	测定下限浓度 ($\mu\text{mol/mol}$)	测定上限浓度 ($\mu\text{mol/mol}$)
1	甲苯	20	3	1000
2	邻位二甲苯	50	1.1	378
2	间位二甲苯	50	1.5	487
2	对位二甲苯	50	1.4	463
3	醋酸乙酯	200	0.2	82
4	醋酸正丁酯	150	0.3	96
5	甲醇	200	0.3	100
6	甲基异丁酮	20	0.2	54
7	异丙醇	200	0.2	67
8	丁酮	200	0.2	50
9	正丁醇	25	0.2	60
10	异丁醇	50	0.2	62
11	丙酮	500	0.2	52
12	乙二醇单丁醚	25	0.6	191
13	醋酸异丁酯	150	0.4	149
14	环己酮	20	0.2	56
15	正己烷	40	8.8	2941
16	二氯甲烷	50	15	5000
17	醋酸甲酯	200	0.3	109

个人防护用 VOC 检测器

扩散式

XV-389

可检测挥发性有机化合物(VOC)17 种



特 点

- ◆ 能对应 17 种化学物质
- ◆ 当浓度达到报警值 (TWA、STEL) 时发出声光报警
- ◆ 小型、轻便、低成本
- ◆ 使用 NFC 读取数据，操作简单
- ◆ 使用数据收集装置，能够简单地对日常个人暴露值倾向进行管理

用 途


- ◆ 可以实时确认化学物质在空气中的浓度
【瞬时值、平均值、TWA 值（时间加权平均值）、STEL 值（短时间暴露值）】
- ◆ 根据日本产业卫生学会制定的化学物质暴露值进行测定

检测对象化学物质（气体种类）及各报警值

气体编号	对象气体	TWA 报警值 ($\mu\text{mol}/\text{mol}$)	STEL 报警值 ($\mu\text{mol}/\text{mol}$)
1	甲苯（校正气体）	20	60
2	二甲苯	50	150
3	醋酸乙酯	200	—
4	醋酸丁酯	50	150
5	甲醇	200	250
6	甲基异丁基（甲）酮	20	75
7	异丙醇	200	400
8	甲基乙基酮	200	300
9	正丁醇	20	60
10	异丁醇	50	150
11	丙酮	200	500
12	丁基纤维素	20	60
13	乙酸异丁酯	50	150
14	环己酮	20	50
15	正己烷	40	120
16	二氯甲烷	50	150
17	醋酸甲酯	200	250

- TWA 报警：采用 TLV-TWA 和容许浓度中任意一个低数值
- 未定义 TLV-STEL 时，采用 TWA 报警值的 3 倍数值

趋势图例（对象气体：甲苯）

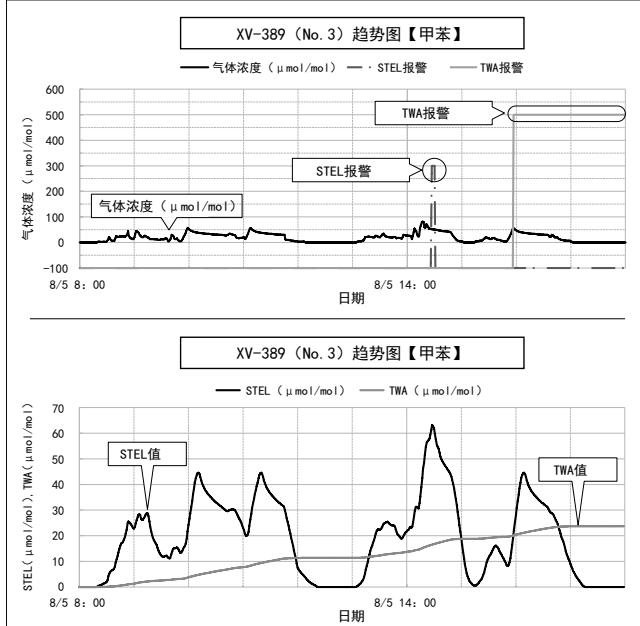

规 格

型 号	XV-389		
检 测 对 象 气 体	挥发性有机化合物 (VOC) 17 种 校正气体：甲苯		
采 样 方 式	扩散式		
检 测 原 理	热线型半导体式		
检 测 范 围	0 ~ 500 $\mu\text{mol}/\text{mol}$		
指 示 精 度 *1	满量程的 ±10% 以内		
显 示 精 度	1 $\mu\text{mol}/\text{mol}$		
报 警 设 定 值	TWA 报警	8 小时暴露界限值	根据气体种类
	STEL 报警	短时间（15 分钟）暴露界限值	* 参考左侧表格
报 警 方 式	蜂鸣器鸣动、红色报警灯闪烁、单 STEL 报警、气体浓度不高于报警界限时液晶显示、振动（自动复位）	自动解除报警（自动复位）	
电 源	7 号碱性干电池 1 节 (LR03)		
连 续 使用 时 间	约 30 小时		
使 用 温 度 范 围	-10°C ~ +40°C	30 ~ 85% RH	（无结露现象）
保 护 等 级	IP52 相当 *3		
主 要 功 能	自我诊断（传感器异常、机器异常、电量低、日期设定） AIR 调整（零点调整）、气体报警（TWA 报警、STEL 报警） 气体浓度显示（瞬时值、平均值、TWA 值、STEL 值） 数据记录功能（使用 NFC 读取数据） * 需要 XV-389L 数据收集装置（选购品） 电池余量显示、LCD 背景灯 各种设定（蜂鸣器音量、日期、气体种类、报警功能 ON/OFF） 各种测试（报警、LCD 显示）		
外 形 尺 寸	H40×W94×D20mm（突出部分除外）		
重 量	约 62g（不包含电池）		
标 配 附 件	7 号碱性干电池 1 节、安全扣转接器、含过滤的传感器罩		

※1. 同一测量条件下。

※2. 25°C、无报警、背景灯 OFF 时。根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。

※3. 附属的含过滤传感器罩使用时。

新品状态下满足 JIS C 0920-2003 保护等级 IP52 基准的防尘防水构造。但是，不保证气体是否能正常检测。IP52 相当是指，被试验品在 2kPa 的负压状态下进行粉尘试验，启动时动作无异常即可（IP5X 相当）。先将机器垂直，接着两侧倾斜 15° 以内、垂直落下水滴，不造成影响即可（IPX2 相当）。

● 内置 NFC，简单读取数据

只需将报警器放置在数据收集装置（选购品）附带的读卡器上，就能简单地通过电脑读取数据。



● 以趋势图的方式确认暴露值，一目了然！



气味检测器

在多种多样的用途中发挥多样的感应技术

自动吸引式

便携式气味检测器 XP-329IIIR



热线型半导体式传感器

特点

- 气味的强弱程度通过数字实时显示
- 【级别显示】和【臭气指数（相当值）显示】可以切换显示
- 以条形图的形式告知保养时间
- 实现原气味的臭气指数（相当值）转换

通过与使用场所相应的臭气指数变换表，能将【臭气指数（相当值）】直接显示。变换表可制作任意次数，机内最多可存储3种变换表

用途

- 多种食品或香料的品质管理
- 臭味吸附剂或除臭剂的效果检测
- 工厂排口臭气检测
- 除臭装置空气净化器的性能评估
- 工厂周边的环境管理
- 室内及车内的环境监测
- 河流及工厂排水的水质监测
- 物理化学反应的追踪
- 建材产生的VOC等化学物质的管理

规格




■ 特许 4318410 (日本)

型 号	XP-329IIIR
检 测 对 象	各种香气、臭气成份
采 样 方 式	微型空气泵自动吸引式【吸引流量 400±150ml/min】
检 测 原 理	高灵敏度氧化铟系列热线型烧结半导体式
显 示 方 式	LCD 数字显示 (64×128 点阵) (测定值、使用模式、运行模式、电池水平、数据数存储、传感器输出水平图形、通信频道内容等)
测 定 模 式	监视 / 分批处理 两种模式
检 测 范 围	数值显示时：0 ~ 2000 ※ 传感器水平输出模拟图形，以左边第二个方格被设定为零的情况下 臭气指数显示时：0 ~ 40 (级别显示 2000 相当值以内)
指 示 精 度	测定值 ±5%±1digit (级别显示、同一条件下)
应 答 时 间	90% 应答 20 秒以内 (校正臭气时)
外 部 输出	模拟输出 显示等级时：相当于 0000 ~ 2000、DCO ~ 200mV (显示 1 对应 0.1mV) ※ 但是、OVER LEVEL 时输出约为 204.8mV 显示臭气指数时：相当于 00 ~ 40、DCO ~ 200mV (显示 1 对应 5mV) ※ 但是、OVER40 时输出约为 202.5mV、OVER LEVEL 时输出约为 204.8mV、臭气指数不满 40 但 OVER LEVEL 时，输出为画面变化前的臭气指数 × 5 + 2.5mV 数字输出 输出为 RS ~ 232C 显示值 (ASC II 编码) ※ 但是 OVER LEVEL 时输出为 [****]、OVER40 时输出为 [**]
外 部 输出 端 子	模拟输出 · 数字输出 DIN 连接端口
数 据 存 储 容 量	监测模式：最大 8,188 数据 分批处理模式：最大 4,095 数据
使 用 温 湿 度 范 围	温度：0°C ~ 40°C 湿度：10 ~ 80%RH (无结露现象)
保 存 温 湿 度 范 围	温度：-10°C ~ +50°C 湿度：最大 70%RH 以下 (搬运箱内、无结露现象)
外 形 尺 寸	W84×H190×D40mm (突出部分除外)
重 量	约 640g (包含电池)
电 源	5号碱性干电池 4节 / 专用 AC 适配器 (AC100 ~ 240V)
连 续 使用 时 间	连续使用 8 小时以上 (碱性干电池、常温常湿、Air 显示吸引状态) ※ 电池电压显示及电子音功能 提示电池寿命
标 配 附 件	活性炭过滤器、吸引过滤器、吸引配件、管道用金属盖、充电 AC 适配器、搬运箱、带连接器的输出电缆线、通信软件包 (CD)、5号碱性干电池 4节、特氟龙管、活性炭 2袋、过滤片 (10 枚) 2套、臭气指数换算表
选 购 品	三脚架 (ZG-3)、记录仪 (EPR-3011)、平面气味采集器 (HN-5)、试样采集泵 (DC1-NA)、试样采集袋 F型 (NB-310)、嗅觉测量用气味袋 O型 (NB-310)、特氟龙管 (TP-1)、试样瓶 (SB-200)

※ 使用碱性干电池、常温常湿情况下，本仪器必须一年校正一次，届时请与我司联系。

方便确认保养时间



●随着日常使用，当传感器需要保养的时候，在暖机之后会显示


『READY (High Level Base)』

●设定0基点时，画面中的矩形图表示传感器的状态，从左数超过第7格时需保养。


现场就能够简单地测定气味强度和臭气指数（相当值）

气味检测器XP-329IIIR，有两种显示方式，分别是“级别显示”和“臭气指数（相当值）显示”，前者将气味的强弱程度通过“0000”~“2000”之间的数值来表示，后者通过与嗅觉测定的臭气指数相当的数值来表示。

在测定过程中可随时切换显示方法。



显示级别



显示臭气指数（相当值）

自动吸引式

迷你气味检测器 XP-329m



气味

热线型半导体式传感器

特 点

- 小型·轻量·紧凑，重量约300g的设计，可以随身携带非常方便
- 环保设计，只需3节5号碱性干电池。可以连续使用10小时
- 操作简单，仅调整基准点就可以开始测定
- 峰值储存功能，随时量示峰值（最大值）的功能，在测定气味浓度变化时非常方便

规 格



型 号	XP-329m
检 测 对 象	各种香气、臭气成份
采 样 方 式	自动吸引式【吸引流量 350±100ml/min】
检 测 原 理	高灵敏度氧化锡系列热线型烧结半导体式
显 示 方 式	LCD 数字显示【7分3位】(测定值、表示状态、电量、数据存储状态)
检 测 范 围	000~999
指 示 精 度	测定值 ±5%±1digit (同一条件下)
应 答 时 间	90% 应答 20秒以内 (校正臭气时)
外 部 输 出 *1	模拟输出、000~999 对应 DCO~0.99V (显示 1 对应 1mv)
数 据 存 储 容 量 *1	最多 18000 项数据
使 用 温 湿 度 范 围	温度：0°C~40°C 湿度：10~80%RH (无结露现象)
保 存 温 湿 度 范 围	温度：-10°C~+50°C 湿度：最大 80%RH 以下 (无结露现象)
外 形 尺 寸	W60×H140×D40mm (突出部分除外)
重 量	约 300g (包含电池)
电 源	5号碱性干电池 3节 / 专用 AC 适配器 (AC100~240V) *1
连 续 使 用 时 间	连续使用 10 小时以上 (碱性干电池、常温常湿条件下)
标 配 附 件	过滤器、5号碱性干电池 3节、过滤片 (10片) 1套
选 购 品	XP-329m 专用选购品套装 (P329) *2、活性炭过滤器 (DF-105)、活性炭 (FE-110)、记录仪 (EPR-3011)、平面气味采集器 (HN-5)、试样采集泵 (DC1-NA)、试样采集袋 F型 (NB-310)、嗅觉测量用气味袋 0型 (NB-310)、特氟龙管 (TP-1)、试样瓶 (SB-200) *2 专用选购品内容：XP-329m 专用 AC 适配器 1个、模拟输出电线 1根 电脑连接软件 (CD-ROM) 1套、USB 连接线 1根

*1. 选购品
本仪器必须一年校正一次，届时请与我司联系。

用 途

- ◆ 除臭剂的效果确认
- ◆ VOC 等化学物质的测定
- ◆ 车内、室内、工场等现场环境管理

关于气味和气味检测

什么是气味？

所谓气味就是漂浮在空气中的、分子量是在300以下，主要为有机物、可溶解在水及脂类的物质。

在现有约200万种的有机物中，大概有五分之一即约40万种有机物有气味。所以我们周围充满了气味，花草和工厂所产生的气味、住宅和食物的气味、我们自身产生的气味等，我们通常并没有意识到生活在气味中。

我们一般只是把气味理解成「一种物质」，实际上是不同物质混合产生的。不同的物质混合时，有时候会变成其它气味，有时候会加强气味，有时候会因抵消而减弱气味。对于有些人来说是舒畅的气味。对于有的人却可能会感到不快。

虽然就在身边却很难捕捉到，世界上也没有一个共通的单位，这就是气味。

气味检测

XP-329III_R 采用了独特的传感器技术，使气味的强弱程度数字化后能被看见。虽然人类的嗅觉可以感觉到低浓度的气味，但因个人差异、身体状况和嗅觉的疲劳、气味适应性等不确定的因素所左右，因此，对于气味的评价需多位的嗅辨师来进行，需要花大量的时间。(参照下图)

XP-329III_R 具有类似人的嗅觉，可以检测出复合气味。因为是便携式机型，不仅能在现场快捷简便地检测，而且也可以进行连续长时间的监测，因此大幅度的降低了检测成本。

[三点比较式臭袋法]

三点比较式臭袋法测定气味浓度，是先将三只无臭袋中的二

只充入无臭空气，另一只则按一定的稀释比例充入无臭空气和被测气味样品供嗅辨员嗅辨

再逐级进行稀释嗅辨，直至稀

释样品的臭气浓度低于嗅辨

员的嗅觉阈值时停止实验。每

个样品由若干名嗅辨员同时

测定，最后根据嗅辨员的个人

阈值和嗅辨小组成员的平均阈

值，求得臭气浓度。最后根据嗅辨员的个人阈值和嗅辨小组

成员的平均阈值，求得臭气浓度。



攸宝 - 家用可燃气体探测器

对家庭厨房的烹饪环境，进行多次耐用性试验 · 报警记录可追溯并导出



COSMOS 研发 · 生产的家用可燃气体探测器
于 1964 年问世



JTM-CA-3C



JTM-CB-3C



• 现地产品

GB15322. 2-2019

• 现地产品


GB15322. 2-2019

报警方式

■ 检测到燃气泄漏



■ 检测到一氧化碳

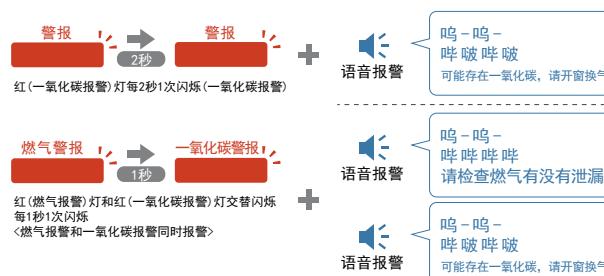

产品优势

5年

“攸宝” — 使用寿命长达 5 年

JTM-CA-3C· 锂电池

◆ 搭载最新自主研发的MEMS传感器

超低能耗, 实现超长待机, 实现五年免维护

◆ 电池驱动(无电源线设计)

JTM-CB-3C· 插电

◆ 搭载高效·高灵敏度传感器

高性能, 迅速反应, 杜绝漏报误报

◆ 可连接燃气切断阀


规 格

型 号		JTM-CA-3C	JTM-CB-3C
天然气 报警功能 · 一氧化碳报警功能	检测对象气体	天然气 不完全燃烧产生的一氧化碳	
	检测方式	MEMS 热线型半导体式	热线型半导体式
	报警气体浓度	8%LEL	
	应答时间	30 秒以内	
	显示	红色灯（燃气报警）闪烁（每 2 秒 1 次闪烁）	
	报警方式	语音合成报警音	
	检测方式	电气化学式	
	报警气体浓度	220 μ mol/mol	
不完全燃烧产生的一氧化碳	应答时间	60 秒以内	
	显示	红色灯（CO 报警）闪烁（每 2 秒 1 次闪烁）	
	报警方式	语音合成报警音	
	外部输出信号	报警时 a 接点 ON 无电压 接点容量（30V、1A）无极性 输出信号延迟时间：约 25 秒	报警时 有极性有电压接点 250msON / 60sOFF 脉冲输出 动作电压 9~12V 延迟时间约 25 秒
报 警 音 量		70 ~ 115dB (A) /m	
电 源		DC3V、最大 400mA 专用锂电池 CR17450	100~220V 50Hz
附 属 功 能		通电初期防止报警的定时器和故障诊断功能	
使 用 温 度 范 围		0°C~50°C (无结露现象)	
保 存 温 度		-10°C~+50°C (无结露现象)	
外 形 尺 寸		W90×H90×D32mm (不含安装板)	W98.5×H97×D32mm (不含安装板)
重 量	约 160g	约 210g	
	不包含专用安装板		
标 准 附 件		专用安装板 1 个、专用安装螺钉 2 个、膨胀螺栓 2 个、双面胶纸 1 枚、 电池盖封止标签 1 枚、使用说明书 1 本、合格证 1 张	专用安装板 1 个、专用安装螺钉 2 个、膨胀螺栓 2 个、双面胶纸 1 枚（选配）、 专用电源适配器 1 个、使用说明书 1 本、合格证 1 张

安装方法

◆ 使用配套双面胶或螺钉即可轻松安装，并且配有可分离型底座，JTM-CA-3C与JTM-CB-3系列通用

家用可燃气体探测器正确的安装位置

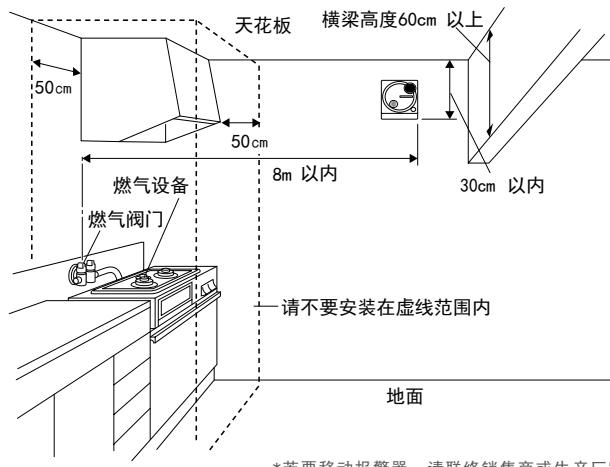


注意事项

- 与被探测天然气、产生CO的设备设置于同一室内。
- 设置在天然气或CO容易滞留处、绿(电源)灯容易确认的位置、容易点检的位置。
- 设置在与被探测天然气、产生CO的设备（若设备使用位置不固定则设置在燃气阀门处）
- 水平距离8m以内以及从报警器底面到天花板面距离30cm以内。
- 天花板上有高度60cm以上的突出横梁等造成区域被分割时，如图所示安装于燃气设备一侧。

错误的安装位置

请确认安装在正确的安装位置。
安装在禁止安装的位置时，可能会导致报警延迟、误报警、故障。



攸宝 - 家用可燃气体探测器

产品解析



安装与使用



京东旗舰店



让报警器充满生命力，让家庭安全时刻陪伴您

IoT 产品



JTM-CA-3Ci

家用可燃气体探测器



电池式



精度高



中文语音



安装方便



检测甲烷



一氧化碳

采用蓝牙通讯方式

检测天然气和不完全燃烧产生的一氧化碳

执行标准：GB 15322.2-2019

无线认证：SRRC

规 格



FKQ-01

家用燃气切断阀控制器



电池式



控制切断阀

可配接市面上主流切断阀

无需拆卸已安装的切断阀即可完成升级

规 格

外部输出	12V脉冲输出
电 源	专用锂电池
电 池 寿 命	推荐 3 年
使 用 温 度	0°C ~ 50°C (不得结露)
保 存 温 度	-10°C ~ 50°C (不得结露)
重 量	80g (含电池)
本 体 尺 寸	W56×B96×H25mm
安 装 方 法	螺钉或捆扎带
附 属 品	附属品螺钉 (φ 3.5 × 20mm) 1 个、使用说明书

规 格

检 测 对 象	甲烷	一氧化碳
检 测 原 理	热线型半导体式	电化学式
报 警 浓 度	8%LEL	220 μmol/mol
响 应 时 间	30 秒以内	60 秒以内
指 示 灯 表 示	绿 (电源) 红 (报警) 黄 (故障)	
报 警 种 类	中文语音 + 蜂鸣器 燃气报警 CO 报警 (一氧化碳) 电池电量报警 报警器故障报警 切断阀控制器故障报警 传感器有效期限到期报警 通信故障	
声 压	70~115dB/m	
外 部 输出	①无源 A 接点 (DC30V, 50mA、延迟时间 < 30s) ②串行输出 4P 2.54mm (报警历史记录读取装置) ③可联网接口 (TTL 负逻辑串行通信信号电平)	
外 部 输入	专用锂电池	
传 感 器 寿 命	6 年	
电 池 寿 命	推荐三年	
使 用 条 件	保存时间 1 年内 正常点检 1 次 / 月 气体点检 1 次 (仅接通电源时的 1 分 30 秒) 电池电压不足报警 72 小时以上 传感器有效期限到期报警 72 小时以上 故障报警 72 小时以上 (传感器断线等故障) 报警 10 分钟 / 年 无线广播频率 10 秒 / 次	
使 用 温 度	0 ~ 50°C (不得结露)	
保 存 温 度	-10°C ~ 50°C (不得结露)	
外 形 尺 寸	W90×B90×H32mm (不含安装板)	
重 量	约 160g (不包含安装版)	
安 装 方 法	安装板	
附 属 品	安装板、螺钉 (φ 3.5 × 20mm) 2 个、膨胀螺栓 2 个、双面胶纸、电池盖封印标签、使用说明书	
构 造	电池反接防止构造 防护等级 IP30	

JTM-CB-3Ci

家用可燃气体探测器



精度高



中文语音



安装方便



检测甲烷



一氧化碳

- 采用NB通讯方式
- 检测天然气和不完全燃烧产生的一氧化碳
- 声光报警灯、语音报警声,使用寿命5年
- 可连接燃气切断阀
- 有极性无源输出接口（甲烷/一氧化碳）

规 格

对象气体		甲烷（天然气）、不完全燃烧产生的一氧化碳（CO）
甲烷 (天然气)	检测方式	热线型半导体式
	报警气体浓度	8%LEL
	响应时间	30秒以内
	显示·报警方式	红色灯（燃气报警）闪烁（每2秒1次闪烁）、语音合成报警音
	外部输出信号 (报警时)	有极性有电压接点 250msON / 60sOFF脉冲输出 动作电压9~12V 延迟时间约25秒 有极性无电压接点 接点容量DC30V50mA 延迟时间约25秒
可联网信号	种类	TT负逻辑串行通信信号电平
	参数	低电平（二进制“1”）输入：≤0.8V 输出：0V~0.4V 高电平（二进制“0”）输入：≥2V 输出：2.4V~UP
传感器寿命		5年
报警音量		70-115dB (A) /m
电源		220V 50Hz
附属功能		通电初期防止报警的定时器和故障诊断功能
使用温度范围		0°C~+50°C (无结露)
保存温度		-10°C~+50°C (无结露)
无线功能		无线通讯NB-IoT (可选)
尺寸 (探测器)		长98.5×宽97×高32.5mm (不含通讯模块)
重量 (探测器)		大约205g (不含通讯模块)
尺寸 (通讯模块)		长71.1×宽60.1×高16.2mm (不含挂钩部分)
重量 (通讯模块)		大约46g (不含连接线)
附属品		专用安装螺丝2个、膨胀螺栓2个、专用电源适配器1个、使用说明书1张、合格证1张



IB-22
NB 无线通讯模块



核心价值

实现燃气泄漏报警全流程监管，主动预防，排除隐患，全面保障用气安全。

实时监测

面向居民用户、工商业用户的提供燃气泄漏报警监控解决方案。



数据跟踪

设备的联网状态、报警状态、运行状态、气体浓度变化等实时监控上报。

数据采集及处理能力

采集和处理大量的数据，进行实时分析。



智能联动

监测设备状态异常，第一时间通知（短信、电话、微信）给使用者和监管者，保证能快速了解并解决问题。

实 时 查 看

即 时 报 警

联 动 处 理

全 程 可 追 溯

功能模块(示例)



调度监控大屏

通过多维度、多视角的数据展示, 更快的精准定位问题并提供可靠有利的数据支撑



直观性

设备接入情况、运行状态一目了然

及时性

数据实时监测, 发现异常及时发出警报

全面性

将信息有效的进行集中展示, 及时报警处理、故障处理

灵活性


标题、工单模块、告警数据等展示灵活配置

7x24小时监测值守

综合监测监控

预测预警分析

方案示意

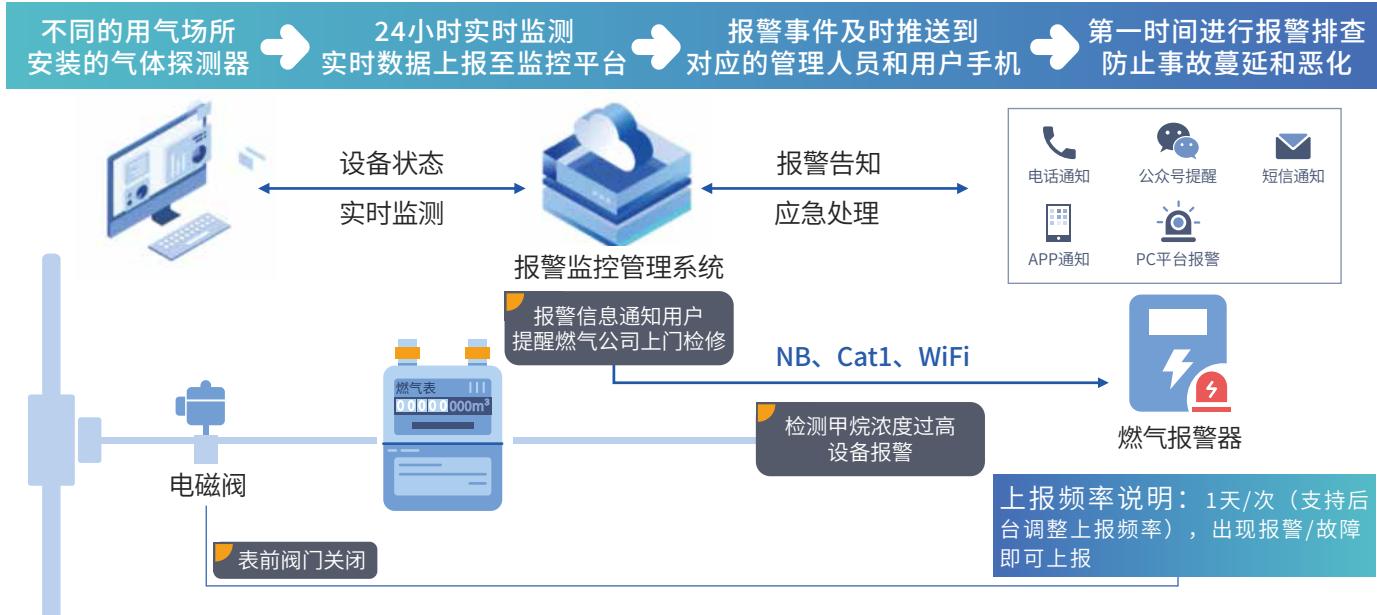

便携式润滑脂铁粉浓度计 SDM-72



检测对象

- ◆ 各种泵 / 电动机
- ◆ 各种搅拌机 / 混合器
- ◆ 风机 / 鼓风机 / 压缩机
- ◆ 冷却塔 / 冷却风扇
- ◆ 回转干燥炉
- ◆ 碾磨机 / 粉碎机 / 精磨机
- ◆ 各种滚轧机
- ◆ 各种输送机
- ◆ 行车 / 吊车 / 升降梯
- ◆ 各种土木机械
- ◆ 车辆 / 搬运机械
- ◆ 电梯

特 点

- ◆ 能对在振动值变高之前阶段的轴承磨损状态进行诊断
- ◆ 操作简单，只要插入取样润滑脂即可进行测定
- ◆ 便携式（重量 480 克）、在现场即可检测
- ◆ 最小分辨率为 0.001% (Wt)、可做微量检测

用 途

- ◆ 对于用润滑脂润滑的轴承，齿轮等磨耗状态的简易诊断及趋势管理
- ◆ 铁粉记录法、SOAP 法的事前预诊断

(需要指定)

使用方法



用取样勺采取润滑脂并装入试样管内，去除多余的润滑脂。



将采取的试样润滑脂插入“SAMPLE”入口。



试样插入后，自动检测，并显示铁粉浓度。

规 格

型 号	SDM-72
检 测 对 象	润滑脂中的铁粉浓度
检 测 原 理	磁性平衡式电磁感应法
检 测 范 围	0 ~ 5.00% (Wt)
最 小 分 辨 率	0.001% (Wt)
零 点 调 整	自动调整
取 样 量	约 0.8ml
电 源	5 号碱性干电池 4 节或充电 AC 适配器
连 续 使用 时 间	※1 使用碱性干电池约 30 小时 (25°C 时)
使 用 温 度 范 围	0°C ~ 40°C
外 形 尺 寸	W84×H190×D40mm
重 量	约 480g (包含电池)
标 准 附 件	携带包、采集润滑剂用刮勺、润滑剂取样套 (10 个)、5 号碱性干电池 4 节
选 购 品	充电 AC 适配器 ※2

※1. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。
※2. 指定为 CE 规格时，充电 AC 适配器不在此范围内。

便携式润滑油铁粉浓度计 SDM-73



检测对象

- ◆ 各种泵 / 电动机
- ◆ 各种搅拌机 / 混合器
- ◆ 风机 / 鼓风机 / 压缩机
- ◆ 冷却塔 / 冷却风扇
- ◆ 回转干燥炉
- ◆ 碾磨机 / 粉碎机 / 精磨机
- ◆ 各种滚轧机
- ◆ 各种输送机
- ◆ 行车 / 吊车 / 升降梯
- ◆ 各种土木机械
- ◆ 车辆 / 搬运机械
- ◆ 电梯

特 点

- ◆ 可根据润滑油中的铁粉浓度对“轴承”“齿轮”“油缸”等的磨损状态进行诊断
- ◆ 操作简单，只要插入取样润滑油即可进行测定
- ◆ 便携式（重量 480 克）、在现场即可检测
- ◆ 最小分辨率为 1ppm (Wt)、可做微量检测


用 途

- ◆ 对于旋转机械的轴承、齿轮、油缸等的磨耗状态进行简易诊断
- ◆ 对于油压工作油、研磨油的铁粉污染程度进行管理

(需要指定)

特许 3377348 (日本)

使用方法



将被测油装入试样瓶内，并搅拌、摇匀。在注射器上安装采油嘴后，立即采取试样油。



充分摇动注射器，待摇匀试样油后，装入注射器施座。



试样插入后，自动检测，并显示铁粉浓度。

规 格

型 号	SDM-73
检 测 对 象	润滑油中的铁粉浓度
检 测 原 理	磁性平衡式电磁感应法
检 测 范 围	0 ~ 19999 μmol/mol (Wt)
最 小 分 辨 率	1 μmol/mol (Wt)
零 点 调 整	自动调整
取 样 量	1.5ml
电 源	5 号碱性干电池 4 节或充电 AC 适配器
连 续 使用 时 间	※1 使用碱性干电池约 30 小时 (25°C 时)
使 用 温 度 范 围	0°C ~ 40°C
外 形 尺 寸	W84×H190×D40mm
重 量	约 480g (包含电池)
标 准 附 件	携带包、2ml 注射器 (5 个)、采集润滑油用喷嘴 (2 个)、注射用托架、5 号碱性干电池 4 节
选 购 品	充电 AC 适配器 ※2

※1. 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家，有时会有不同。
※2. 指定为 CE 规格时，充电 AC 适配器不在此范围内。

新宇宙 (COSMOS) 品牌传感器


热线型半导体式(CH)



通过吸附在金属氧化物半导体表面的气体所产生的氯化反应以及电气传导度的变化，将该变化作为从铂丝线圈的两端端所看到的电阻值变化，并由此对其进行测定。

■ 特点

- ① 对低浓度可燃性气体具有高灵敏度。
- ② 部分传感器可以对气体有选择性，可对应多样用途。
- ③ 小型·省电，初始稳定时间短。

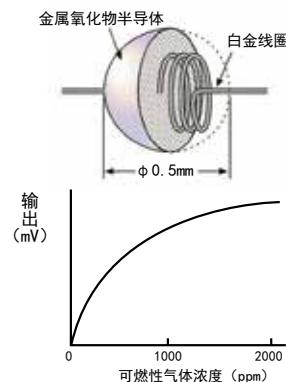


接触燃烧式(CS)



通过对催化剂表面的气体接触燃烧引起铂丝线圈的温度上升(电阻值变化)，对此变化进行测定。

■ 特点

- ① 可检测达到爆炸下限浓度(LEL)的气体浓度。
- ② 输出与气体呈正比例关系，精度高。
- ③ 环境温度与湿度的影响较少，使用稳定。

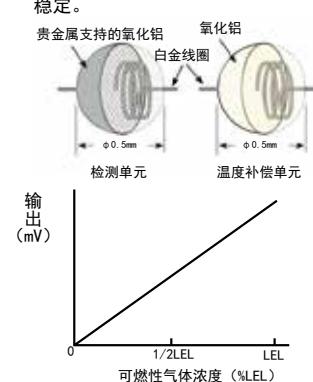


气体热传导式(CT)



测定因气体热传导的差异而引起的发热体(铂丝线圈)温度变化。

■ 特点

- ① 可检测最高到100vol%的高浓度气体。
- ② 因为没有使用化学反应，所以即使在严酷的环境下，也不会性能劣化。

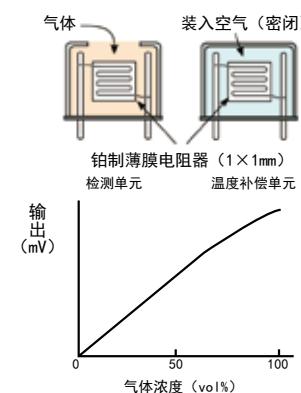


薄膜型半导体式(AET)



金属氧化物半导体层表面吸附的气体产生氯化反应及电气传导度的变化，对此变化进行测定。

■ 特点

- ① 可检测1ppm以下的极低浓度的气体。
- ② 检测精度非常高，可用于气体分析装置。
- ③ 长期稳定性方面表现优异。

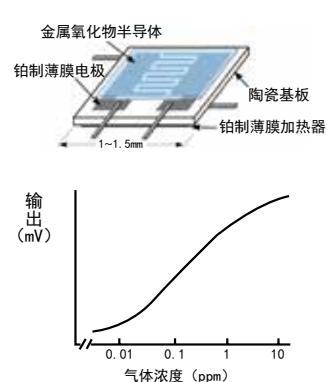


半导体式(CZ)



氧化锡粒子表面吸附的气体产生氯化反应及电气传导度的变化，对此变化进行测定。

■ 特点

- ① 可检测低浓度可燃性气体。
- ② 城市燃气、LPG、CO 检测有实际业绩。
- ③ 长寿命。

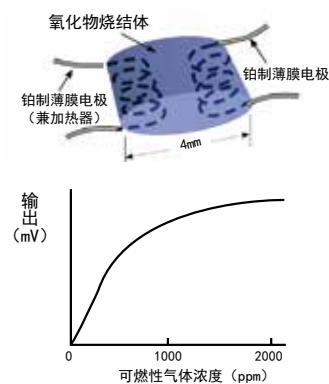


定电位电解式(COS)



在特定的电位对气体进行电解，检测此时产生的电解电流，然后测定气体浓度。

■ 特点

- ① 具有非常优异的选择性，特别适合检测毒性气体。
- ② 可检测低浓度气体，灵敏度非常高。
- ③ 传感器输出与气体浓度成正比例。

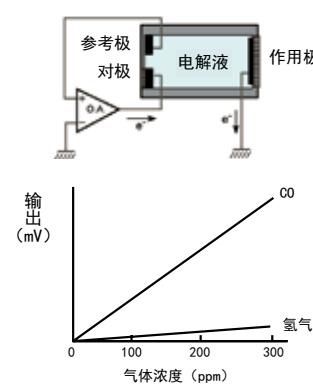


伽伐尼电池式(OS)



Ag与Pb两极与气体一液隔膜、电解液构成了一个空气电池型的传感器。Ag电极上的氧气发生反应，通过检测其电流变化测定气体浓度。

■ 特点

- ① 检测氧气时传感器不需要外部电源。
- ② 更换非常方便。
- ③ 传感器输出与气体浓度成正比例，具有非常高的精度。

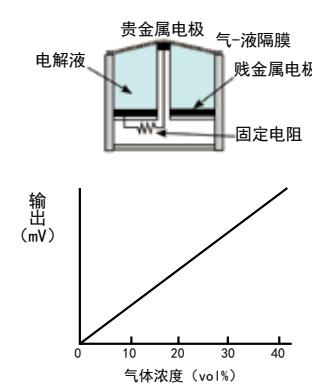


有机体溶胶式(OR)



以碳素系电阻体为主，对于结合剂(高分子物质)的油及有机溶剂蒸气的湿润性作为电阻数值的变化予以测定。

■ 特点

- ① 在常温下工作，响应迅速。
- ② 小型、轻量化，在机械冲击方面性能优异。
- ③ 具有长期稳定性的优点。

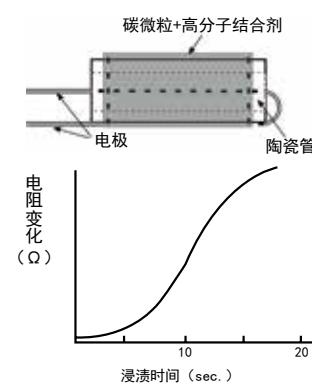

便携式气体检测器一览表

检测对象气体		型号	检测范围 0~1 μmol/mol 10~100~500~5000 μmol/mol 1%~10~50~100%	浓度显示	主要用途	
可燃性气体	高浓度测定	XP-3340II	0~100vol%:0~10/0~100vol% :0~30/0~100vol% 两个量程	模拟(测量仪表) 数字条形图显示(液晶)	气体置换确认	
	LEL 测定	XP-3310II	0~10%LEL/0~100%LEL 两个量程		模拟(测量仪表) 数字条形图显示(液晶)	
		XA-380s	0~10%LEL/0~100%LEL		报警灯·蜂鸣器 作业中可燃性气体检测	
	ppm 测定	XP-3360II	0~500/0~5000μmol/mol 两个量程		模拟(测量仪表) 数字条形图显示(液晶)	
		XP-702III	最小检测范围 10μmol/mol		报警灯·蜂鸣器 燃烧机器泄漏确认	
		XP-707II	0~30ppm/0~100μmol/mol/0~10000μmol/mol 三个量程		数字条形图显示 埋设管泄漏检测	
氧气		XO-326IIsA	0~25vol%(25.1~40vol%为服务量程)		数字(液晶) 作业前 O ₂ 检测	
		XO-326IIsB	0~25vol%(25.1~40vol%为服务量程)		数字(液晶) 作业中防止缺氧	
		XO-326IIsC	0~25vol%(25.1~40vol%为服务量程)		数字(液晶) 作业前 O ₂ 检测	
		XP-3380II	0~25vol%		模拟(测量仪表) 数字条形图显示(液晶)	
		XO-2200	0~25vol%		数字(液晶) 作业中防止缺氧	
毒性气体	一氧化碳	XC-2200	0~300μmol/mol		作业中 CO 中毒防止	
	硫化氢	XS-2200	0~30μmol/mol		(液晶) 作业中 H ₂ S 中毒防止	
	半导体材料气体	XPS-7II	根据规格而定		数字(液晶) 请参照 P52	
		XP-703DIII	能够检测浓度 B ₂ H ₆ :0.1μmol/mol H ₂ :1μmol/mol 等		报警灯·蜂鸣器 检测各装置的泄漏	
复合气体		各产品的规格请参照 P39~44				
燃烧管	燃烧废气中的氧气	XP-3380II-E	0~25vol%		模拟(测量仪表) 数字条形图显示(液晶)	
气味检测		XP-329IIIR	数值显示:0~2000 臭气指数显示:0~40		数字(液晶) 检测气味强弱和臭气指数	
		XP-329m	数值显示:000~999		数字(液晶) 检测气味强弱	
代替氟利昂		XP-704III	最小检测范围 5μmol/mol		报警灯·蜂鸣器 检测代替氟利昂泄漏	
VOC 检测		XP-3120-V	0~100/0~1000μmol/mol 两个量程		模拟(测量仪表) 数字条形图显示(液晶)	
		XV-389	0~500μmol/mol		报警灯·蜂鸣器 检测环境 VOC	
铁粉浓度	润滑脂中	SDM-72	0~5.00% (Wt)		数字(液晶) 旋转机的磨损诊断	
	润滑油中	SDM-73	0~19999μmol/mol (Wt)		数字(液晶) 旋转机的磨损诊断	

爆炸性气体的分类与防爆结构

爆炸性气体的分类

■根据电气机械器具防爆结构规格进行分类

●具有代表性的爆炸性气体的爆炸等级以及发火度

发火度 爆炸等级	G1	G2	G3	G4	G5
1	丙酮 氨气 一氧化碳 乙烷 醋酸 醋酸乙酯 甲苯 丙烷 苯 甲醇 甲烷	乙醇 醋酸异丙醇 1-丁醇 丁烷 乙酐	汽油 己烷	乙醛 二乙醚	
2	煤气	乙烯 环氧乙烯			
3	氢气	乙炔			二硫化碳

●爆炸等级的分类

爆炸等级	当间隙的浓度为25mm时，产生火焰逸出的间隙最小值
1	大于0.6mm
2	大于0.4mm, 小于0.6mm
3	小于0.4mm

●由于爆炸性气体的标准容器的不同，使得火焰逸出的极限数值也随之产生差异，这导致爆炸等级将如上表所述分成三个等级。

●发火度的分类

发火度	发火温度
G1	大于450°C
G2	大于300°C, 小于450°C
G3	大于200°C, 小于300°C
G4	大于135°C, 小于200°C
G5	大于100°C, 小于135°C

●按照爆炸性气体的发火温度，发火度将如上表所述分成六个等级。

■根据国际电气标准会议（IEC）的国际规格进行的分类

●具有代表性的爆炸性气体的群组以及温度等级

温度等级 群组	T1	T2	T3	T4	T5
IIA	丙酮 氨气 一氧化碳 醋酸乙酯 甲苯 丙烷 苯 甲醇 乙酐	乙醇 i-丁烷 1-丁醇 醋酸异丙醇 乙酐	汽油 n-己烷	乙醛	
IIB	城市燃气	乙烯 环氧乙烯		二乙醚	
IIC	氢气	乙炔			二硫化碳

●群组的分类

耐压防爆结构

群组	气体或蒸汽的最大安全间隙的范围(单位:mm)
IIA	0.9以上
IIB	0.5~0.9(小于0.9)
IIC	0.5以下

本质安全防爆结构

群组	气体或蒸汽的最小点火电流比的范围
IIA	大于0.8
IIB	0.45~0.8以下
IIC	小于0.45

●温度等级的分类

温度等级	最高表面温度的范围(单位:°C)
T1	300~450
T2	200~300
T3	135~200
T4	100~135
T5	85~100
T6	85

关于防爆结构

■按照电气机械器具防爆结构规格做出的记号

●表示记号

表示项目	记号	记号的含义
防爆结构的种类	d o f e i s	耐压防爆结构 油入防爆结构 内压防爆结构 安全增防爆结构 本质安全防爆结构 特殊防爆结构
爆炸性气体的爆炸等级	1 2 3a 3b 3c 3n	爆炸等级1的气体或蒸汽作为对象 爆炸等级1、2的气体或蒸汽作为对象 爆炸等级1、2以及液化煤气、氢气作为对象 爆炸等级1、2以及二硫化碳作为对象 爆炸等级1、2以及乙炔作为对象 以所有气体作为对象
爆炸性气体的发火度	G1 G2 G3 G4 G5 G6	发火温度超过450°C 发火温度超过300°C但低于450°C 发火温度超过200°C但低于300°C 发火温度超过135°C但低于200°C 发火温度超过100°C但低于135°C 发火温度超过85°C但低于100°C


※在0区使用仅限于本质安全防爆结构的机器。

■按照国际电气标准会议（IEC）的国际规格做出的记号


●表示记号

表示项目	记号	记号的含义
防爆结构	Ex	属于新规格的防爆结构
防爆结构的种类	d px py pz e o ia ib ic ma mb mc nA nC nR	耐压防爆结构 内压防爆结构 内压防爆结构 内压防爆结构 安全增防爆结构 油入防爆结构 本质安全防爆结构 本质安全防爆结构 本质安全防爆结构 树脂充填防爆结构 树脂充填防爆结构 树脂充填防爆结构 非点火防爆结构 非点火防爆结构 非点火防爆结构
防爆电气机器的群组	II IIA IIB IIC	适用于工厂、企业 适用于分类A的气体或蒸汽 适用于分类B的气体或蒸汽 适用于分类C的气体或蒸汽
防爆电气机器的温度等级	T1 T2 T3 T4 T5 T6	最高表面温度450°C以下 最高表面温度300°C以下 最高表面温度200°C以下 最高表面温度135°C以下 最高表面温度100°C以下 最高表面温度85°C以下
防爆电气机器的机器保护等级(EPL)	Ga Gb Gc	具有“极高”保护等级的机器，能够在0区使用 具有“高”保护等级的机器，能够在1区使用 具有“加强”保护等级的机器，能够在2区使用

■防爆结构的示例

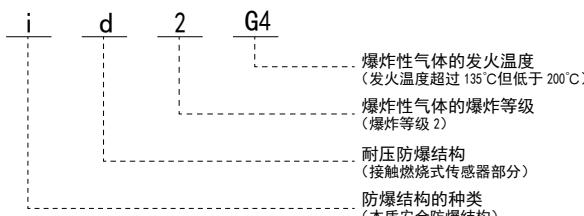

■防爆结构的示例

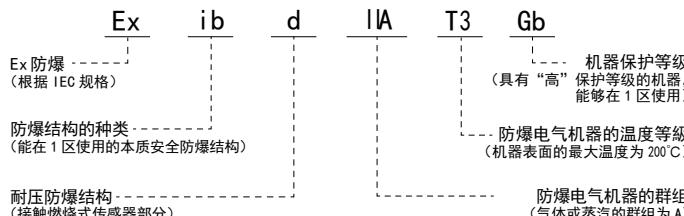

可燃性气体、毒性气体和蒸汽的危险性

气体以及蒸汽	分子式 (化学式)	燃烧(爆炸)范围 (vol%)	爆炸等级	发火度	闪火点 (°C)	容许浓度 (ppm)	空气比重 (空气=1)
氢气	H ₂	4.0 ~ 75	3	G1	(气体)		0.07
甲烷	CH ₄	5.0 ~ 15	1	G1	(气体)		0.55
丙烷	C ₃ H ₈	2.1 ~ 9.5	1	G2	(气体)		1.56
n-丁烷(正丁烷)	C ₄ H ₁₀	1.6 ~ 8.5	1	G2	(气体)		2.05
i-丁烷(异丁烷)	C ₄ H ₁₀	1.8 ~ 8.4 国	1	1	(气体)		2.00 国
n-戊烷	C ₅ H ₁₂	1.5 ~ 12.5	1	G3	<-40	600	2.49
乙烯	C ₂ H ₄	2.7 ~ 36	2	G2	(气体)	200	0.97
丙烯	C ₃ H ₆	2.0 ~ 11	1	G1	(气体)	500	1.49
丁烯(cis-2-丁烯)	C ₄ H ₈	1.7 ~ 9.0 国	1	1	(气体)		1.9 国
乙炔	C ₂ H ₂	2.5 ~ 100	3	G2	(气体)		0.90
甲苯	C ₆ H ₅ CH ₃	1.2 ~ 7.1	1	G1	4	20	3.18
0-二甲苯(邻-二甲苯)	C ₆ H ₄ (CH ₃) ₂	1.0 ~ 6.0	1	G1	32	100	3.66
甲醇	CH ₃ OH	6.0 ~ 36	1	G2	11	200	1.10
乙醇	C ₂ H ₅ OH	3.3 ~ 19	1	G2	13	STEL,1000	1.59
丙酮	(CH ₃) ₂ CO	2.1 ~ 13	1	G1	-20	500	2.00
甲基-乙基甲酮	CH ₃ COC ₂ H ₅	1.8 ~ 11.5	1	G2	-9	200	2.48
醋酸乙酯	CH ₃ COOC ₂ H ₅	2.0 ~ 11.5	1	G2	-4	400	3.04
醋酸丁酯	CH ₃ COO(CH ₃) ₂ CH ₃	1.7 ~ 7.6	1	G2	22	150	4.01
城市煤气(甲烷基准)		甲烷基准	1	1	(气体)		0.55
LPG(液化气)(i-丁烷基准)		i-丁烷基准	1	1	(气体)		2.0 国
汽油		1.0 ~ 7	1	G3	<-20	300	3~4
煤油		0.7 ~ 5 国	1	G3	37~65	200mg/m ³	国
n-正己烷	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH ₃	1.1 ~ 7.5	1	G3	-22	50	2.79
丁二烯	CH ₂ =CHCH=CH ₂	2.0 ~ 12	2	G2	(气体)	2	1.87
乙醛	CH ₃ CHO	4.0 ~ 60	1	G4	-39	C25	1.52
聚氯乙烯	CH ₂ =CHCl	3.6 ~ 23	1	G1	(气体)	1	2.16
一氧化碳	CO	12.5 ~ 74	1	G1	(气体)	25	0.97
氨气	NH ₃	15.0 ~ 28	1	G1	(气体)	25	0.59
硫化氢	H ₂ S	4.0 ~ 44	2	G3	(气体)	1 (10 2)	1.19
氯气	Cl ₂					0.5	2.5 国
二氧化硫	SO ₂					STEL,0.25	2.25 国
苯	C ₆ H ₆	1.3 ~ 7.1	1	G1	-11	0.5	2.70
丙烯氰	CH ₂ =CHCN	3.0 ~ 17	1	G1	0	2	1.83
溴甲烷	CH ₃ Br	10 ~ 16 国	1	1		1	3.3 国
环氧乙烷	CH ₂ CH ₂ O	3.6 ~ 100	2	G2	(气体)	1	1.52
氰化氢	HCN	5.6 ~ 40	1	G1	-18	C4.7	0.93
碳酰氯(光气)	COCl ₂					0.1	3.4 国
氯化氢	HCl					C2	1.3 国
砷化三氢(砷烷)	AsH ₃	4.5 ~ 78 国				0.005	2.70 国
磷化氢	PH ₃	1.8 ~ 国				0.3	1.17 国
硅烷	SiH ₄	1.37 ~ 100 国				5	1.3 国
乙硼烷	B ₂ H ₆	0.8 ~ 88 国				0.1	0.96 国
氢化锗(锗烷)	GeH ₄					0.2	2.65 国
二氯硅烷	SiH ₂ Cl ₂	4.1 ~ 99 国					3.48 国
硒化氢	H ₂ Se					0.05	2.8 国
氟	F ₂					1	1.3 国
二氧化氮	NO ₂					0.2	1.58 国
三氟化氯	ClF ₃					C0.1	3.18 国
氟化氢	HF					0.5	0.7 国
溴化氢	HBr					C2	2.8 国

注：● 燃烧(爆炸)范围·爆炸等级·发火度·引火点·空气比重(蒸汽密度)，按照工场电气设备防爆指针(气体蒸汽防爆2006)<2006年3月31日发行社团法人产业安全技术协会>。但是，没有“国”字后标的数值请参照国际物质安全性卡。

● 容许浓度值，请参照ACGIH2010年TLV的表TLV-TWA(时间加重平均值)。另外，对于数值后标有“C”字样的值，请参照TLV-C(上限值)。对于数值后标有“STEL”的，请参照TLV-STEL(短时间暴露限值)。

*1 工场电气设备防爆指针(气体蒸汽防爆2006)无记载。

*2 氧气缺乏症等防预规定(第二条中的二)，是指处于氧气缺乏等前期或空气中的硫化氢浓度超过百分之十的状态。

燃烧(爆炸)范围……当可燃性气体与空气或者氧气混合且混合气体的组成达到某种浓度范围时，此时如果靠近火源，则会出现爆炸现象。一般将该浓度的一定的范围称之为爆炸范围，其最低浓度称为爆炸下限(LEL = Lower Explosive Limit)、最高浓度称为爆炸上限(UEL = Upper Explosive Limit)。

容许浓度……作为在空气中存在有毒气体的工作场所，即使天天持续进行一天8小时的工作，也没有达到对健康完全损害的浓度界限值，对于这种上浓度限界值，ACGIH、日本产业卫生学会以劝告的形式列示的数值被称为容许浓度(TLV = Threshold Limit Value)。

公司部分资质证书



定期点检的重要性

您现在使用的气体检测报警装置，1年1次的定期点检·校正是必要的
(根据型号不同，也有半年1次的型号)

定期的点检·校正,对于气体检测报警装置是必要的!

可能会无法正常工作!
请务必进行定期点检!



根据相关法规

● 国家计量技术规范

规定有义务落实1年1次及以上检测及报警部相关的检查，确认是否可以正常工作。

※关于不符合上述内容的“气体检测报警装置”，虽然未规定点检的义务，不过由于是搭载着相同的“气体传感器”，建议最好还是根据该规范实行。

气体传感器定期更换的必要性

气体报警器·探测器中的气体传感器，根据不同的探测原理，使用有效期不同。不同种类传感器的劣化原因不同，由于劣化而发生的灵敏度下降甚至是不反应，会造成气体泄漏而不能及时报警的危险，以及检测对象外气体的误报。请及时定期的进行传感器更新。



⚠ 传感器失效的主要原因?

- ◆ 在硅胶等毒害传感器的气体环境下的使用
- ◆ 硫化氢、氯化物等腐蚀性气体、卤素气体环境下的使用
- ◆ 接触对应范围外的高浓度气体
- ◆ 空气中对象气体长时间存在的环境下使用
- ◆ 高温，高湿的环境下使用
- ◆ 液体的接触
- ◆ 粉尘漂浮的环境下使用
- ◆ 常年老化

传感器寿命

气体传感器是有使用有效期的。
※根据不同的传感器原理，有效期不同。

- 「氧气、毒气传感器」
推荐1年1换。
(根据不同机器，也有6个月更换的情况)
- 「可燃性气体传感器」
推荐3-5年进行更换。

气体传感器的老化会直接影响设备灵敏度，导致气体泄漏不报警的危险发生。

传感器更换管理

已经过了「下次点检时间」了吗？

※请确认气体报警盘前面的标签。



本次点检日期： 年 月 日
下次点检日期： 年 月 日



新考思莫施电子(上海)有限公司

NEW COSMOS ELECTRIC(SHANGHAI)CO.,LTD.

TEL: (021) 6774-3138 FAX: (021) 6774-3728

地址：上海市松江工业区东兴路385号4号厂房

🕒 传感器有效期到期后？

可燃性气体传感器
(热线型半导体式传感器)

灵敏度高

受毒害气体的影响，在没有气体的情况下零点会上升，并且容易对对象气体之外的气体产生反应，导致误报。

同时，变得容易受温度和湿度影响。

推荐更换年限
5年

可燃性气体传感器
(接触燃烧式传感器)

灵敏度会消失

特性是由于老化导致灵敏度消失，即使发生气体泄漏，也不能及时反应报警，带来不能正常检测的风险。

同时，变得容易受温度和湿度影响。

推荐更换年限
3年

氧气传感器
(隔膜伽伐尼电池式传感器)

灵敏度会消失

特性是由于老化导致灵敏度消失，即使工作场所环境正常，也可能低于警报点的18.0vol%，并且可能发生误报。

同时，不能正确地掌握现场的氧气浓度变化。

推荐更换年限
1年

毒性气体传感器
(定电位电解式传感器)

灵敏度会消失

特性是由于老化导致灵敏度消失，即使发生气体泄漏，也不能及时反应报警，带来不能正常检测的风险。

同时，变得容易受温度和湿度影响。

推荐更换年限
1年

※部分机型推荐更换年限为6个月

进行气体检测器 · 报警器定期点检时，建议尽早采取预防措施，更换传感器

如果“推荐更换年限”超时过久，或是依然使用需要更换的传感器，气体检测器 · 报警器可能会突然发生故障。由于待更换传感器的订货需要一定周期（1周 - 4周※），当出现传感器劣化需要紧急修理时，可能因传感器无现货，从而造成此期间现场无监控的状态发生。届时可能会产生额外的维修费用。

※根据传感器种类不同而变化

设置标准

GB/T50493-2019 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准
(推荐机型 KD-12、PD-12、CV-810 等)

3 基本规定

3.0.1 在生产或使用可燃气体及有毒气体的生产设施及储运设施的区域内，泄漏气体中可燃气体浓度可能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；泄漏气体中有毒气体浓度可能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体介质，应设有毒气体探测器；可燃气体与有毒气体同时存在的多组分混合气体，泄漏时可燃气体浓度和有毒气体浓度有可能同时达到报警设定值，应分别设置可燃气体探测器和有毒气体探测器。

3.0.2 可燃气体和有毒气体的检测报警应采用两级报警。同级别的有毒气体和可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。

3.0.3 可燃气体和有毒气体检测报警信号应送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警；可燃气体二级报警信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。

3.0.4 控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警；现场区域警报器宜根据装置占地的面积、设备及建构筑物的布置、释放源的理化性质和现场空气流动特点进行设置。现场区域警报器应有声、光报警功能。

4 检测点确定

4.1 一般规定

4.1.1 可燃气体和有毒气体探测器的检测点，应根据气体的理化性质、释放源的特性、生产场地布置、地理条件、环境气候、探测器的特点、检测报警可靠性要求、操作巡检路线等因素进行综合分析，选择可燃气体及有毒气体容易积聚、便于采样检测和仪表维护之处布置。

4.1.2 判别泄漏气体介质是否比空气重，应以泄漏气体介质的分子量与环境空气的分子量的比值为基准，并应按下列原则判别：

1. 当比值大于或等于 1.2 时，则泄漏的气体重于空气；
 2. 当比值大于或等于 1.0、小于 1.2 时，则泄漏的气体为略重于空气；
 3. 当比值为 0.8~1.0 时，则泄漏的气体为略轻于空气；
 4. 当比值小于或等于 0.8 时，则泄漏的气体为轻于空气。
- 4.1.3 下列可燃气体和（或）有毒气体释放源周围应布置检测点：
1. 气体压缩机和液体泵的动密封；
 2. 液体采样口和气体采样口；
 3. 液体（气体）排液（水）口和放空口；
 4. 经常拆卸的法兰和经常操作的阀门组。

4.1.6 在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化，出现欠氧、过氧的有人员进入活动的场所，应设置氧气探测器。当相关气体释放源为可燃气体或有毒气体释放源时。氧气探测器可与相关的可燃气体探测器、有毒气体探测器布置在一起。

4.2 生产设施

4.2.1 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于 10m。有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于 4m。

4.2.2 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内。

可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于 5m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于 2m。

4.2.3 比空气轻的可燃气体或有毒气体释放源处于封闭或局部通风不良的半敞开厂房内。除应在释放源上方设置探测器外，还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃气体或有毒气体探测器。

5.2.3 常用可燃气体及有毒气体探测器的选用应符合下列规定：

1. 轻质烃类可燃气体宜选用催化燃烧型或红外气体探测器；当使用场所的空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的硫、磷、硅、铅、卤

素化合物等介质时，应选用抗毒性催化燃烧型探测器、红外气体探测器或激光气体探测器；在缺氧或高腐蚀性等场所，宜选用红外气体探测器或激光气体探测器；重质烃类蒸气可选用光致电离型探测器；

2. 氢气检测宜选用催化燃烧型、电化学型、热传导型探测器；
3. 有机有毒气体宜选用半导体型、光致电离型探测器；
4. 无机有毒气体检测宜选用电化学型探测器；
5. 氧气宜选用电化学型探测器；

6.1 探测器安装

6.1.1 探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所，探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于 0.5m。

6.1.2 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜距地坪（或楼地板）0.3m~0.6m；检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源上方 2.0m 内。检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜在释放源下方 0.5m~1.0m；检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度宜高出释放源 0.5m~1.0m。

6.1.3 环境氧气探测器的安装高度宜距地坪或楼地板 1.5m~2.0m

GB50058-2014 爆炸危险环境电力装置设计规范

(推荐机型 KD-12、PD-12、CV-810 等)

3.1 一般规定

- 3.1.3 在爆炸性气体环境中应采取下列防止爆炸的措施：
 3. 防止爆炸性气体混合物的形成或缩短爆炸性气体混合物的滞留时间可采取下列措施：
 - 4) 对区域内易形成和积聚爆炸性气体混合物的地点应设置自动测量仪器装置，当气体或蒸气浓度接近爆炸下限值的 50% 时，应能可靠地发出信号或切断电源。

GB50016-2014 建筑设计防火规范（2018 年版）

(推荐机型 KD-12、PD-12、CV-810 等)

8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。

(8.4.3 本条为强制性条文。本条规定应设置可燃气体探测报警装置的场所，包括工业生产、储存，公共建筑中可能散发可燃蒸气或气体，并存在爆炸危险的场所与部位，也包括丙、丁类厂房、仓库中存储或使用燃气加工的部位，以及公共建筑中的燃气锅炉房等场所，不包括住宅建筑内的厨房。)

GB50160-2008 石油化工企业设计防火标准（2018 年版）

(推荐机型 KD-12、PD-12、CV-810 等)

5.1 一般规定

5.1.3 在使用或产生甲类气体或甲、乙 A 类液体的工艺装置、系统单元和储运设施区内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体报警系统。

8.11 建筑物内消防

- 8.11.3 控制室、机柜间、变配电所的消防设施应符合下列规定：
 3. 当电缆沟进口处有可能形成可燃气体积聚时，应设可燃气体报警器。

化学品生产单位受限空间作业安全规范 (AQ3028-2017)

(推荐机型：XP-3318II/3368II、KD-12、PD-12、CV-810 报警盘等)

4.3 清洗或置换受限空间作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：

1. 氧含量一般为 18% ~ 21%，在富氧环境下不得大于 23.5%。
2. 有毒气体（物质）浓度应符合 GBZ2 的规定。
3. 可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4% 时，其被测浓度不大于 0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4% 时，其被测浓度不大于 0.2%（体积百分数）。

4.5 监测

1. 作业前 30min 内，应对受限空间进行气体采样分析，分析合格后方可进入。
2. 分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。
3. 采样点应有代表性，容积较大的受限空间，应采取上、中、下各部位取样。
4. 作业中应定时监测，至少每 2h 监测一次，如监测分析结果有明显变化，则应加大监测频率；作业中断超过 30min 应重新进行监测分析，对可能释放有害物质的受限空间，应连续监测。情况异常时应立即停止作业，撤离人员，经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。

化学品生产单位动火作业安全规范 (AQ3022-2008)

(推荐机型：XP-3318II/3368II 等)

5.1 动火作业安全防火基本要求

6. 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业，氧含量不得超过 21%。

6.1 动火分析及合格标准

4. 使用便携式可燃气体检测仪或其它类似手段进行分析时，检测设备应经标准气体样品标定合格。

5. 动火分析合格判定

当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积百分数）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积百分数）。

GB50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准

(推荐机型：XP-3120V 等)

6. 验收

- 6.0.4 民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。

限量：

甲醛 I 类民用建筑工程 $\leq 0.07 \text{ mg/m}^3$ ； II 类民用建筑工程 $\leq 0.08 \text{ mg/m}^3$
苯 I 类民用建筑工程 $\leq 0.06 \text{ mg/m}^3$ ； II 类民用建筑工程 $\leq 0.09 \text{ mg/m}^3$
氨 I 类民用建筑工程 $\leq 0.15 \text{ mg/m}^3$ ； II 类民用建筑工程 $\leq 0.2 \text{ mg/m}^3$
TVOC I 类民用建筑工程 $\leq 0.45 \text{ mg/m}^3$ ； II 类民用建筑工程 $\leq 0.5 \text{ mg/m}^3$

- 6.0.21 当抽检的所有房间室内环境污染物浓度的检测结果符合本标准表 6.0.4 的规定时，应判定该工程室内环境质量合格。

- 6.0.23 室内环境污染物浓度检测结果不符合本标准表 6.0.4 规定的民用建筑工程，严禁交付投入使用。

GBT27630-2011 乘用车内空气质量评价指南

(推荐机型：XP-3120V 等)

4. 技术要求

车内空气中有机物浓度要求：

1. 苯 浓度要求 $\leq 0.11 \text{ mg/m}^3$
2. 甲苯 浓度要求 $\leq 1.10 \text{ mg/m}^3$
3. 二甲苯 浓度要求 $\leq 1.50 \text{ mg/m}^3$
4. 乙苯 浓度要求 $\leq 1.50 \text{ mg/m}^3$
5. 苯乙烯 浓度要求 $\leq 0.26 \text{ mg/m}^3$
6. 甲醛 浓度要求 $\leq 0.10 \text{ mg/m}^3$
7. 乙醛 浓度要求 $\leq 0.05 \text{ mg/m}^3$
8. 丙烯醛 浓度要求 $\leq 0.05 \text{ mg/m}^3$

GB50494-2009 城镇燃气技术规范

(推荐机型：GT/GY-SKD-22、GT/GY-SKD20 等)

2. 术语

11. 附属安全装置 accessory safety device

当燃气供气装置发生异常或发生燃气泄漏时，具有切断燃气气源，泄放或发出报警信号等功能的紧急切断阀，安全放散装置和可燃气体报警器等装置的总称。

5.5 安全和消防

11. 厂站具有燃气泄漏和爆炸危险的场所应设置可燃气体泄漏检测报警装置。报警浓度不应高于可燃气体爆炸极限下限的 20%。

8. 燃具和用气设备

8.1 一般规定

2. 当燃具和用气设备安装在地下室，半地下室及通风不良的场所时，应设置通风，燃气泄漏报警等安全设施。

8.3 工业和商业用气设备

3. 当工业和商业用气设备设置在地下室，半地下室时，应有机械通风，燃气泄漏报警器，自动切断等连锁控制装置和泄爆装置。

维修保养

维修保养维修保养的目的是为了使气体泄漏检测报警装置在各设备正常运转状态下不会错误地发出警报，并且在万一发生气体泄漏时能够确实地发出警报。

●管理的要点

1. 当发生气体泄漏且泄漏气体浓度超过报警设定值时，检测报警装置会发出警报。
2. 如果是可燃性气体，则其报警浓度为报警设定值的 $\pm 25\%$ 以内，如果是毒性气体，则其报警浓度为报警设定值的 $\pm 30\%$ 以内。
3. 响应时间应在 30 秒以内，对于部分毒性气体。其响应时间将在 60 秒以内。

气体泄漏检测报警装置是由气体检测部（传感器、泵等）。电缆线、指示报警部（电源、放大器、指示计、指示灯、蜂鸣器）构成的。其中传感器、泵以及电子元件都是有各自寿命的。在指示报警部分设置，例如检查开关等，可以经常通过按下该开关来检查报警回路的工作是否正常。但是，对于气体传感器则需要使用检查用的气体才能进行检查。对于泵则需要在日常检查中对流量检测器等是否正常工作进行检查。

对于维修保养的次数·内容，在《国家计量校准规范编写规则》(JJF1071-2010) 中已有规定。(详细的咨询、维修保养合同等的商谈。请与敝公司营业部进行联系)。

新考思莫施电子（上海）有限公司
已经通过了 ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 • ISO 45001:2018 管理体系认证
适用范围：气体检测探测器及控制器的生产、销售服务

ISO 9001:2015

质量管理体系

ISO 9001:2015 认证

ISO 14001:2015

环境管理体系

ISO 14001:2015 认证

ISO 45001:2018

职业健康安全管理体系

ISO 45001:2018 认证

检测对象气体



可燃性气体



毒性气体



氧气浓度



氟利昂



臭氧



油



气味（臭气）



铁粉浓度



室内空气污染



其他

检测原理



热线型半导体式



接触燃烧式



薄膜型半导体式



半导体式



气体热传导式



定电位电解式



伽伐尼电池式



有机体溶胶式



胶囊化电解式



红外线式



官方平台



安全须知

- 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。
- 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，则有可能造成事故发生。

为了维护检测器的性能，保证安全，请进行日常点检及定期点检。



新考思莫施电子(上海)有限公司
NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

—日本新宇宙在华全资子公司

上海总公司 ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房
201613 TEL: 021-6774-3138

大连分公司 ■ 大连市中山区长江路280号裕景5号楼ST2大厦3701A
(裕景国际中心)

广州分公司 ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元

北京分公司 ■ 北京市朝阳区利泽中二路203号洛娃大厦A座1307室

成都分公司 ■ 成都市金牛区一环路北一段99号环球广场2310室

上海办事处 ■ 上海市闵行区宜山路2016号合川大厦1号楼12楼G

URL: <https://www.new-cosmos.com.cn> 中文
<https://www.new-cosmos.co.jp> 日文 & 英文

※本样册的记载内容，为了提高效率原则，变更时不予通知，请谅解。

2023年11月制作